

Перв. примен.

Спроб. №

Подп. и дата

Инд.№ докл.

Взаминд.№




Подп. и дата

Инд.№ подл.

М - 19024

04.12.2011

А31-06.01-03

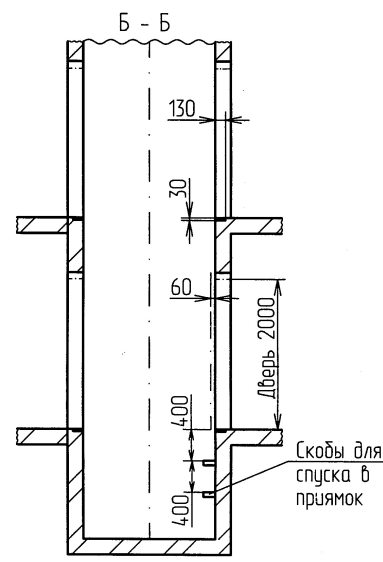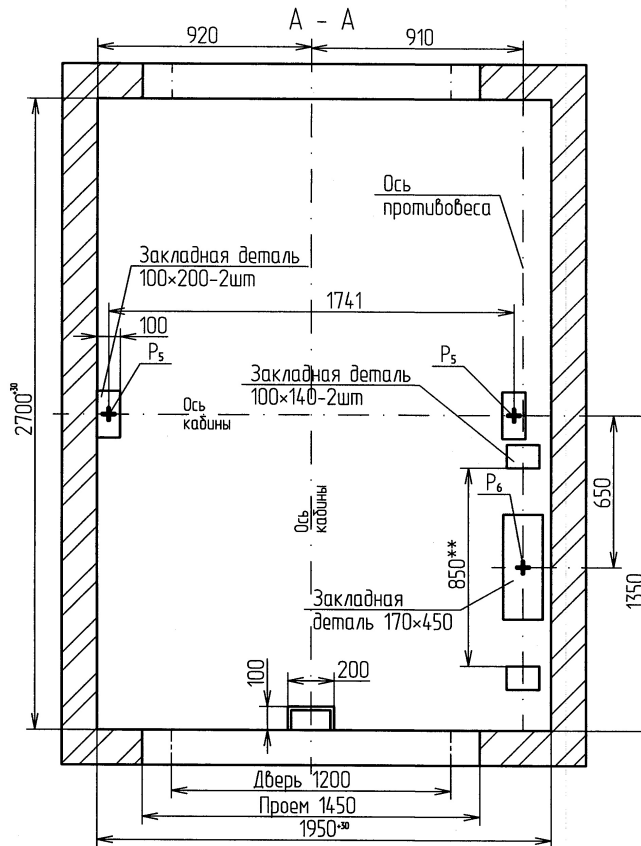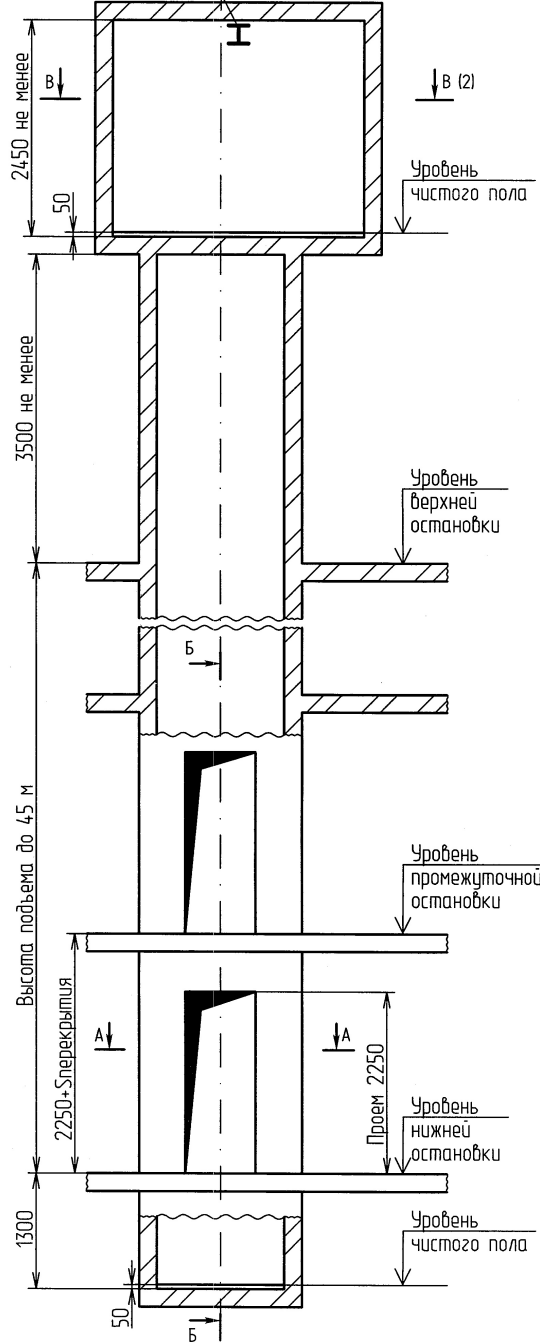
Монорельс-двутавр 18-20
ГОСТ 8239-89 под таль з/п 1000 кгТаблица нагрузок на строительную часть
от лифтовой установки

Нагрузка	Величина нагрузки	Схема действия сил	Примечание
P ₁	7500 Н	На опоры прибода В - В (2)	Постоянные нагрузки
P ₂	17000 Н		
P ₃	17500 Н		
P ₄	8000 Н		
P ₄ ^и	8000 Н		
P ₂ ^и	18000 Н		
P ₃ ^и	31500 Н	 На детали крепления направляющих	Кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P ₄ ^и	12000 Н		
P ₂	1800 Н		
P ₃	1600 Н	 На детали крепления направляющих	Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
P ₄	2000 Н		
P ₅	35500 Н	На пять направляющих на площадь 75×170	Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
P ₆	51500 Н	На дифер противовеса на площадь 140×140	
P _ю	5000Н/м ²	На пол машинного помещения	Расчетные временные нагрузки


1. При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (лист3) с шагом не более 3000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.
2. При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы (лист3) с шагом не менее 1800 мм и не более 2500мм.
3. При проходной кабине разность отметок посадочных площадок с противоположных сторон шахты должна быть не менее 1200мм.
4. Размеры и размещение отверстий под вызывные посты, переключатели режимов работы, световые указатели см. чертеж А31-01.03-03.
5. Остальные технические требования см. в "Общих положениях" настоящего альбома.
- 6.**При установке лифта в районах с сейсмичностью 7...9 баллов заменить две закладные детали размерами 100х140 на две закладные детали с размерами 100х200 с расположением симметрично относительно оси противовеса. Размер 850 мм увеличить до 895 мм.

6	101.5с - 2010	04	18.03.20	А31-06.01-03		
5	Зам 104.6с - 2011	04	04.12.11	Лифт больничной Q=500кг, V=0,5м/с	Лит.	Масса
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Масштаб	
Разраб.	Васильева	С.С.К.	04.12.11			
Проб.	Настаскова	Н.А.В.	04.12.11	Индекс ПБ-053А	Лист 1	Листов 3
Т.контр.					АО Щ/З	
Н.контр.	Артамонава	Н.А.В.	04.12.11	Индекс ПБ-053А	Формат А3	
Утв.	Павлов	Н.А.В.	04.12.11		6	


Копировал

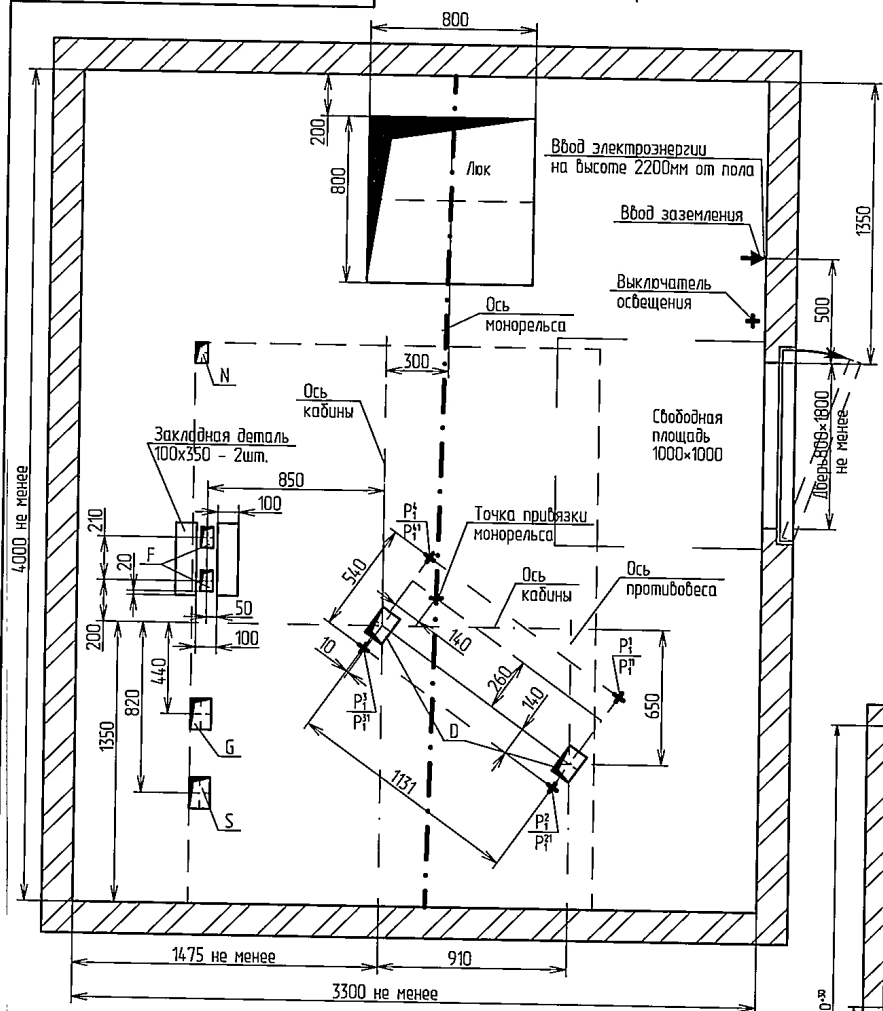

План шахты

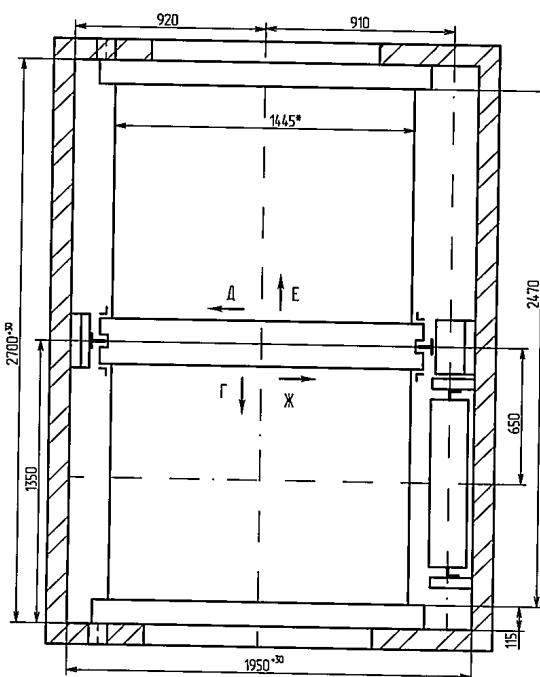


В-В (1) вариант II
остальное см. вариант I

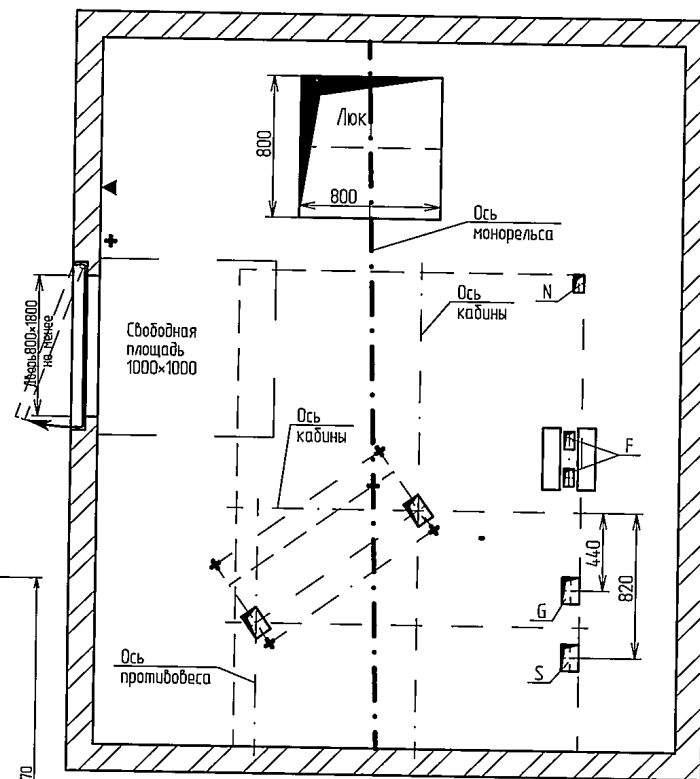

Отб.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
D	100	150	Тяговые канаты
F	60	100	Канаты ограничителя скорости
G	100	150	Подвесной кабель
S	100	150	Электропроводка по шахте
N	60	100	Освещение шахты

Развертка типового этажа

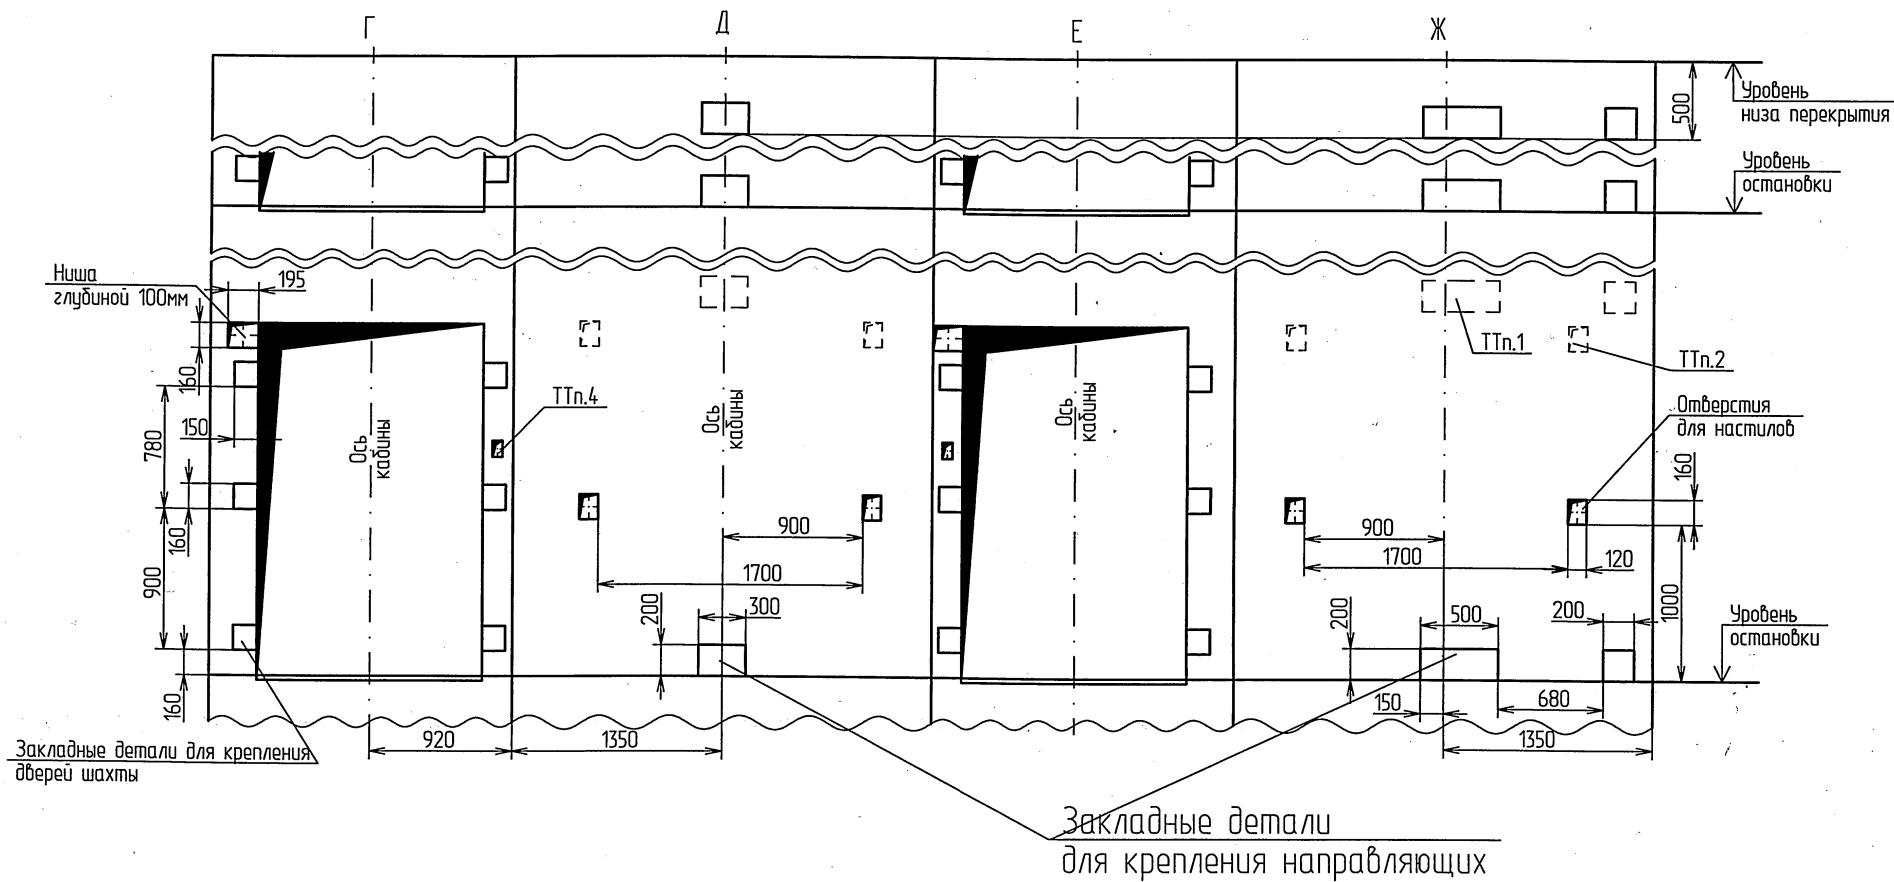

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
М-190024	28-31.03.2010	Взам.инв.№	

3	Зам	187.7с-2010	31.03.10
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата

А31-06.01-03

Лист
3