


M-26743	OK	10.03.2020
---------	----	------------

- 1.* При увеличении размеров шахты (в плане) или при установке нескольких лифтов в общую шахту, необходимо обеспечить высоту верхнего этажа 3600 мм min.
2. При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (лист3) с шагом не более 3000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.
3. При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы (лист3) с шагом не менее 1800 мм и не более 2500мм.
4. Размеры и размещение отверстий под вызывные посты, переключатели режимов работы, световые указатели см. чертж А34-01.03-14.
5. Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома А34-00.00-14.


						А34-03.01-14			
4	187.4с - 2020	<i>С</i>	18.03.20		Лифт пассажирский Q=630кг, V=1.0м/с	Лист	Масса	Масштаб	
3	Зам	189.3с - 2020	<i>С</i>	28.02.20					
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.	Васильева	<i>Васильева</i>	28.02.20						
Пров.	Настаскова	<i>Настаскова</i>	03.03.20						
Т.контр.						Лист	1	Листов	4
Н. контр.	Артамонова	<i>Артамонова</i>	03.03.20		пп-0601Е	АО Щ/ЛЗ			
Утв.	Павлов	<i>Павлов</i>				(4)			

Формат А3

В - В(1) Вариант I

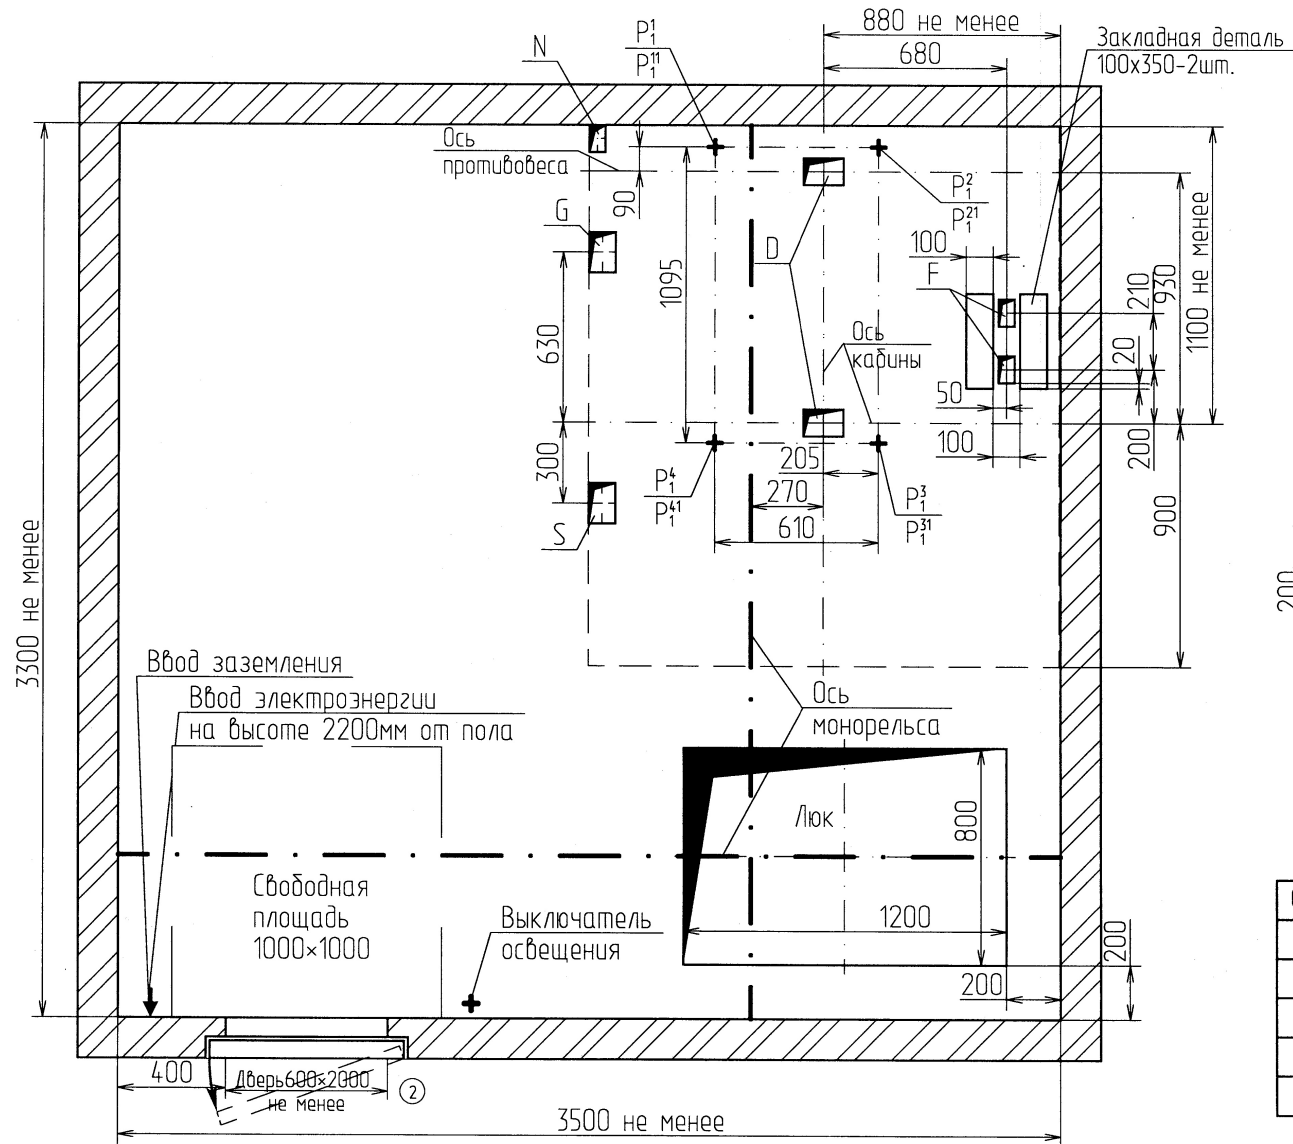


План шахты

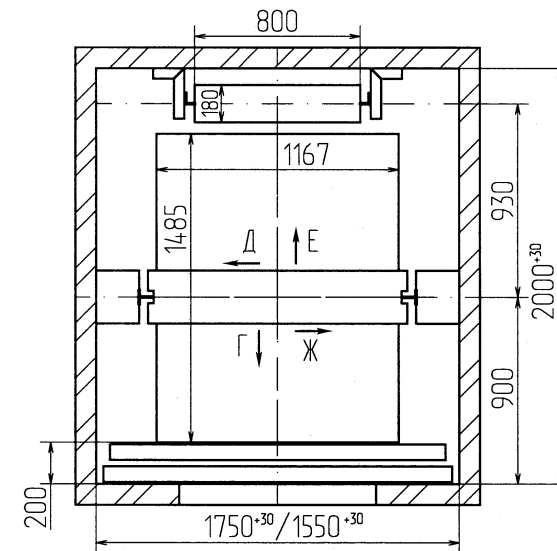

Отв.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
D	150	100	Тяговые канаты
F	60	100	Канаты ограничителя скорости
G	100	150	Подвесной кабель
S	100	150	Электроразводка по шахте
N	60	100	Освещение шахты

В - В(1) Вариант II

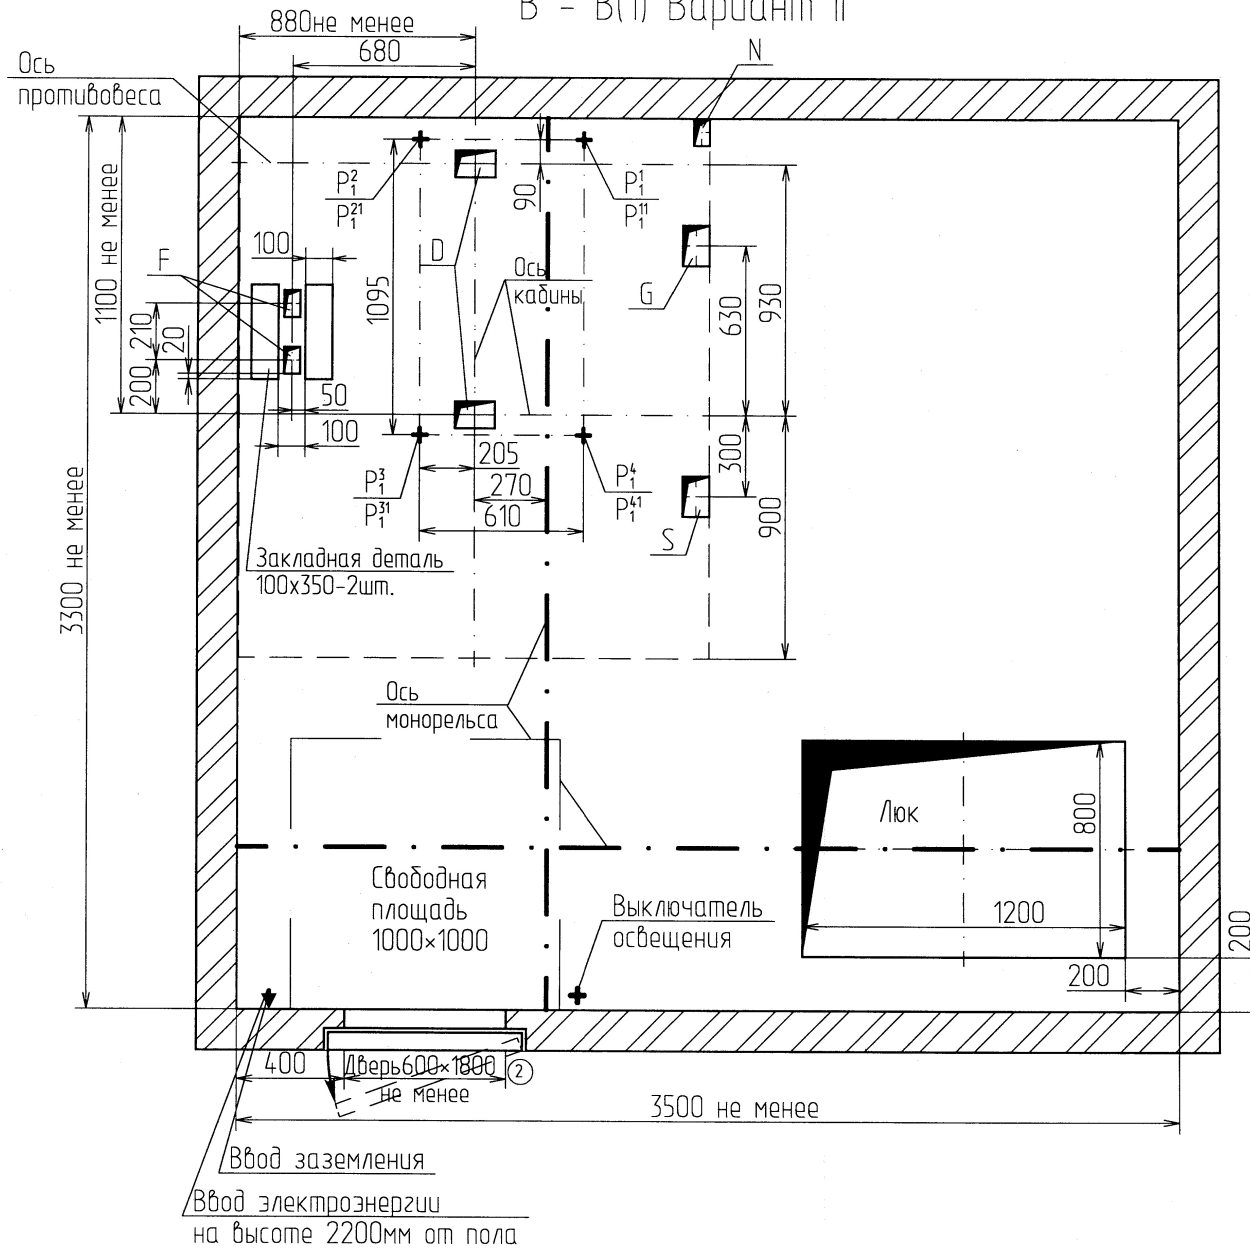

Изм. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата
М-16743	05.06.2018			

2	Зам.	18.12.2018	15.06.2018
Изм./Лист	N докум.	Подп.	Дата


А34-03.01-14

Лист
3

Копировал

Формат А3

Развертка типового этажа

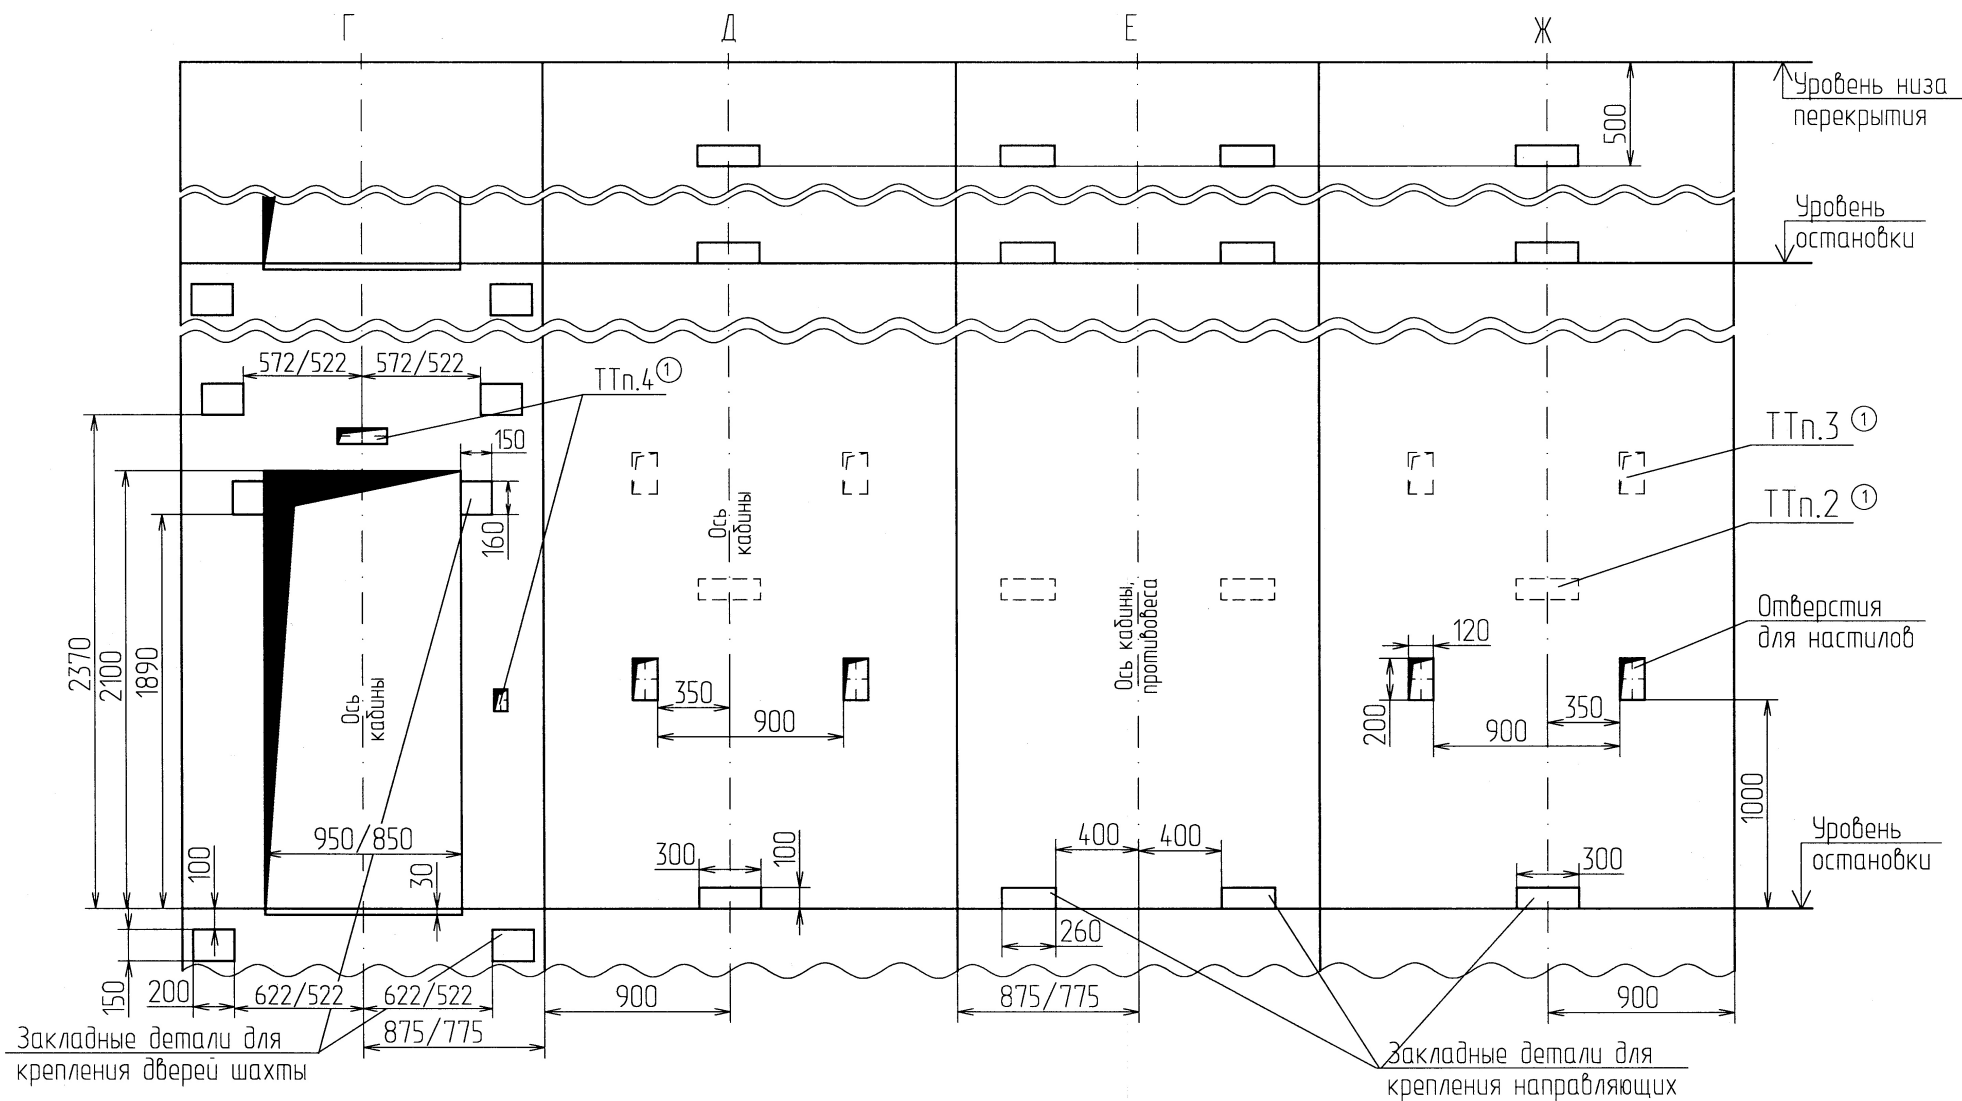

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дѡдл.	Подп. и дата
М - 26743	 05.06.2018			

1	Зам.	187.2с - 2018		05.08.2018
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата