

Перв. примен.

Спроб. №

Подп. и дата

Инв.№ дил.

Инв.№ подл.

М-26746 10.03.2020

Подп. и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дил.


Спроб. №

Перв. примен.


7L-70'EO-7EV

Монорельс-двутабр 18М

ГОСТ 19425-74 под таль з/п 1000 кг

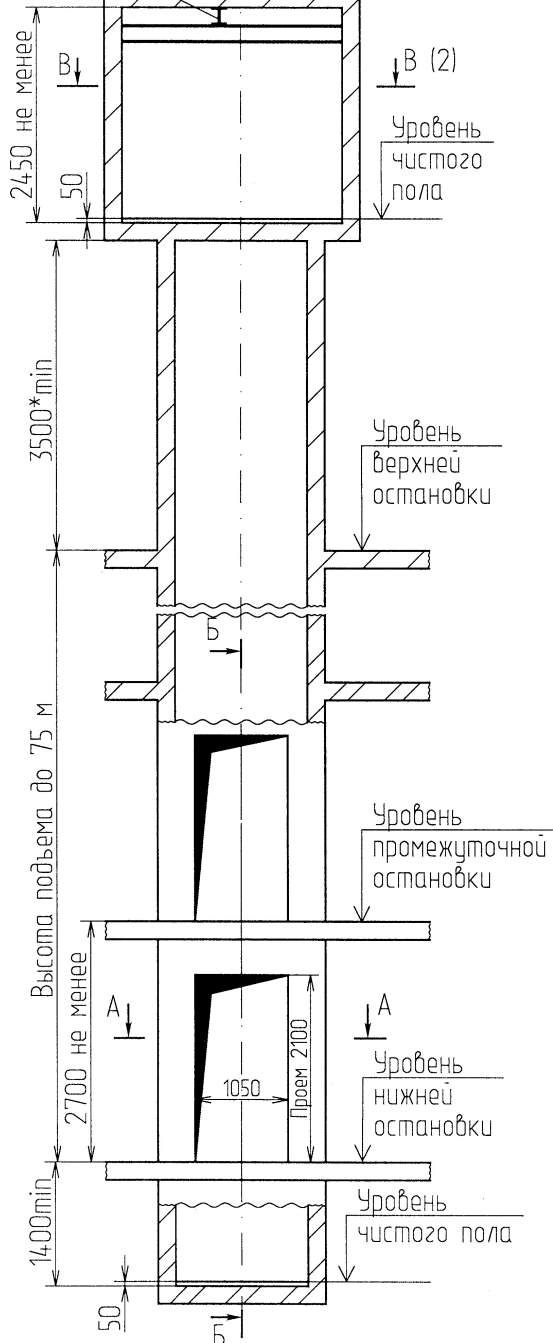

A - A

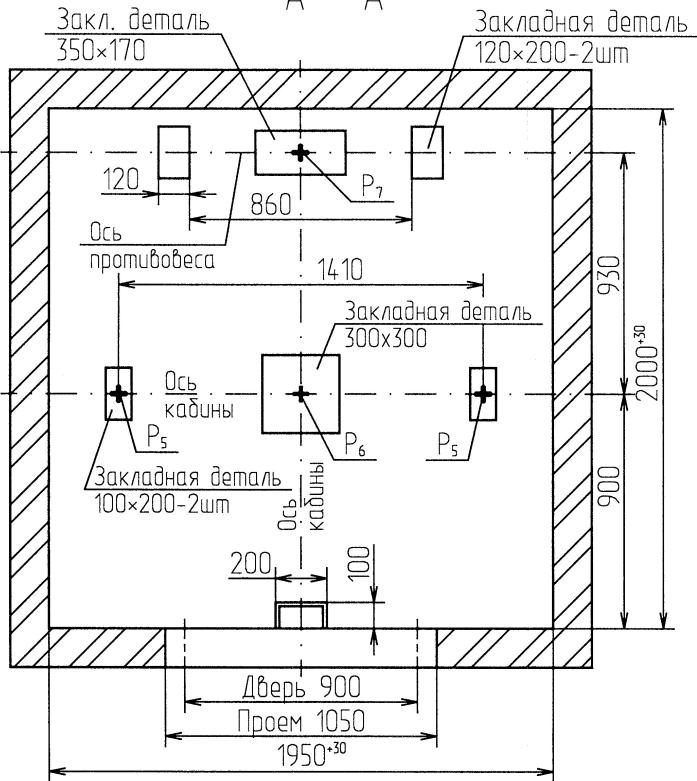

Б - Б

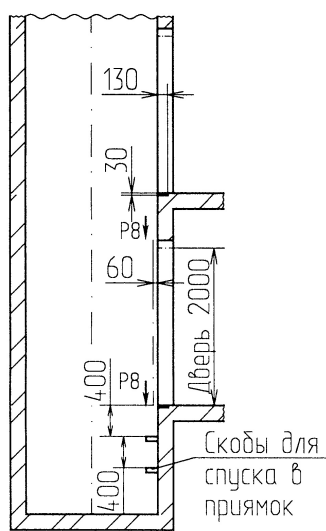


Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки

Нагрузка	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P ₁	8000	На опоры привода В - В (2)	Постоянные нагрузки
P ₂	13500		
P ₃	16500		
P ₄	9500		
P ₅	16000		
P ₆	29000		
P ₇	18000		
P ₈	10000	На детали крепления направляющих	Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лобители
P ₂	1700		
P ₃	1100		
P ₄	2000		
P ₅	27000	На пять направляющих на площадь 75x170 На дуги кабины на площадь 150x150 На дуги противовеса на площадь 140x140	Нагрузки, действующие одновременно и абаривно
P ₆	57000		
P ₇	45000		
P ₈	1200	На детали крепления дверей шахты в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P ₉	5000Н/м ²	На пол машинного помещения	Расчетные нагрузки


- 1.* При увеличении размеров шахты (в плане) или при установке нескольких лифтов в общую шахту, необходимо обеспечить высоту верхнего этажа 3600 мм min.
2. При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (лифт3) с шагом не более 3000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.
3. При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы (лифт3) с шагом не менее 1800 мм и не более 2500мм.
4. Размеры и размещение отверстий под вызывные посты, переключатели режимов работы, световые указатели см. чертеж А34-01.03-14.
5. Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома А34-00.00-14.

А34-03.04-14			
4	18.03.20	18.03.20	28.02.20
3	18.03.20	18.03.20	28.02.20
Изм./Лист № докум.	Подп.	Дата	28.02.20
Разраб. Васильева	Исх.	28.02.20	28.02.20
Проб. Настаскова	28.02.20	28.02.20	28.02.20
Т.контр.			
Н.контр. Артамонова	28.02.20	28.02.20	28.02.20
Утв. Павлов			
Лифт пассажирский Q=630кг, V=1.0м/с			
ПП-0601Е			
АО Щ/З 4			


Копировал

Формат А3

В - В(1) Вариант I

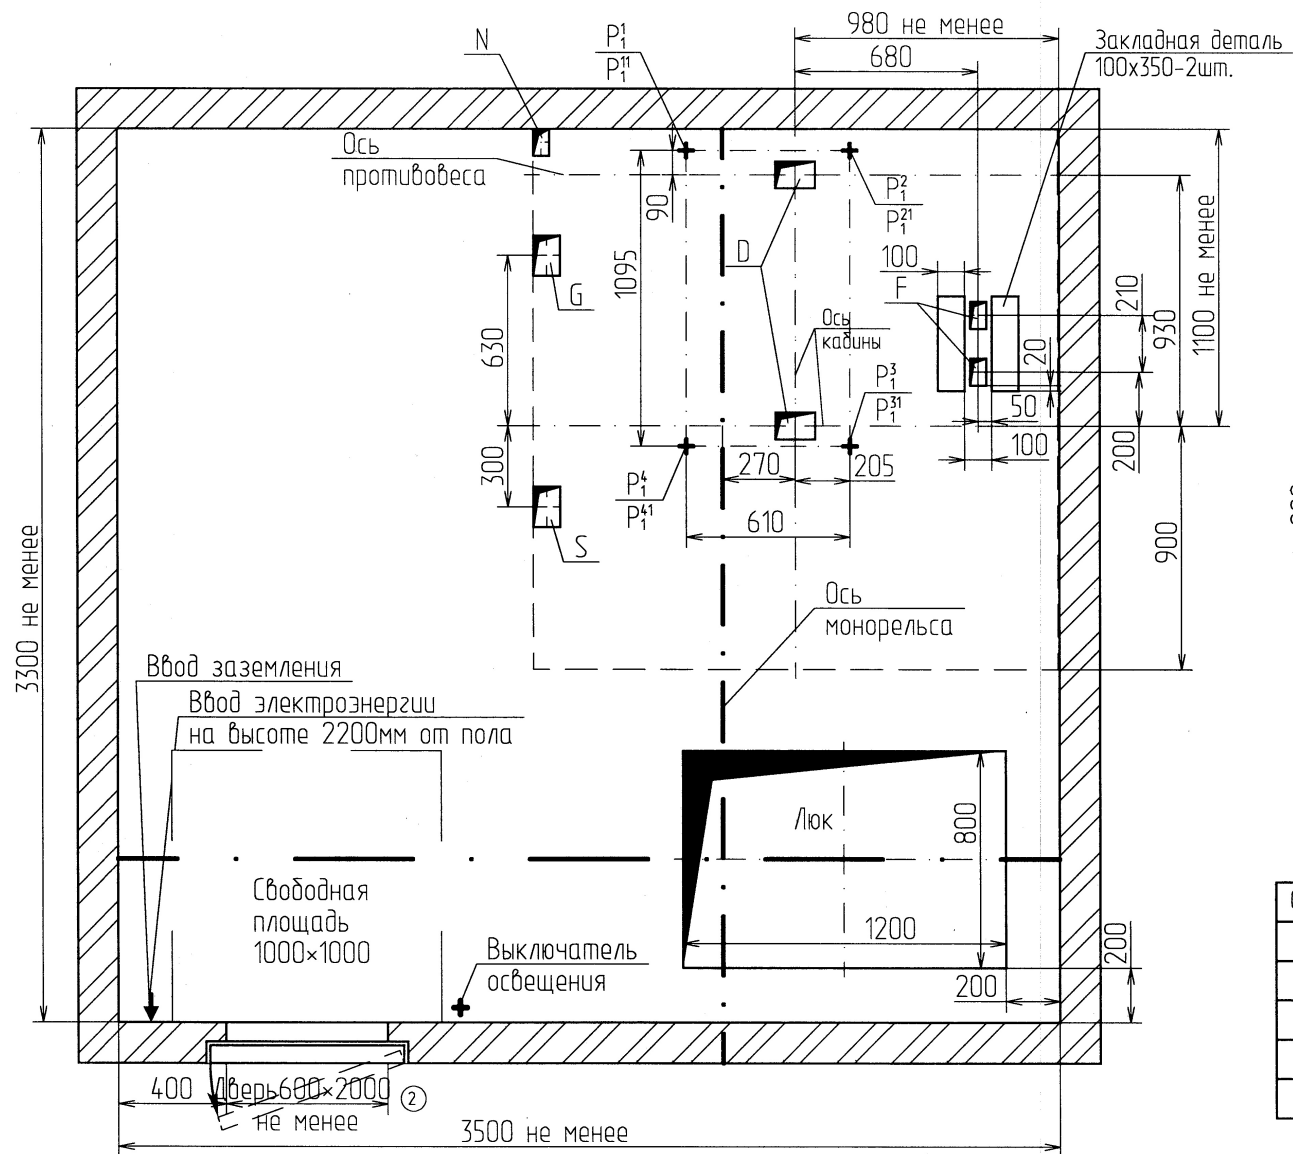


План шахты

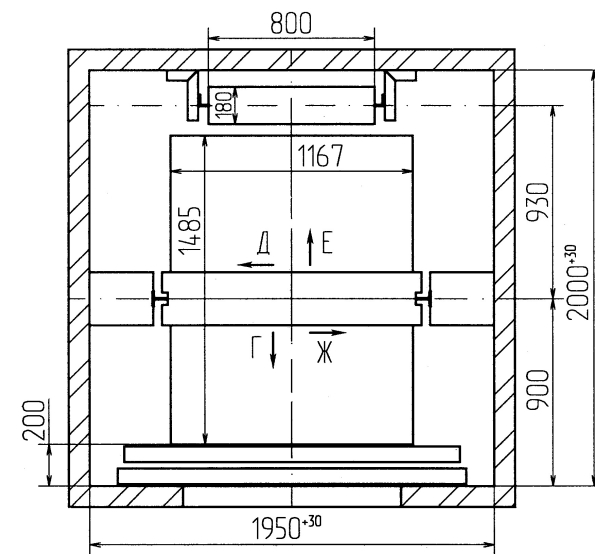

Отв.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
D	150	100	Тяговые канаты
F	60	100	Канаты ограничителя скорости
G	100	150	Подвесной кабель
S	100	150	Электроразводка по шахте
N	60	100	Освещение шахты

В - В(1) Вариант II

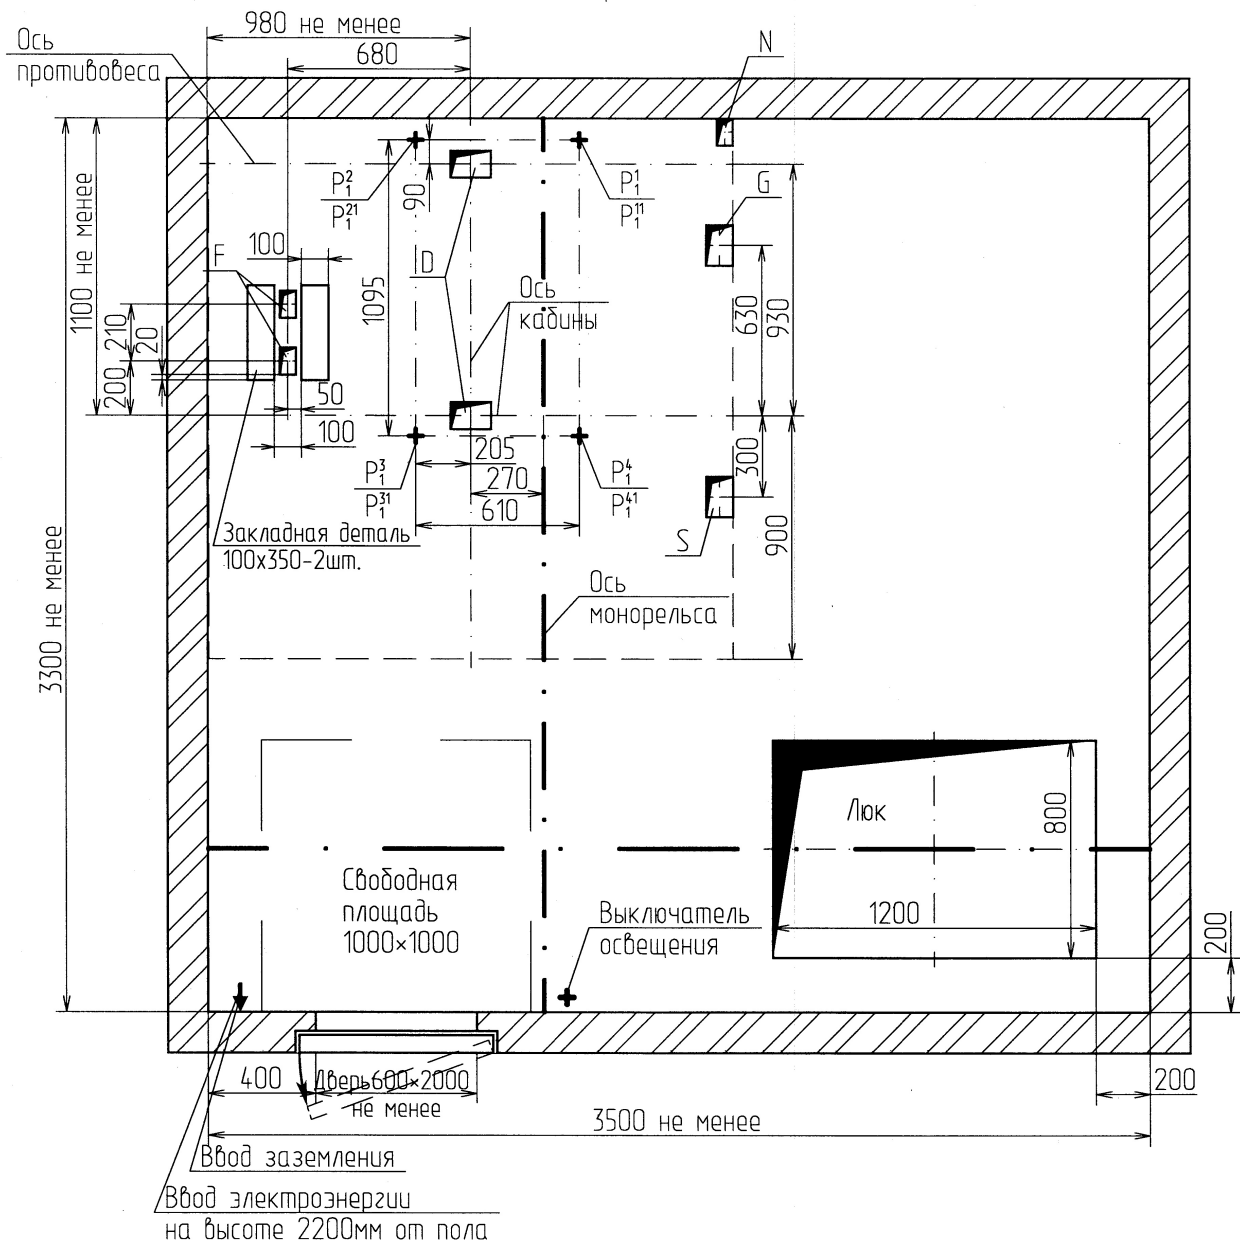

Инв.№ подл.	Подр. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
М-26746	05.06.2018			

2	Зам.	18.06.2018	Подп.	Дата
Изм./Лист	№ докум.			


A34-03.04-14

Лист
3

Копировал

Формат А3

Развертка типового этажа

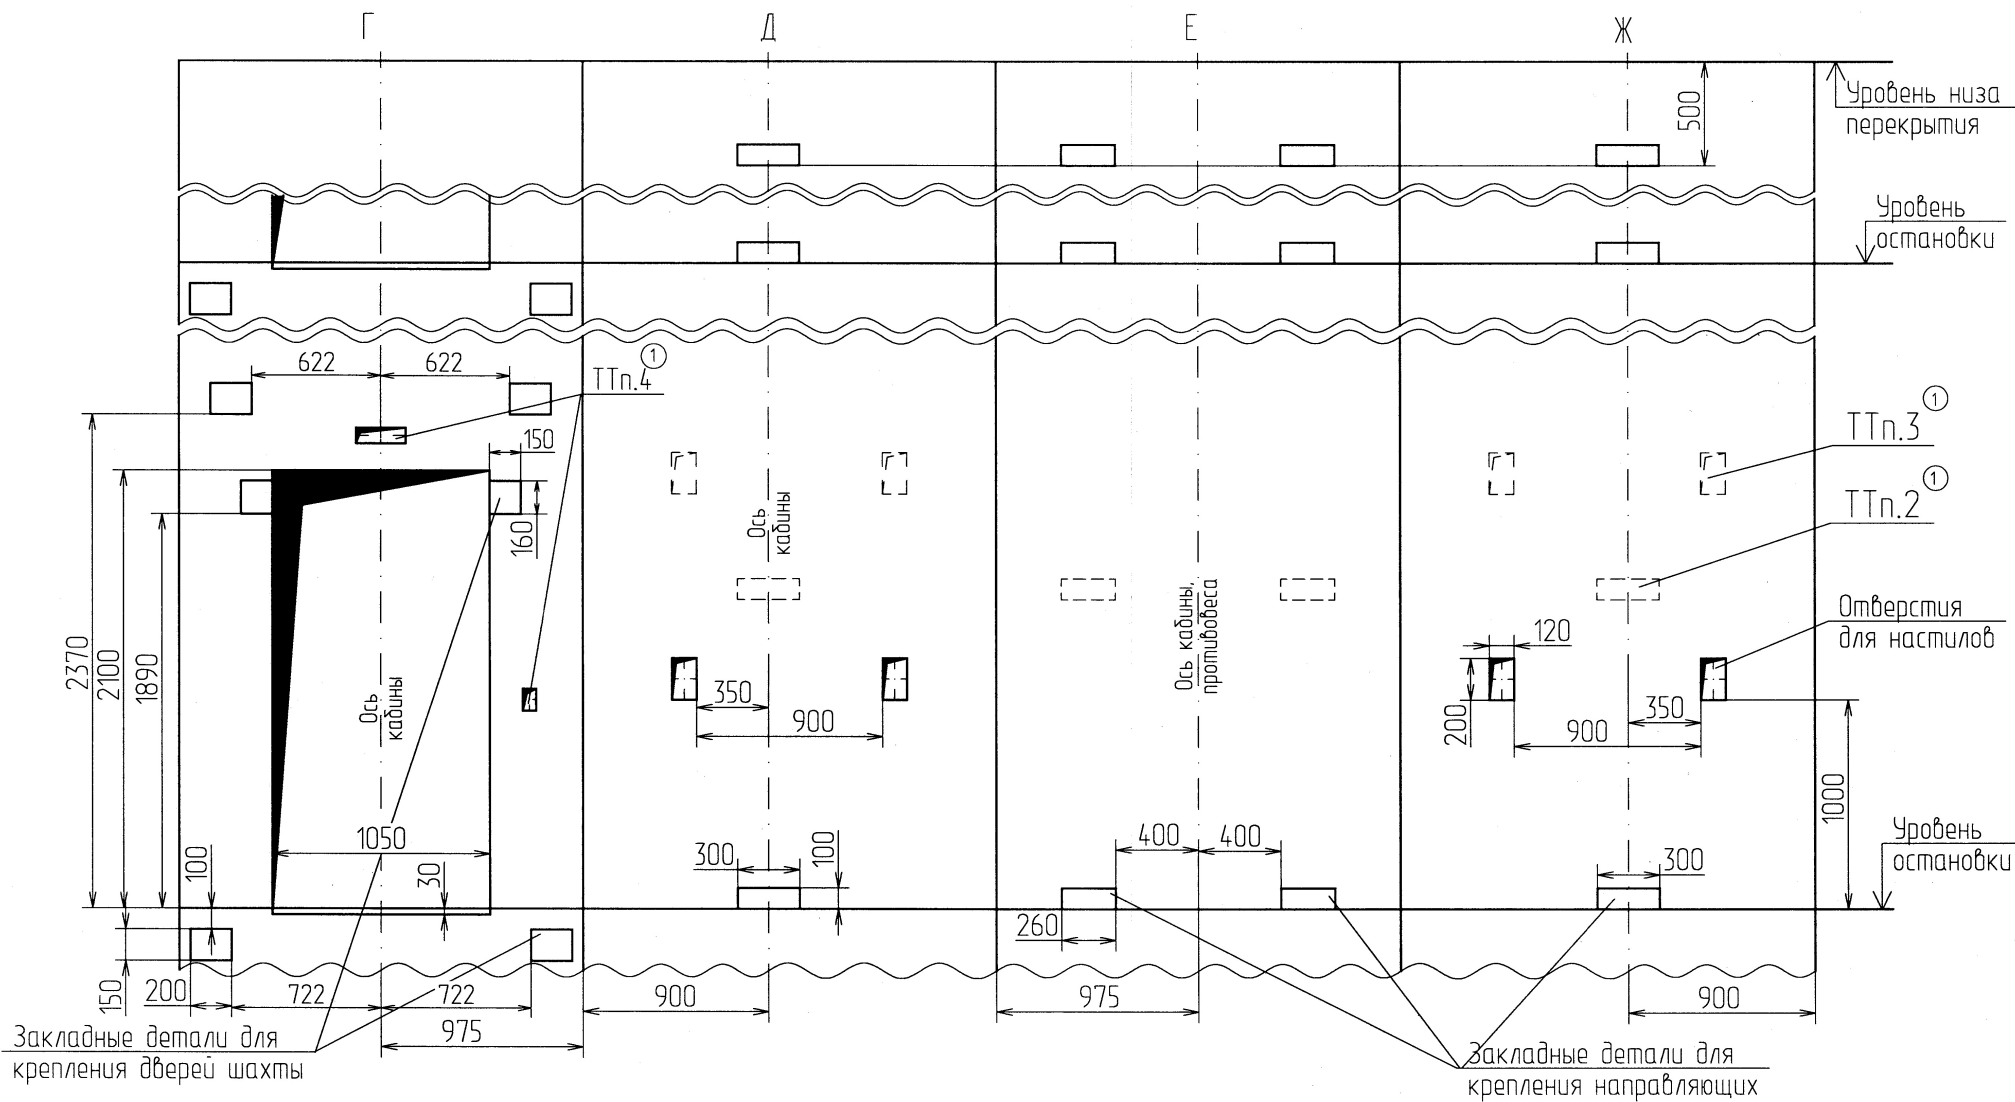

Инв.№N подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№N	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
М-26746	 05.06.2018			

1	Зам.	18.12.2018	Подп.	05.01.2019
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата