

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

М- 26750 10.03.2020

7L-80E0-7EV

Монобель-двухтавр 18М

ГОСТ 19425-74 под таль з/п 1000 кг

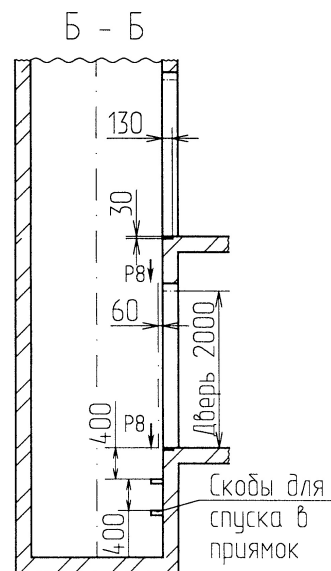
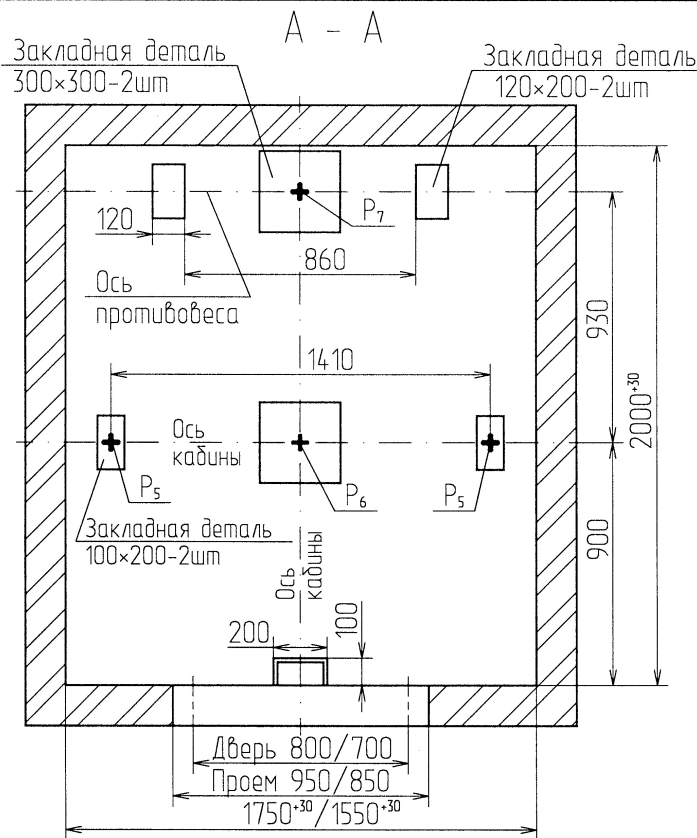
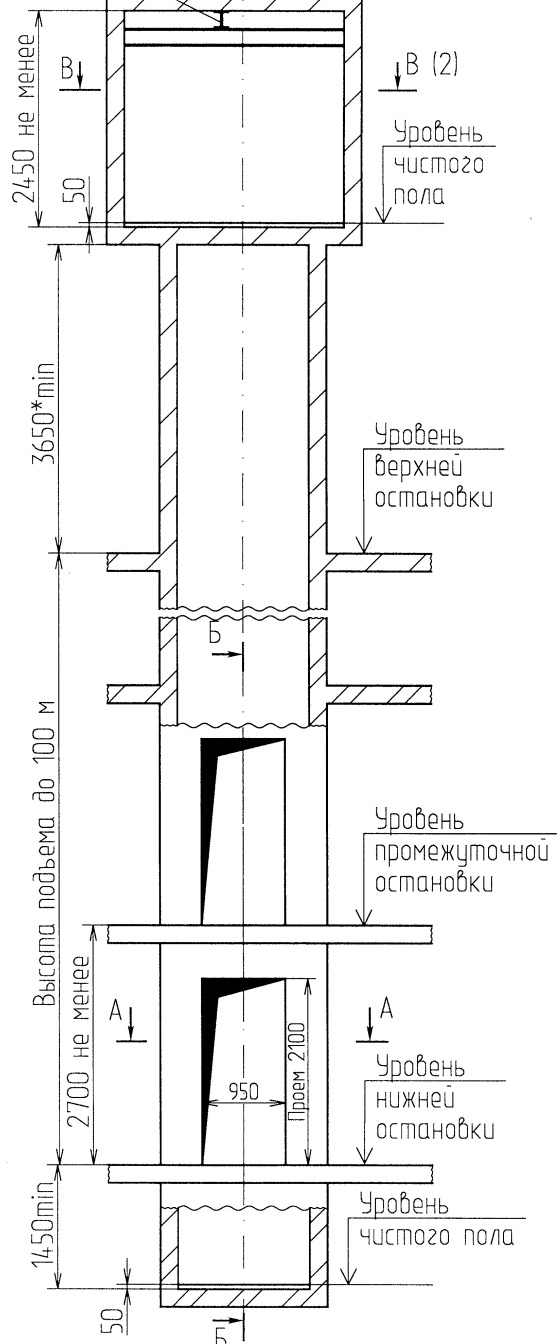


Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки

Нагрузка	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P ₁	4500	На опоры привода В - В (2)	Постоянные нагрузки
P ₂	8500		
P ₃	10000		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лодители
P ₄	5000		
P ₅	8000		
P ₆	18000		
P ₇	11000		
P ₈	5500	 На детали крепления направляющих	Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
P ₂	1700		
P ₃	1100		
P ₄	2000		
P ₅	30000	 На детали крепления дверей шахты в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P ₆	57000		
P ₇	45000		
P ₈	1200		
P ₉	5000Н/м ²	 На пол машинного помещения	Расчетные нагрузки
P ₁₀	12000		Постоянные нагрузки
P ₁₁	9000		
P ₁₂	20000		
P ₁₃	23000		

- 1.* При увеличении размеров шахты (в плане) или при установке нескольких лифтов в общую шахту, необходимо обеспечить высоту верхнего этажа 3800 мм min.
2. При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (лист 3) с шагом не более 3000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.
3. При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы (лист 3) с шагом не менее 1800 мм и не более 2500 мм.
4. Размеры и размещение отверстий под вызывные посты, переключатели режима работы, световые указатели см. чертеж А34-01.03-14.
5. Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома А34-00.00-14.



А34-03.08-14			
4	18.11.2020	18.03.2020	
Зам	18.11.2020	28.02.2020	
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Васильева	28.02.2020	
Проб.	Настаскоба	28.02.2020	
Т.контр.			
Н.контр.	Артаманова	10.03.2020	
Утв.	Павлов		
Лифт пассажирский Q=630кг, V=1.6м/с			Лит. Масса Масштаб
ПП-0606Е			Лист 1 Листов 4
Копировал			АО Щ/З 4

Копировал

Формат А3

71-80 ЭО-7ЭВ

В - В(1) Вариант I

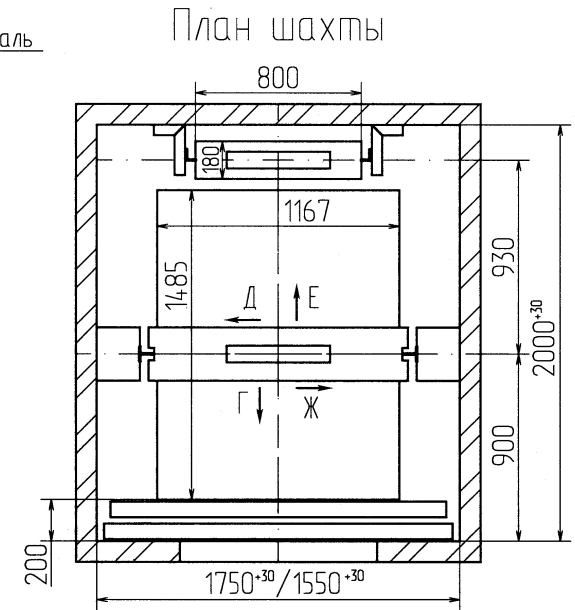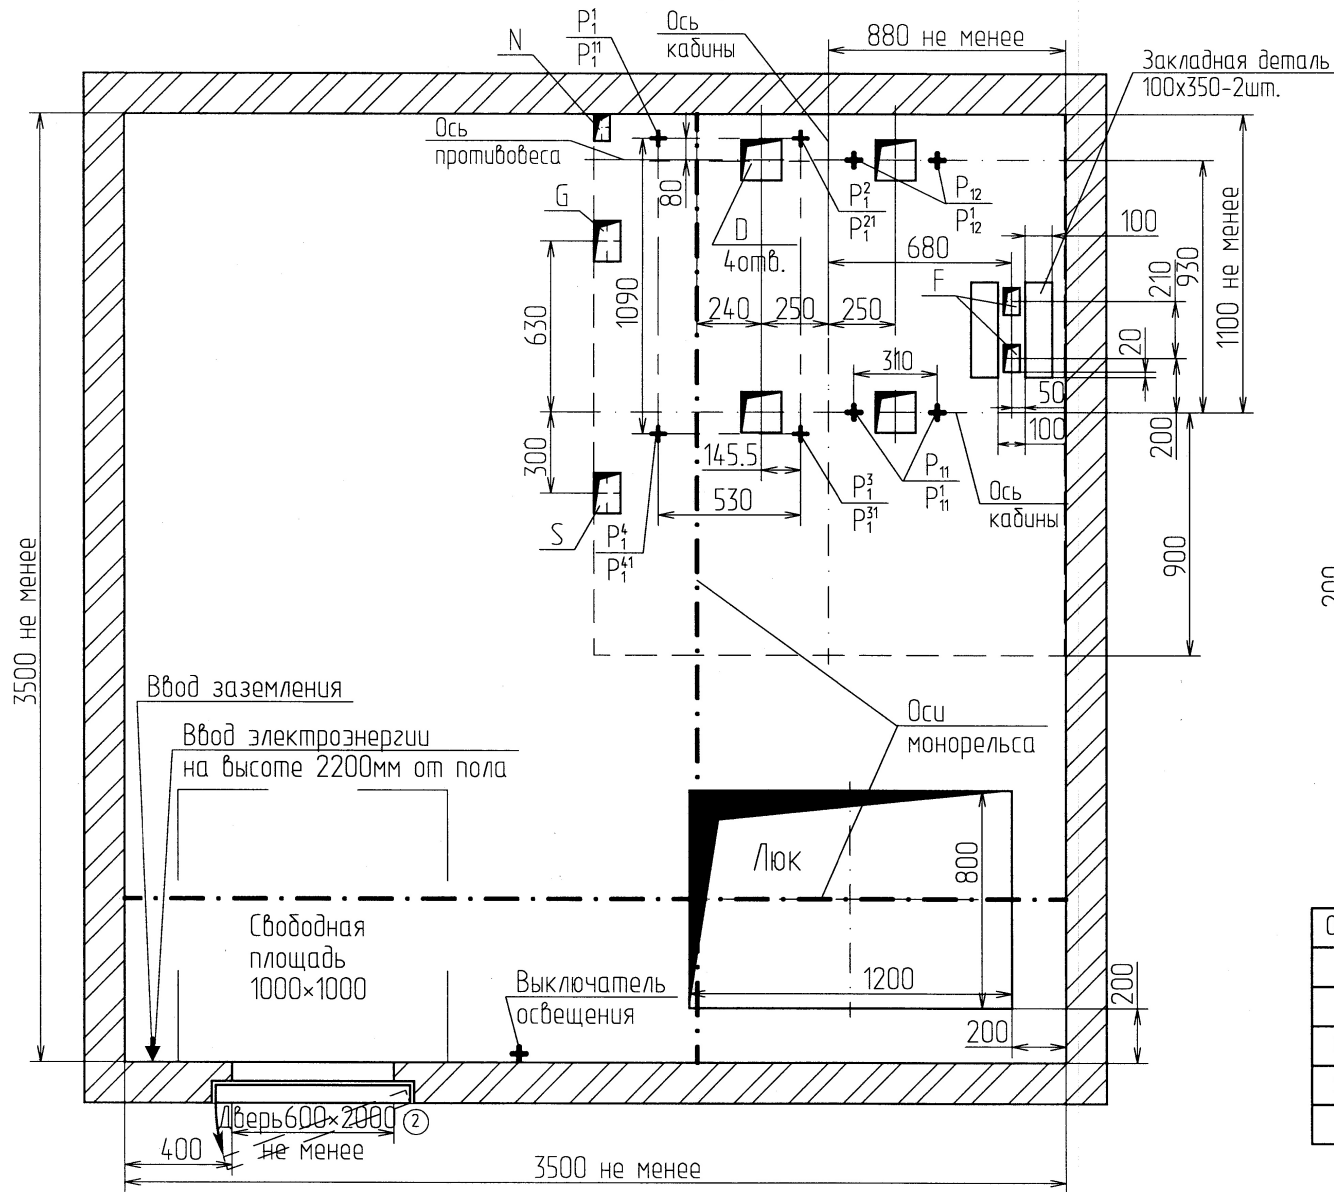

Отв.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
Д	150	100	Тяговые канаты
Е	60	100	Канаты ограничителя скорости
Г	100	150	Подвесной кабель
С	100	150	Электроразводка по шахте
Н	60	100	Освещение шахты

Инв.№ подл.	Подр. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
М - 267-50	05.06.2018			

2	3 ян.	18.02.2018	05.02.18
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата

A34-03.08-14

Лист
2

Копировал

Формат А3

Technical drawing of a control cabinet layout. The overall dimensions are 3500 mm width and 3500 mm height. The layout includes a control cabinet with a door (дверь 600x2000) and a free area (свободная площадь 1000x1000). Key components and labels include:

- Ввод заземления (Grounding input)
- Ввод электроэнергии на высоте 2200 мм от пола (Electrical energy input at 2200 mm from the floor)
- Оси монорельса (Monorail axes)
- Выключатель освещения (Light switch)
- Люк (Access hatch)
- Закладная деталь 100x350-2шт. (Embedding detail 100x350-2 pieces)
- Ось противовеса (Counterweight axis)
- Ось кабины (Cabin axis)
- Dimensions: 880 не менее, 1100 не менее, 930, 100, 200, 210, 20, 900, 680, 250, 250, 240, 1090, 630, 300, 145.5, 530, 310, 50, 100, 400, 600, 2000, 1200, 800, 200.
- Labels: P₁₂, P₁₂¹, P₁², P₁²¹, P₁₁, P₁₁¹, P₁³, P₁³¹, P₁⁴, P₁⁴¹, P₁¹¹, P₁¹¹.


2	3 л.	187.2 - 2018		15.08.2018
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дат

A34-03.08-14

Формат А3

Лист
3

Развертка типового этажа

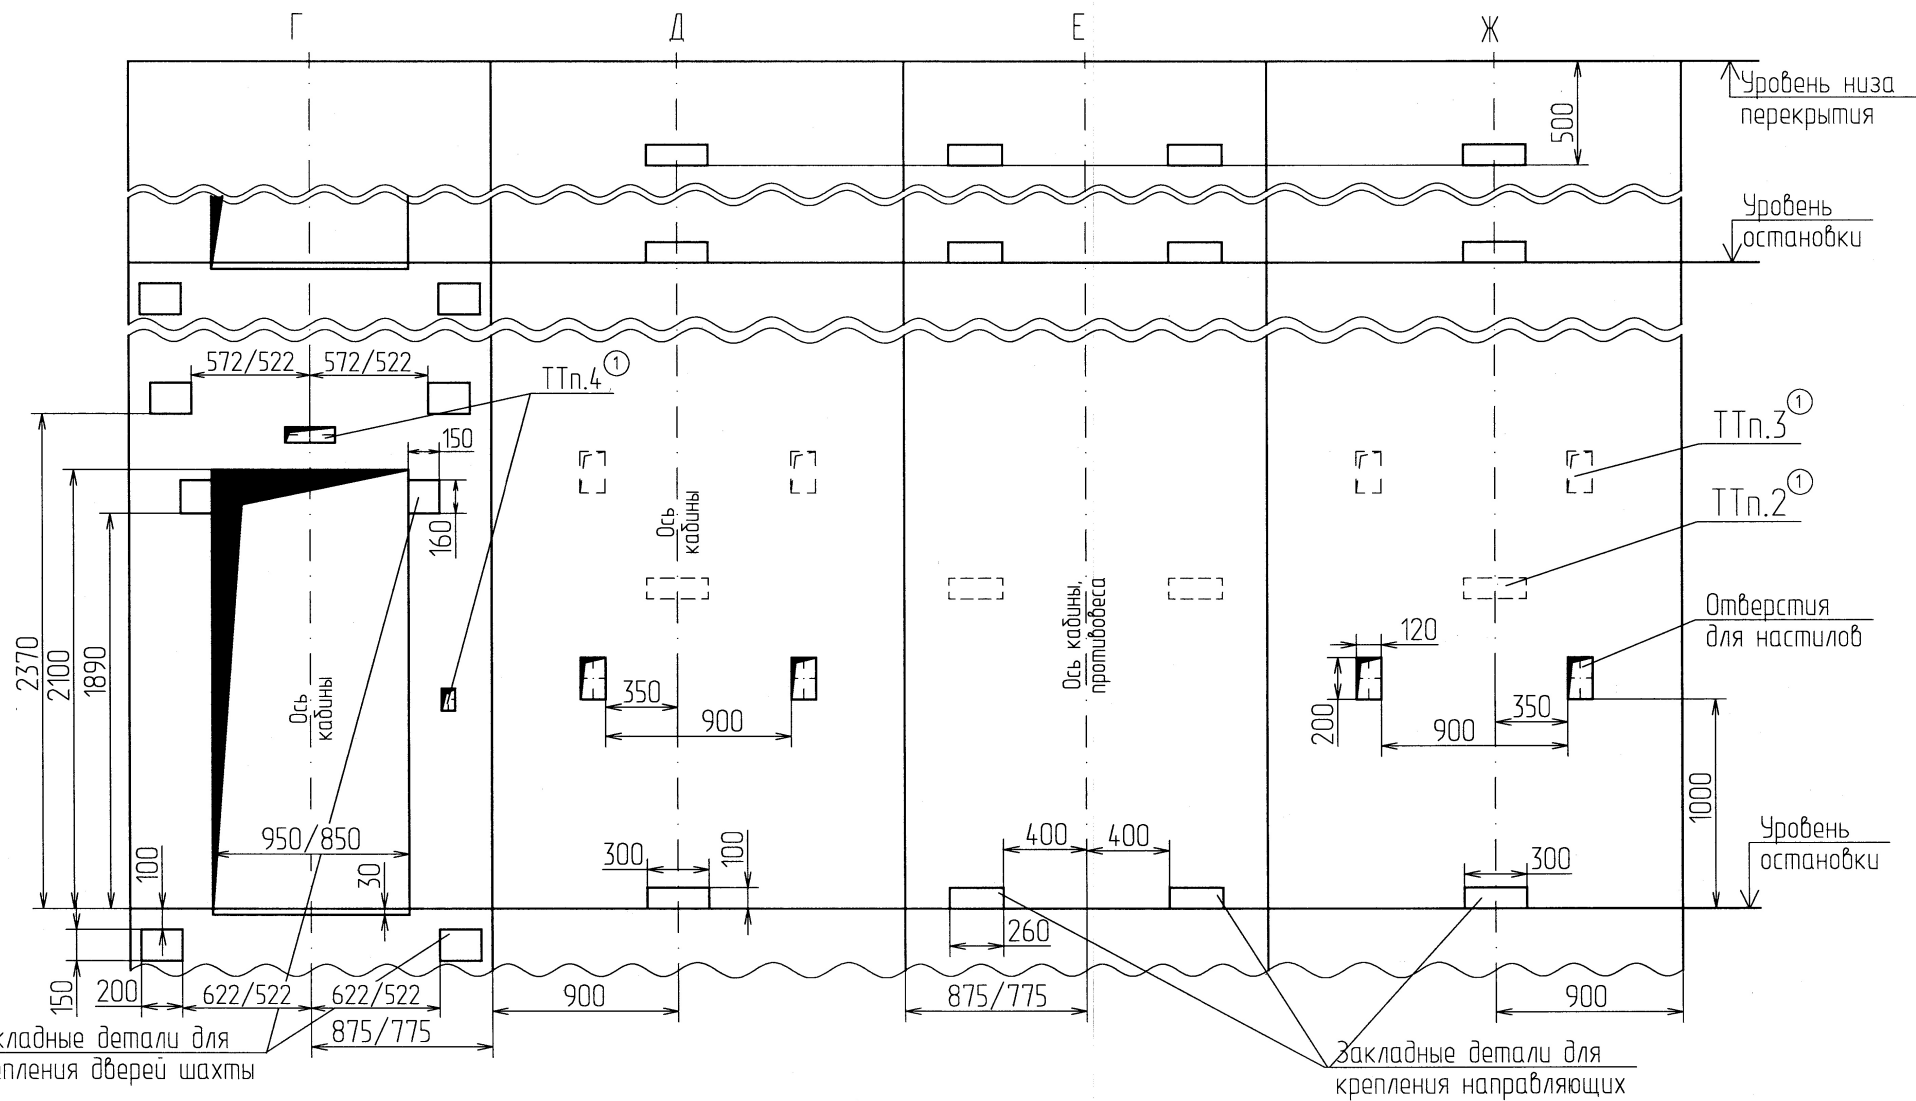

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
М-26750	05.06.2018			

1	3 л.м.	18.12.2018	05.06.2018
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата

A34-03.08-14

Лист
4

Копировал

Формат А3