

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


М-26751 10.03.2020

71-60'EO-7EV

④ Монарельс-двухтавр 18М
ГОСТ 19425-74 под таль з/п 1000 кг

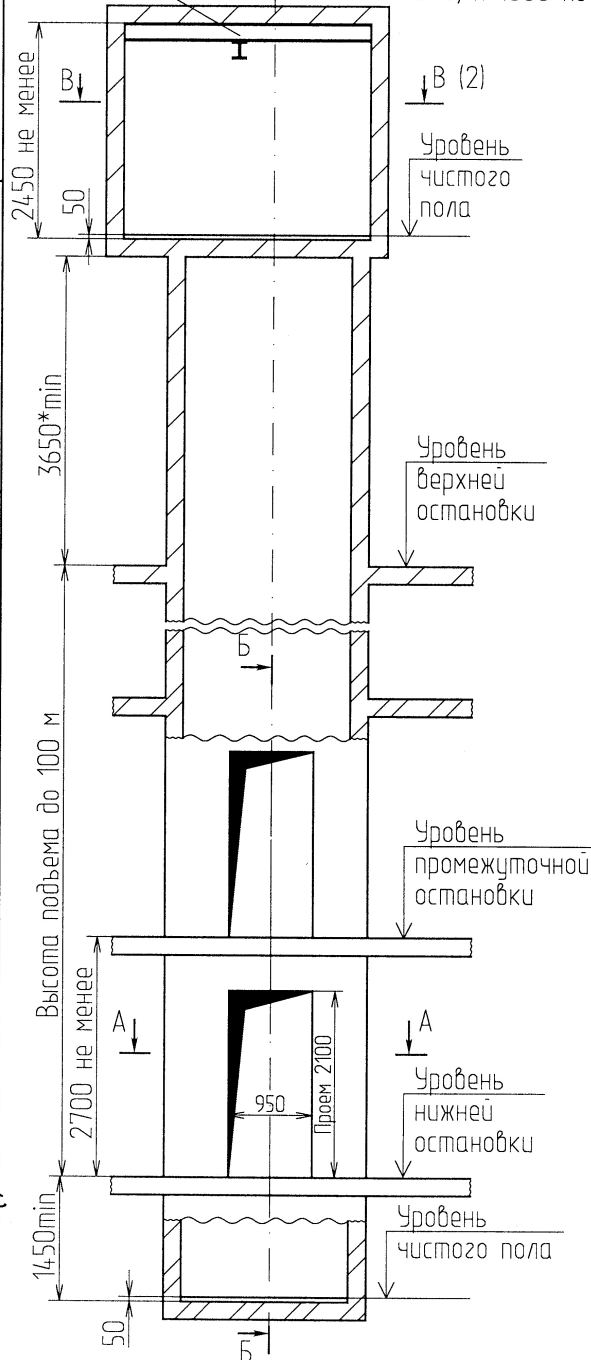

A - A

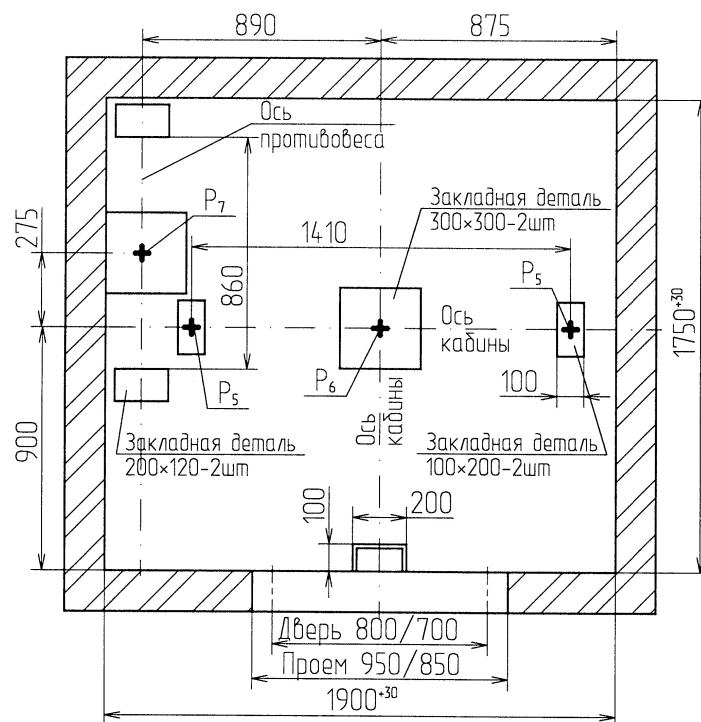

Б - Б

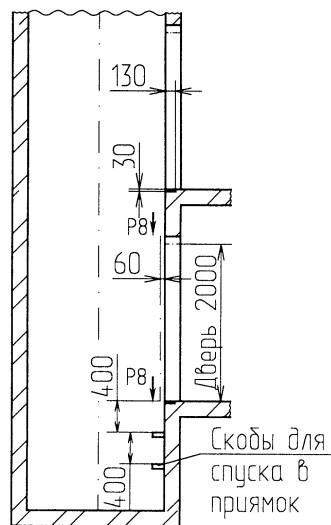


Таблица нагрузок на строительную часть
от лифтовой установки


Нагрузка	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P ₁	4500	На опоры привода В - В (2)	Постоянные нагрузки
P ₂	8500		
P ₃	10000		
P ₄	5000		
P ₅	8000		
P ₆	18000		
P ₇	11000		
P ₈	5500	 На детали крепления направляющих	Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лобовики
P ₂	1700		
P ₃	1100		
P ₄	2000		
P ₅	30000	На пять направляющих на площадь 75×170	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
P ₆	57000	На бугер кабины на площадь 150×150	
P ₇	45000	На бугер противовеса на площадь 140×140	
P ₈	1200	 На детали крепления дверей шахты в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P ₁₀	5000Н/м ²	На пол машинного помещения	Расчетные нагрузки
P ₁₁	12000	Подвеска тяговых канатов	Постоянные нагрузки
P ₁₂	9000		
P ₁₁	20000		
P ₁₂	23000		

- 1.* При увеличении размеров шахты (в плане) или при установке нескольких лифтов в общую шахту, необходимо обеспечить высоту верхнего этажа 3800 мм min.
2. При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (лист 3) с шагом не более 3000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.
3. При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы (лист 3) с шагом не менее 1800 мм и не более 2500 мм.
4. Размеры и размещение отверстий под вызывные посты, переключатели режимов работы, световые указатели см. чертеж А34-01.03-14.
5. Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома А34-00.00-14.


А34-03.09-14			
5	18.04.2020	18.03.20	
4	Зам. 18.03.2020	28.02.23	
Изм./Лист	№ док.м.	Подп.	Дата
Разраб.	Васильева	28.02.23	
Пров.	Настаскоба	02.02.2020	
Т.контр.			
Н. контр.	Артамонава	20.03.2020	
Утв.	Павлов		
Лифт пассажирский Q=630кг, V=1.6м/с			Лит. Масса Масштаб
Лист 1			Листов 3
ПП-0606E			АО Щ/З ⑤

Копировал

Формат А3
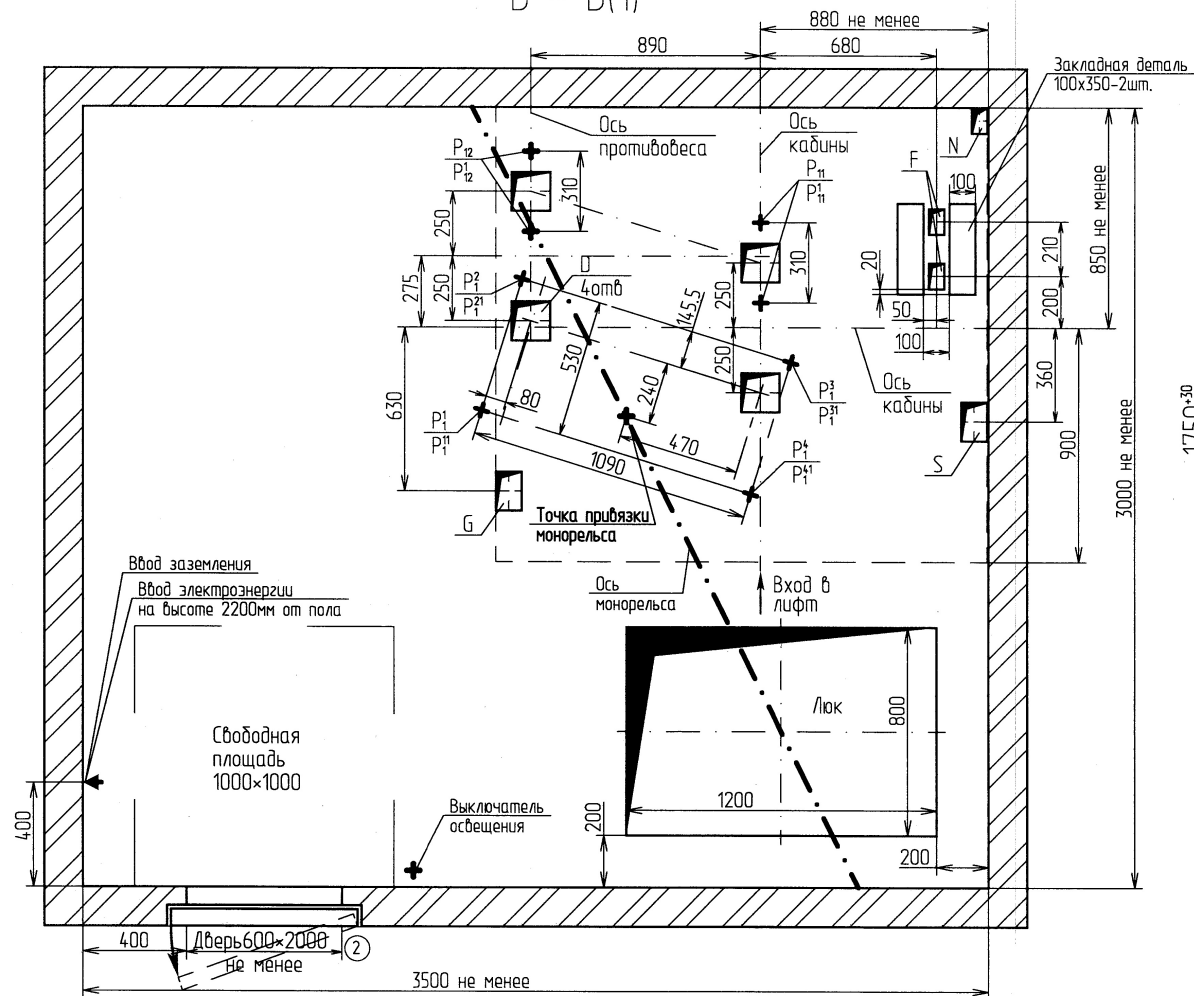
$$B - B(1)$$


План шахты

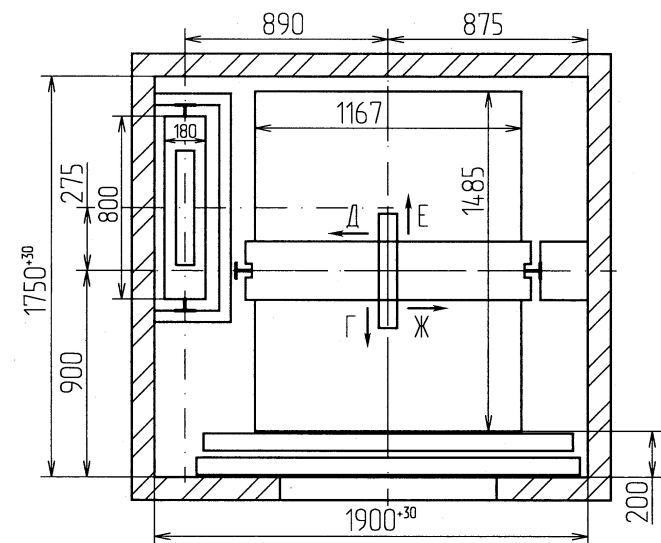

Отв.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
D	100	150	Тяговые канаты
F	60	100	Канаты ограничителя скорости
G	100	150	Подвесной кабель
S	100	150	Электроразводка по шахте
N	60	100	Освещение шахты


2	Зам.	187.2с - 2018	Подп.	05.06.2018
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

A34-03.09-14

Копировал

Формат А3

Развертка типового этажа

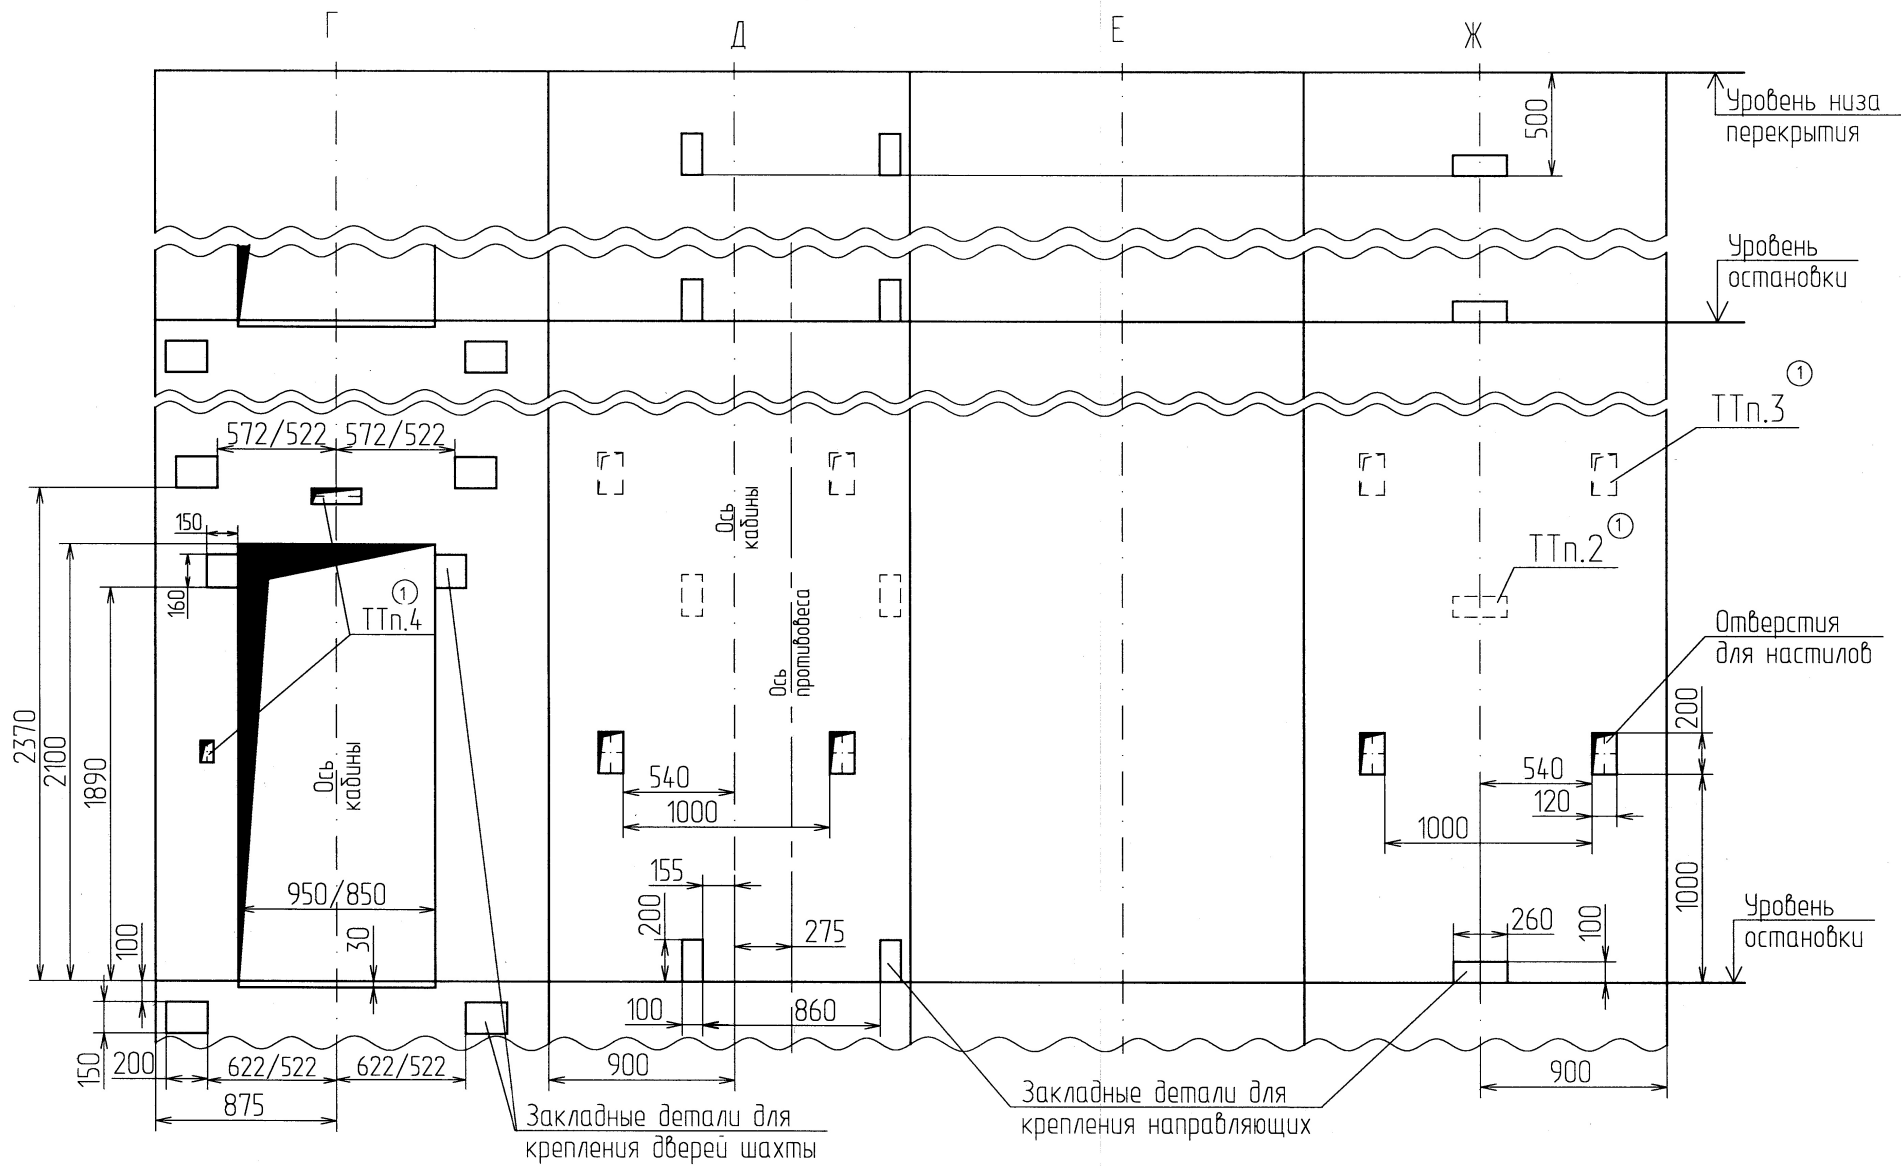

ИИН № N подл.	Подл. и дата	Взам.иИН № N	ИН № N дубл.	Подл. и дата
M - 26751	 05. 06. 2018			

1	Зам.	187.2е - 2018		05.06.18
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

A34-03.09-14

Лист
3

Копировал

Формат А3