

Перв. примен.

Спроб. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

М - 26753 10.03.2020

71-11 ЭО-7ЭВ

Монорельс-двигатель 18М

ГОСТ 19425-74 под таль з/п 1000 кг

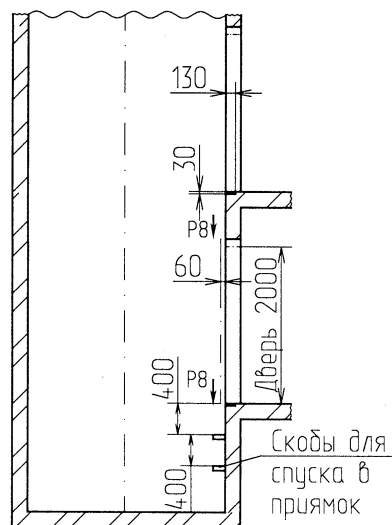
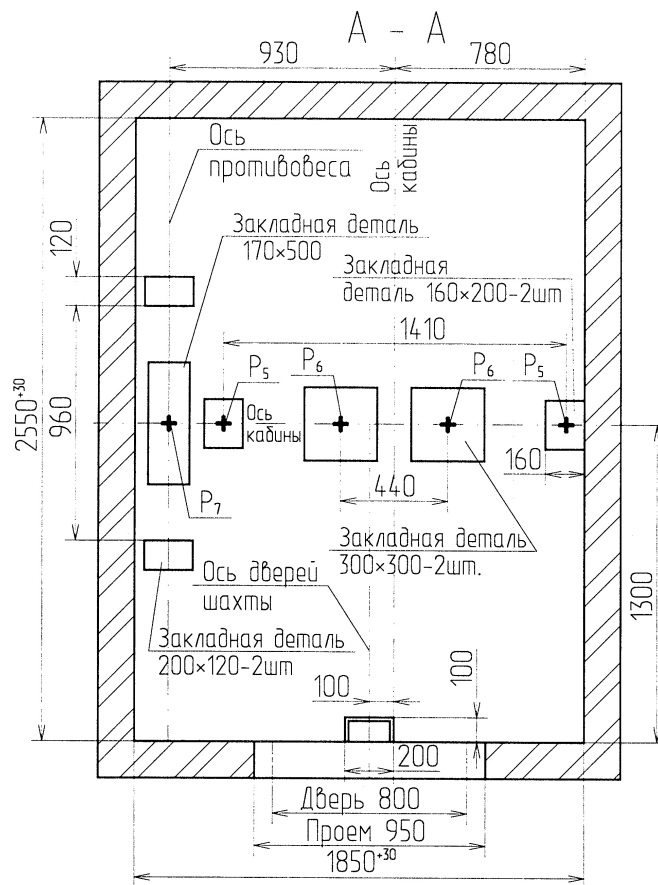
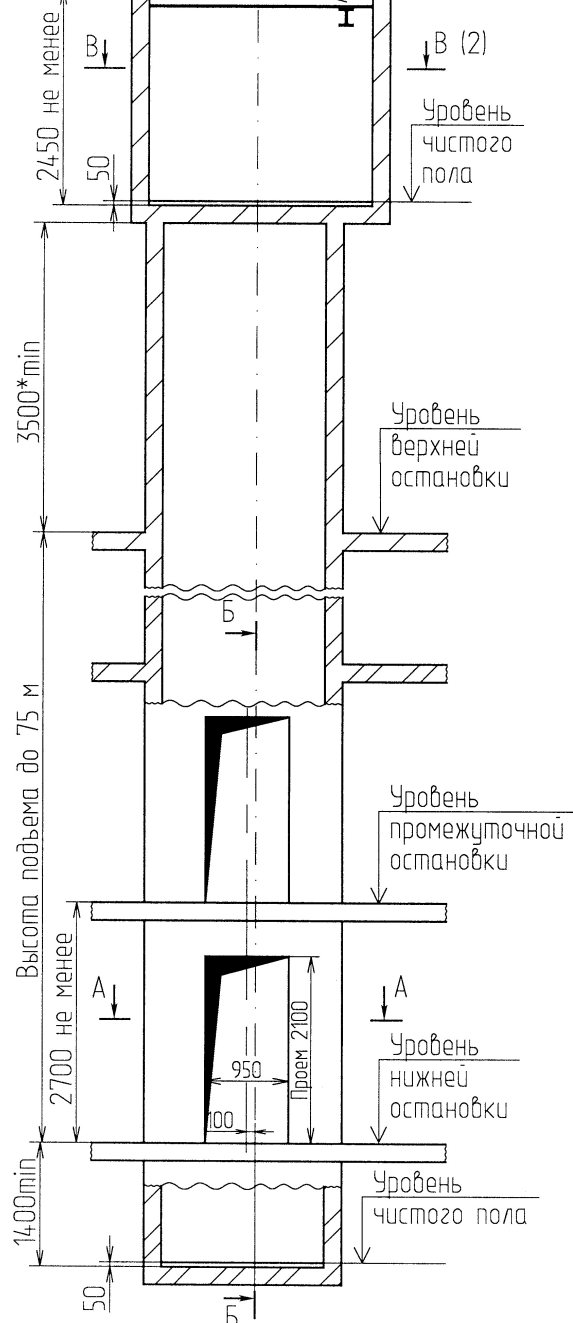





Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки

Нагрузка	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P ₁	10000	На опоры привода В - В (2)	Постоянные нагрузки
P ₂	17000		
P ₃	20500		
P ₄	11500		
P ₅	19000		
P ₆	35500		
P ₇	22000		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лодители
P ₈	12000		
P ₉	1600		
P ₁₀	1500		Нагрузки, действующие одновременно и абарийно
P ₁₁	2000		
P ₁₂	31500		
P ₁₃	37000		Постоянные нагрузки
P ₁₄	61500		
P ₁₅	1200		
P ₁₆	5000Н/м²	На пол машинного помещения	Расчетные нагрузки


- 1.*При увеличении размеров шахты (в плане) или при установке нескольких лифтов в общую шахту, необходимо обеспечить высоту верхнего этажа 3600 мм min.
2. При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (лист 3) с шагом не более 3000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.
3. При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы (лист 3) с шагом не менее 1800 мм и не более 2500 мм.
4. Размеры и размещение отверстий под вызывные посты, переключатели режимов работы, световые указатели см. чертеж А34-01.03-14.
5. Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома А34-00.00-14.

					А34-03.11-14			
4		18.11.2020		18.11.2020	Лифт пассажирский Q=630кг, V=1.0м/с	Лит.	Масса	Масштаб
3	Зам	18.11.2020		28.02.20				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Васильева			28.02.20				
Проб.	Настаскова			28.02.20				
Т.контр.						Лист	1	Листов 4
Н.контр.	Артамонава			28.02.20	ПП-0611Е	АО Ц/З		
Утв.	Павлов							


Копировал

Формат А3

В - В(1) вариант 1

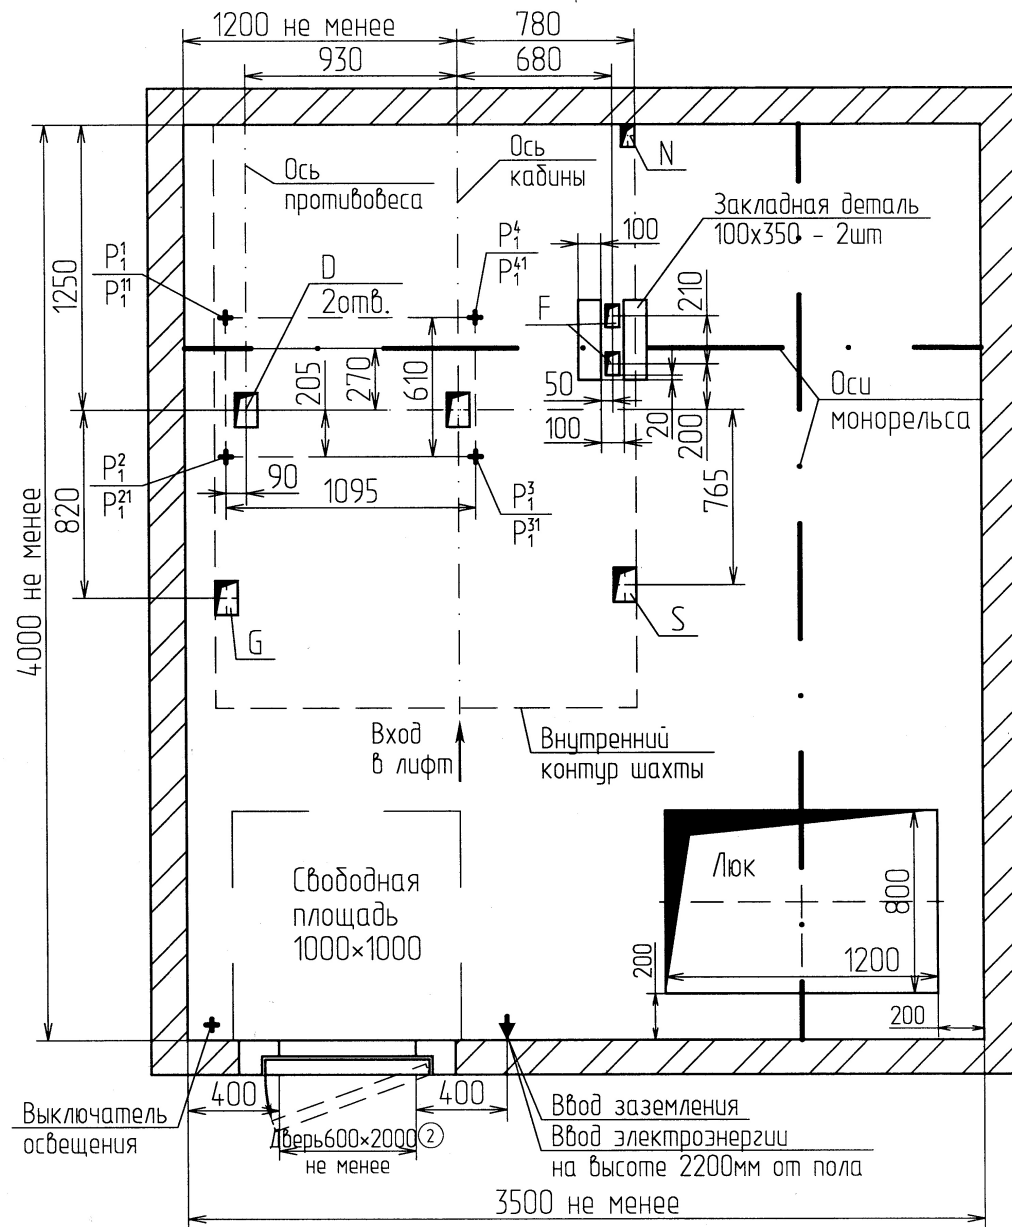


План шахты

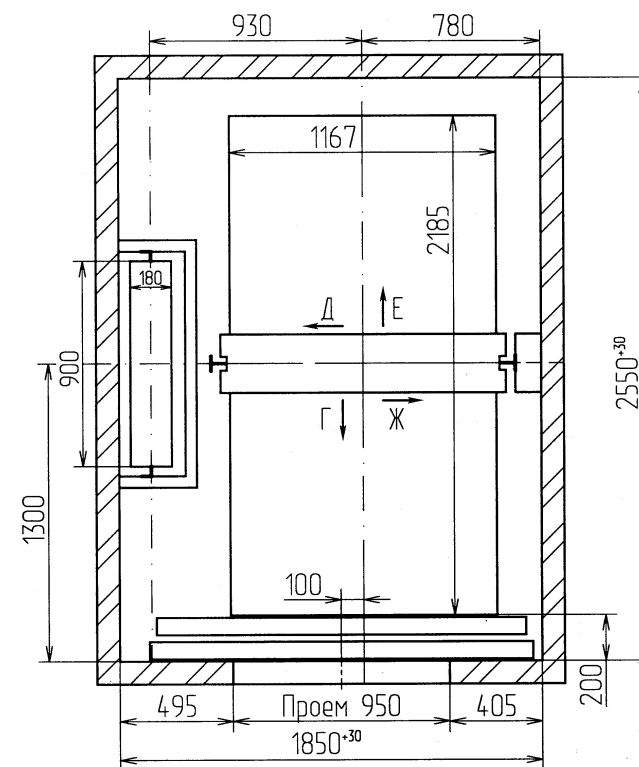

Отб.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
D	100	150	Тяговые канаты
F	60	100	Канаты ограничителя скорости
G	100	150	Подвесной кадель
S	100	150	Электроразводка по шахте
N	60	100	Освещение шахты


В - В(1) вариант II

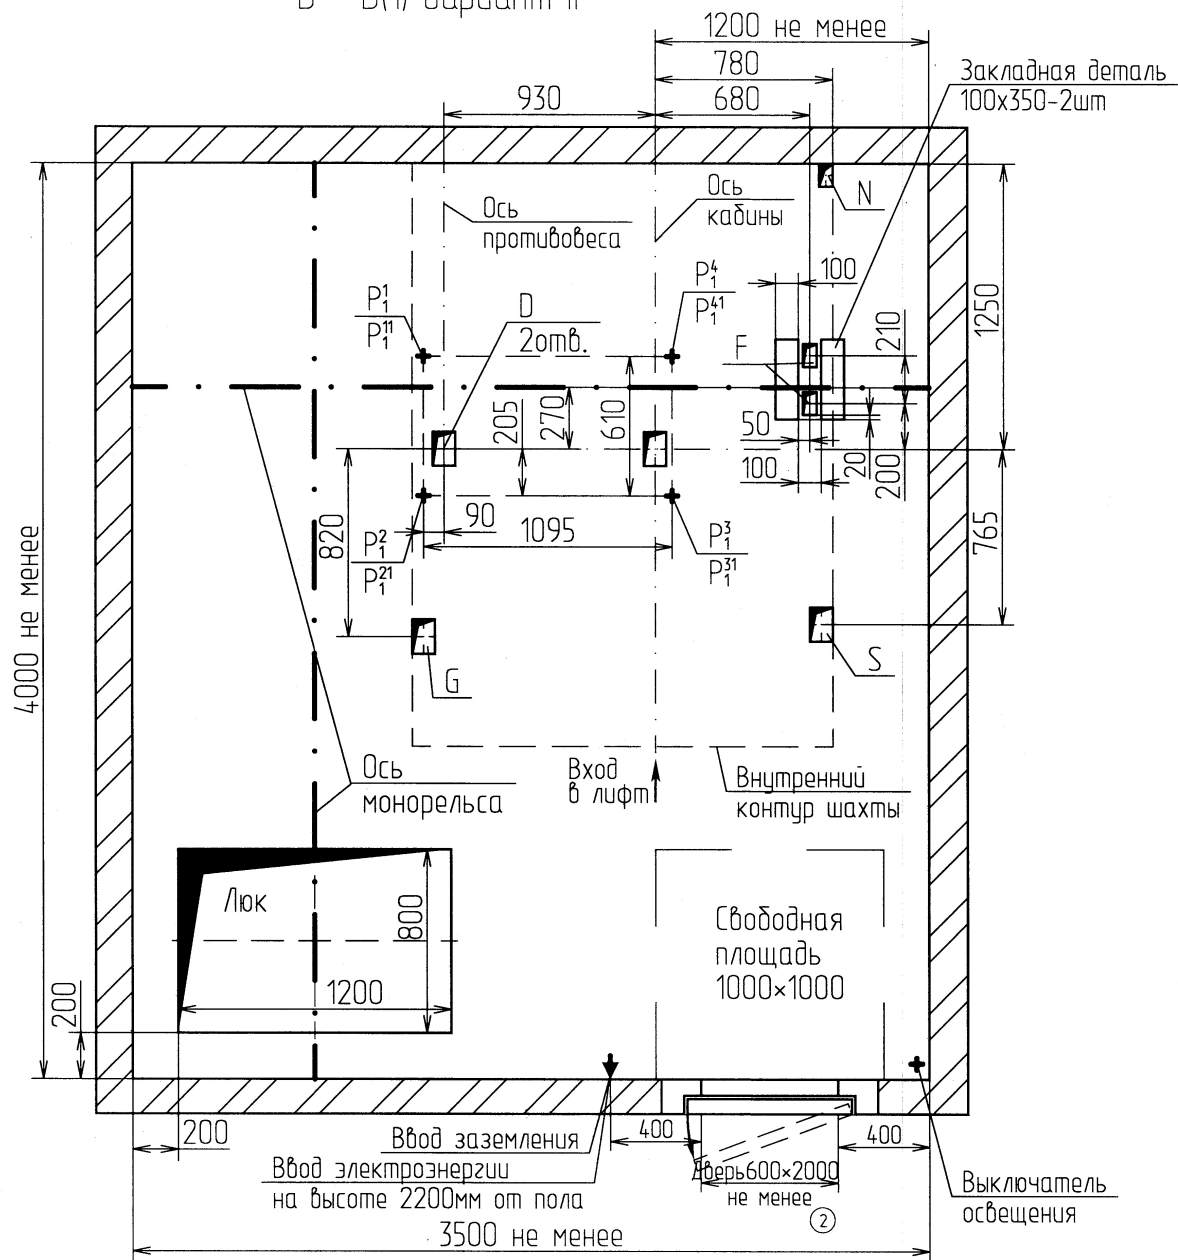

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата
М-26753	05.06.2018			

2	Зам.	18.06.2018	05.06.18
Изм./лист	N докум.	Подп.	Дата

Развертка типового этажа

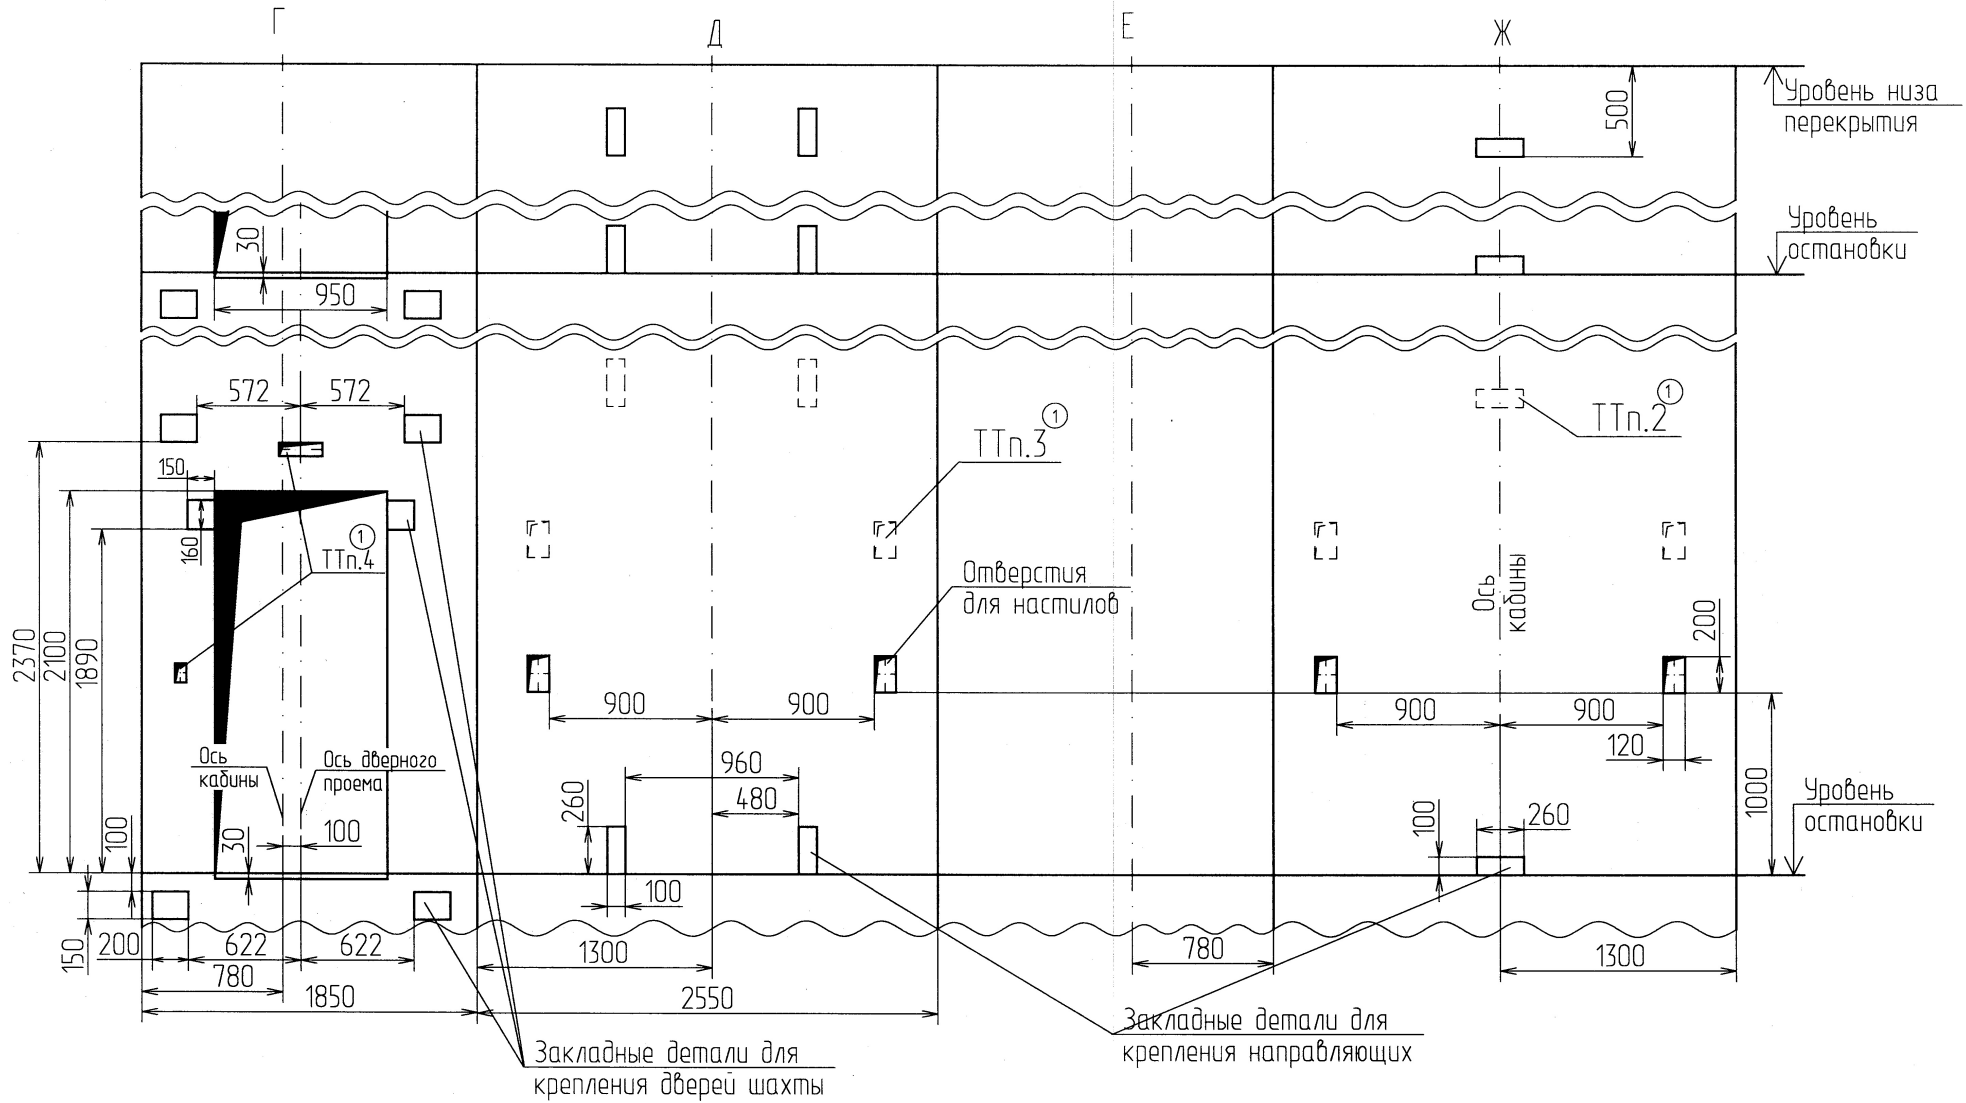

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
М-26753	15.06.2018		

1	3-й	18.02.2018	15.06.18
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата

А34-03.11-14

Лист
4

Копировал

Формат А3