

A34-03.13-14

Монорельс-двухтавр 18М

~~ГОСТ 19425-74 под таль з/п 1000 кг~~

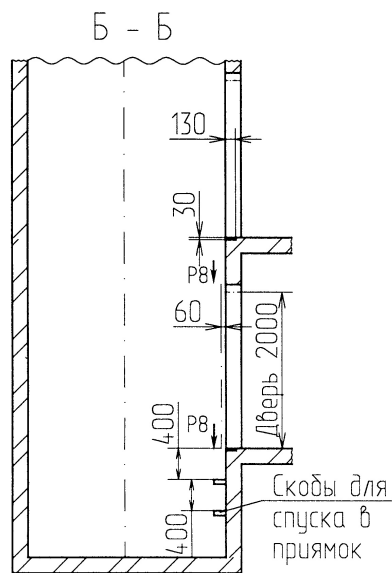
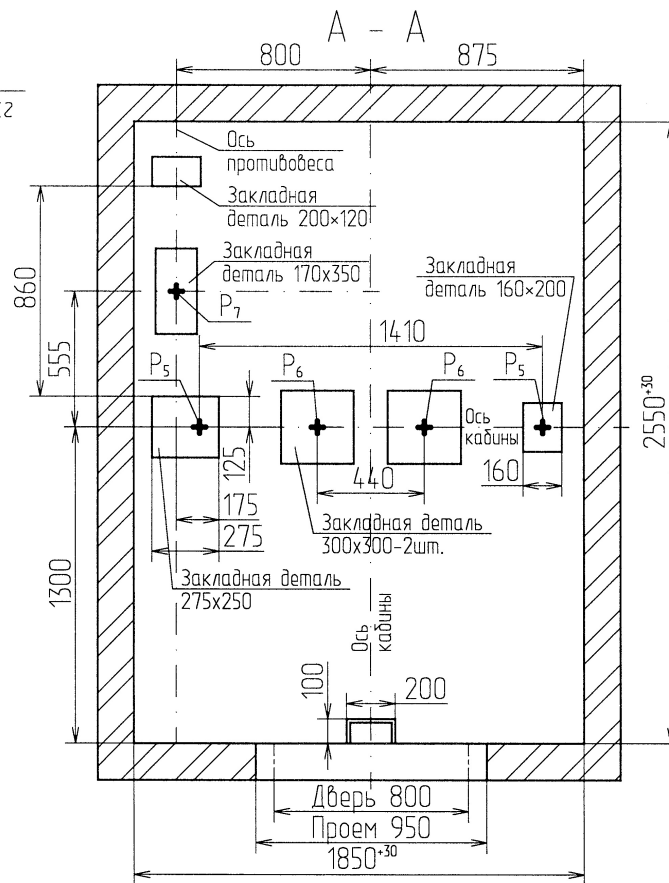
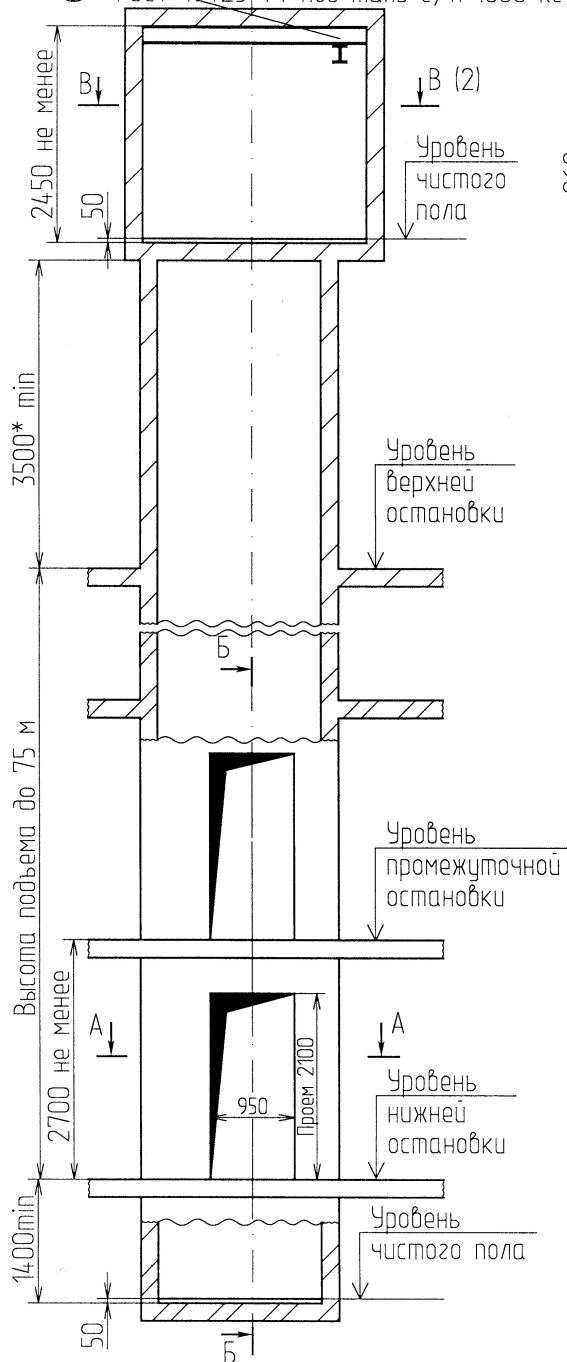





Таблица нагрузок на строительную часть
от лифтовой установки

Нагрузка	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P_1^1	10000	На опоры привода В – В (2)  На детали крепления направляющих	Постоянные нагрузки
P_2^1	17000		
P_3^1	20500		
P_4^1	11500		
P_1^{II}	19000		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P_2^{II}	35500		
P_3^{II}	22000		
P_4^{II}	12000		
P_2	1600	 На детали крепления направляющих	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
P_3	1500		
P_4	2000		
P_5	31500	На пять направляющих на площадь 75×170	
P_6	37000	На буфер кабины на площадь 140×140	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
P_7	61500	На буфер противовеса на площадь 140×140	
P_8	1200	 На детали крепления дверей шахты в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P_{10}	5000Н/м ²	На пол машинного помещения	Расчетные нагрузки

1.*При увеличении размеров шахты (в плане) или при установке нескольких лифтов в общую шахту, необходимо обеспечить высоту верхнего этажа 3600 мм min.

2. При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (листв) с шагом не более 3000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.

3. При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы (лесты) с шагом не менее 1800 мм и не более 2500мм.

4. Размеры и размещение отверстий под вызывные посты, переключатели режимов работы, световые указатели см. чертеж А34-01.03-14.


5. Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома А34-00.00-14.

				A34-03.13-14			
4	189.4с - 2020	С	18.08.20	Лифт пассажирский Q=630кг, V=1.0м/с	Лист	Масса	Масштаб
3 зам	189.3с - 2020	С	28.02.23				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Васильева	Васильева	28.02.23				
Проб.	Настаскова	Настаскова	01.09.2020				
Т.контр.					Лист	1	Листов
Н. контр.	Артамонова	Артамонова	403.02.20	ПП-0611Е	АО Щ/З		
Чит	Полуб				(4)		


Копировал

Формат А3

В - В (1)

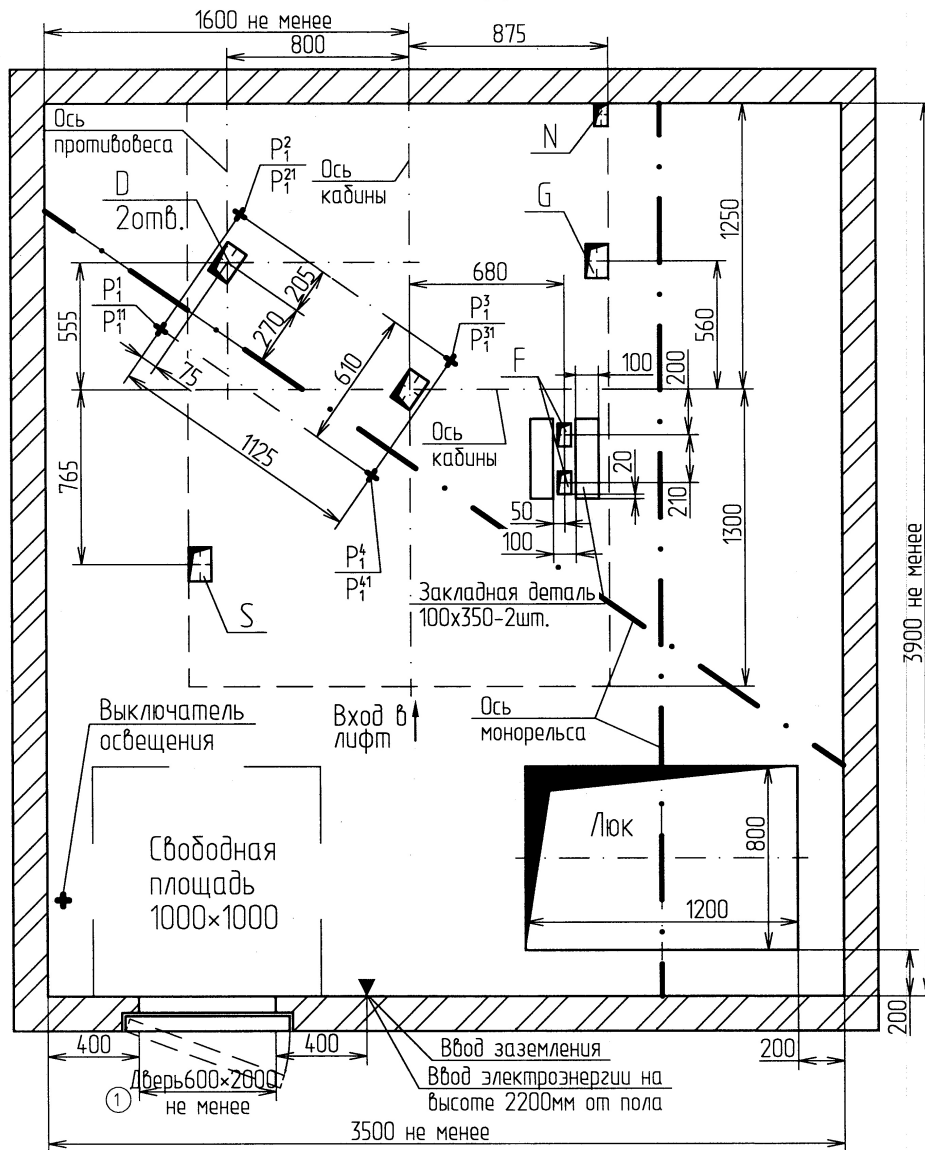


План шахты

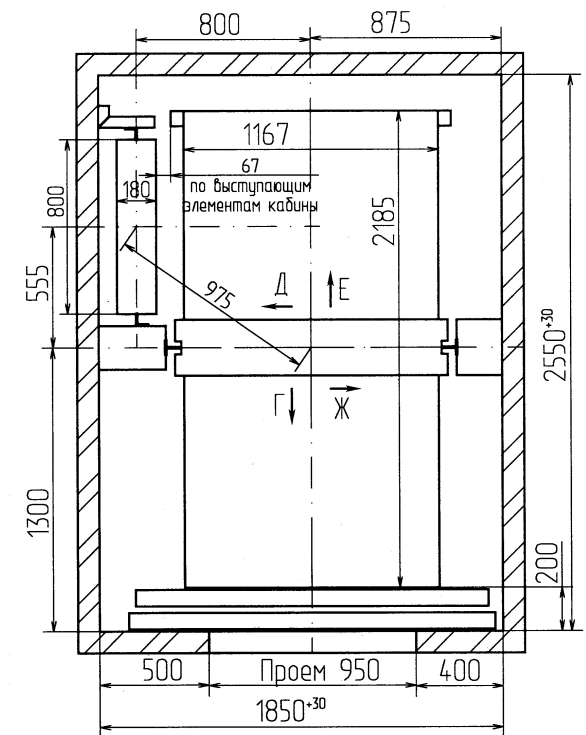

Отб.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
D	100	150	Тяговые канаты
F	60	100	Канаты ограничителя скорости
G	100	150	Подвесной кабель
S	100	150	Электроразводка по шахте
N	60	100	Освещение шахты

Развертка типового этажа

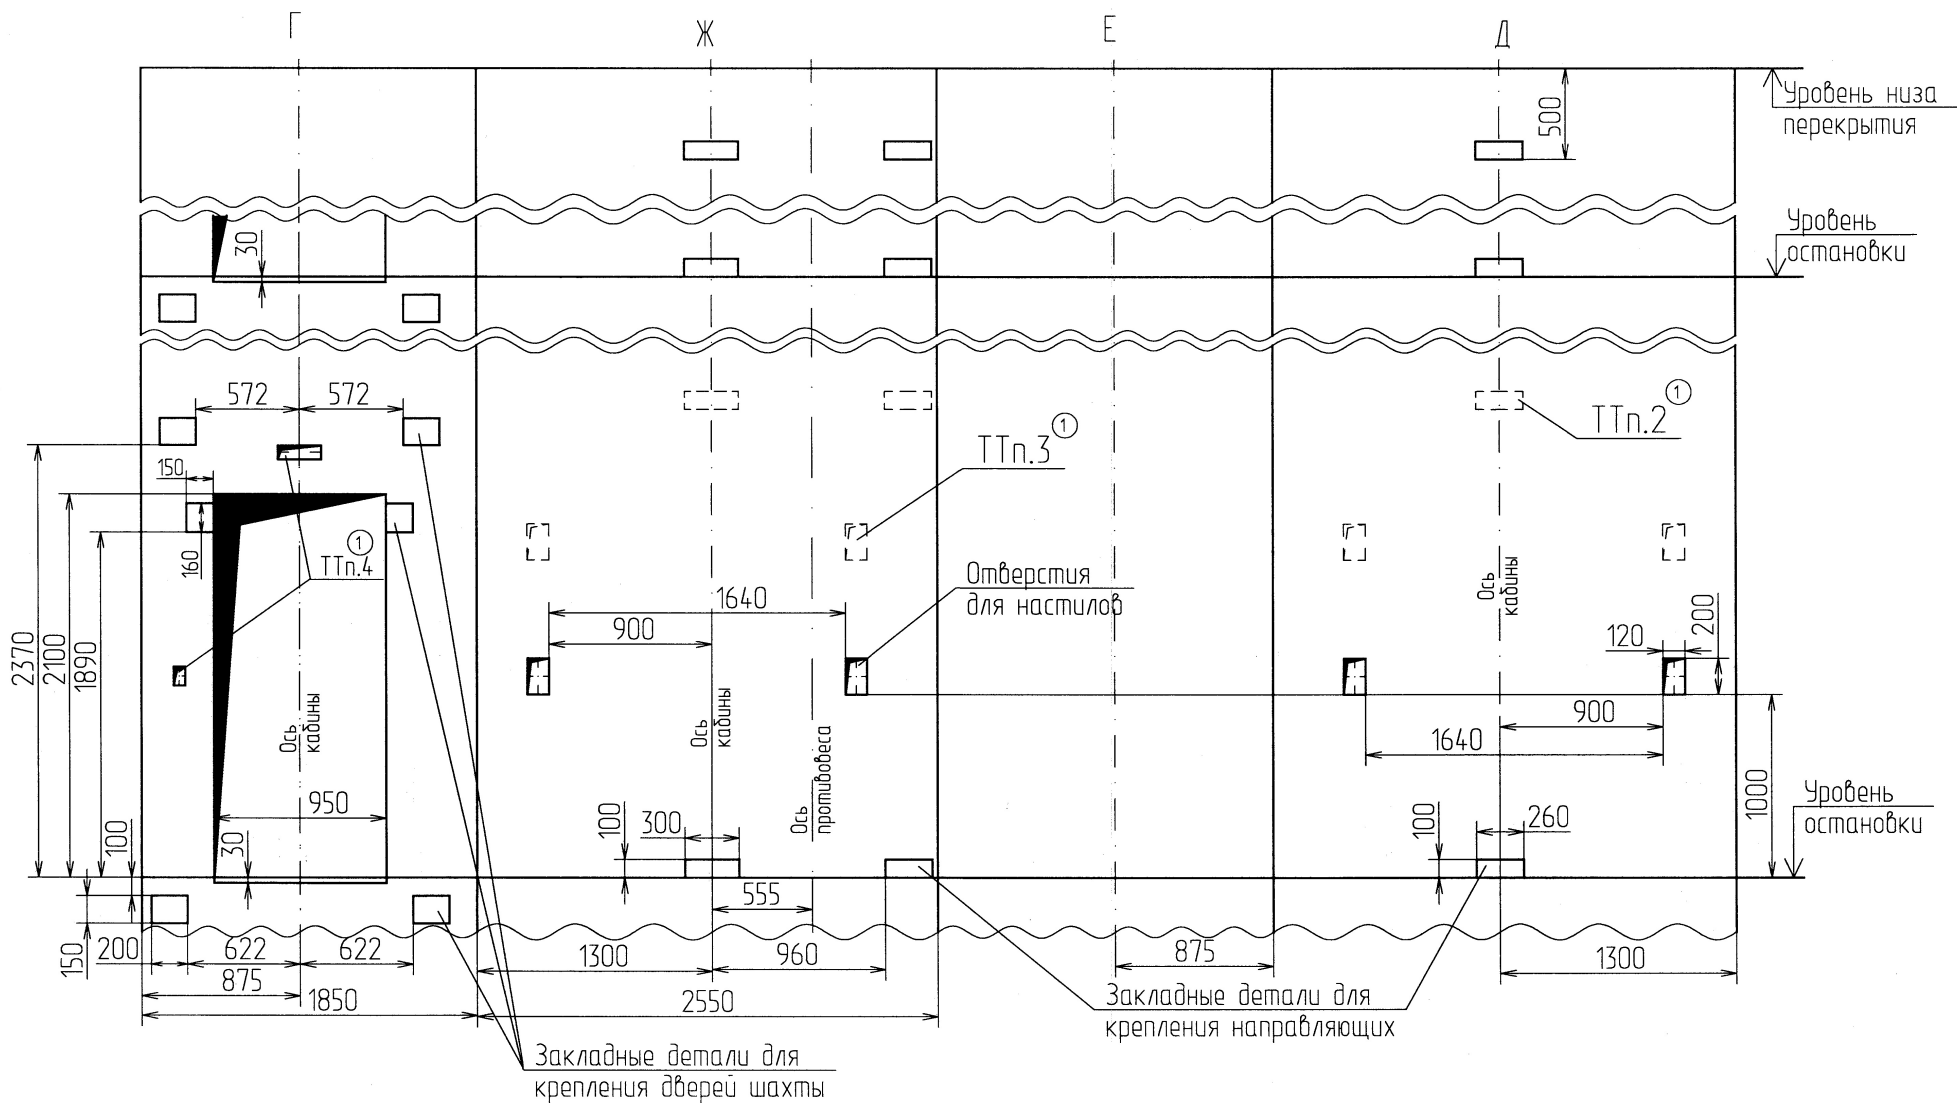

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
М - 26755	05.06.2018	Взам.инв.№	Подп. и дата

1	Зам.	18.7.2018	05.06.18
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата

А34-03.13-14

Лист
3