

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

71-71Э0-7ЭВ

Монорельс-двутавр 18М

ГОСТ 19425-74 под таль з/п 1000 кг

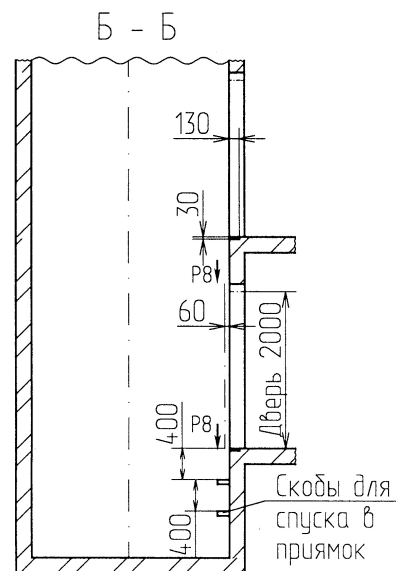
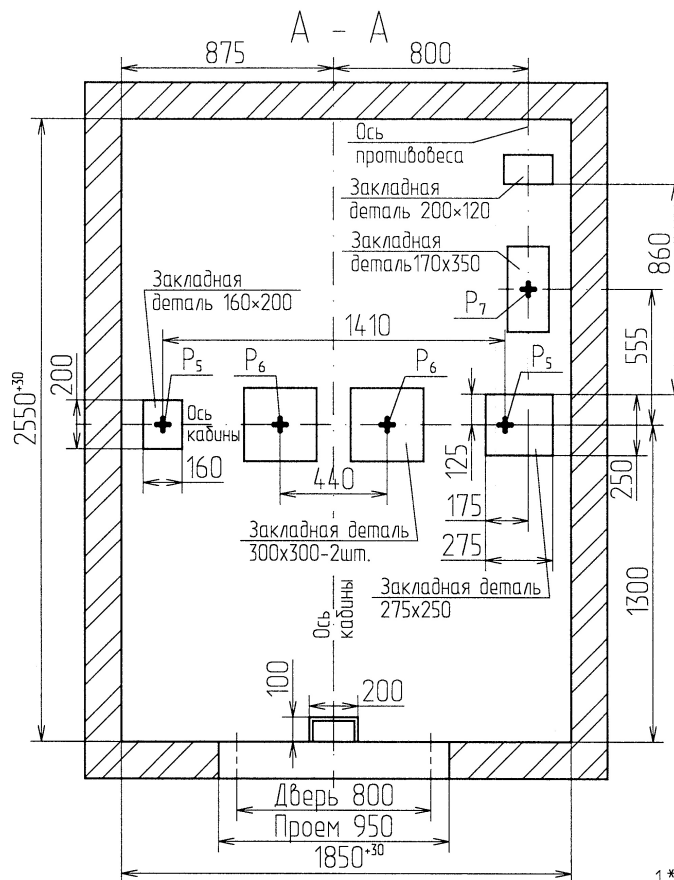
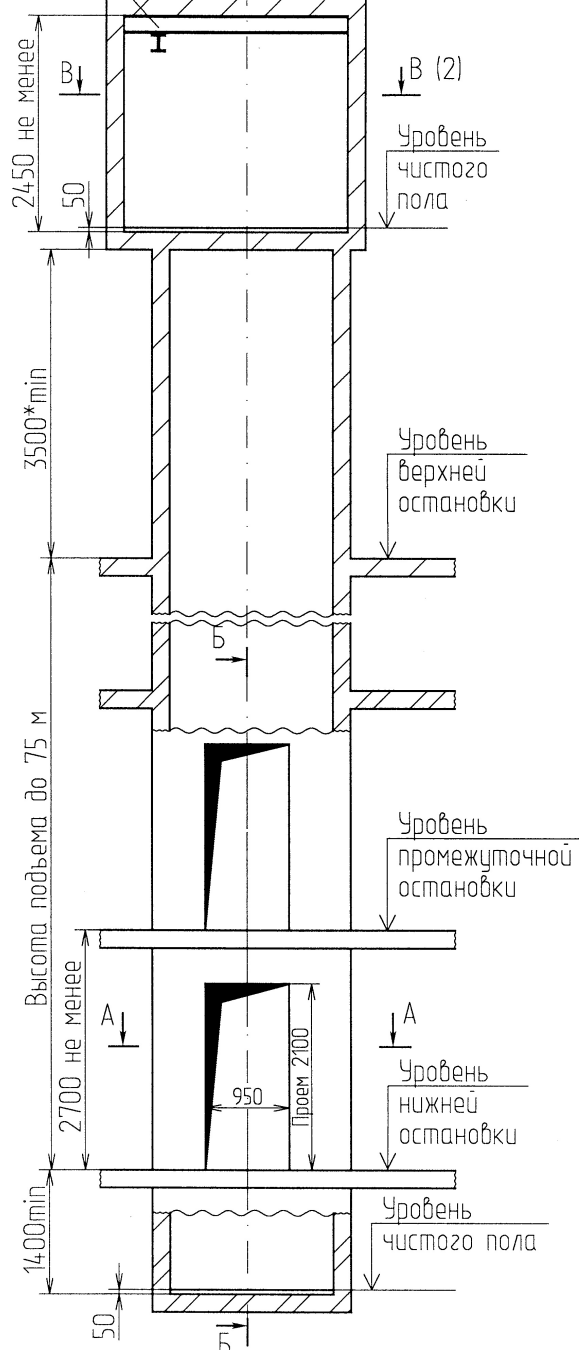





Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки

Нагрузка	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P ₁	10000		Постоянные нагрузки
P ₂	17000		
P ₃	20500		
P ₄	11500		
P ₅	19000		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P ₆	35500		
P ₇	22000		
P ₈	12000		
P ₂	1600		Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
P ₃	1500		
P ₄	2000		
P ₅	31500		
P ₆	37000		Постоянные нагрузки
P ₇	61500		
P ₈	1200		
P ₉	5000Н/м ²		
P ₁₀	5000Н/м ²	На пол машинного помещения	Расчетные нагрузки

- 1.*При увеличении размеров шахты (в плане) или при установке нескольких лифтов в общую шахту, необходимо обеспечить высоту верхнего этажа 3600 мм min.
2. При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (лист 3) с шагом не более 3000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.
3. При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы (лист 3) с шагом не менее 1800 мм и не более 2500 мм.
4. Размеры и размещение отверстий под вызывные посты, переключатели режимов работы, световые указатели см. чертеж А34-01.03-14.
5. Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома А34-00.00-14.

к	187.4с-2020	18.03.20
Зам	187.3с-2020	28.02.20
Изм./Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Васильева	28.02.20
Проб.	Настаскова	21.02.20
Т.контр.		
Н.контр.	Артамонова	21.02.20
Утв.	Павлов	

А34-03.14-14



Лифт пассажирский
Q=630кг, V=1.0м/с

ПП-0611Е

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 3	
АО Ц/З		


Копировал

Формат А3

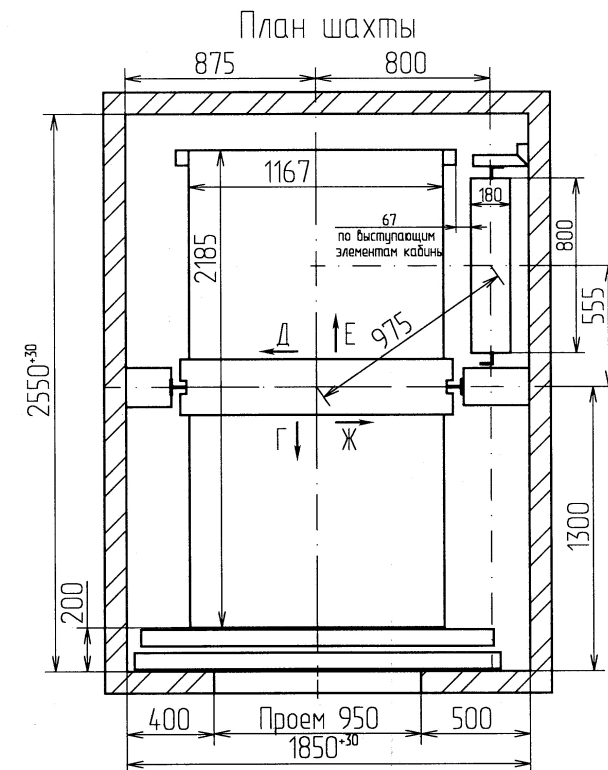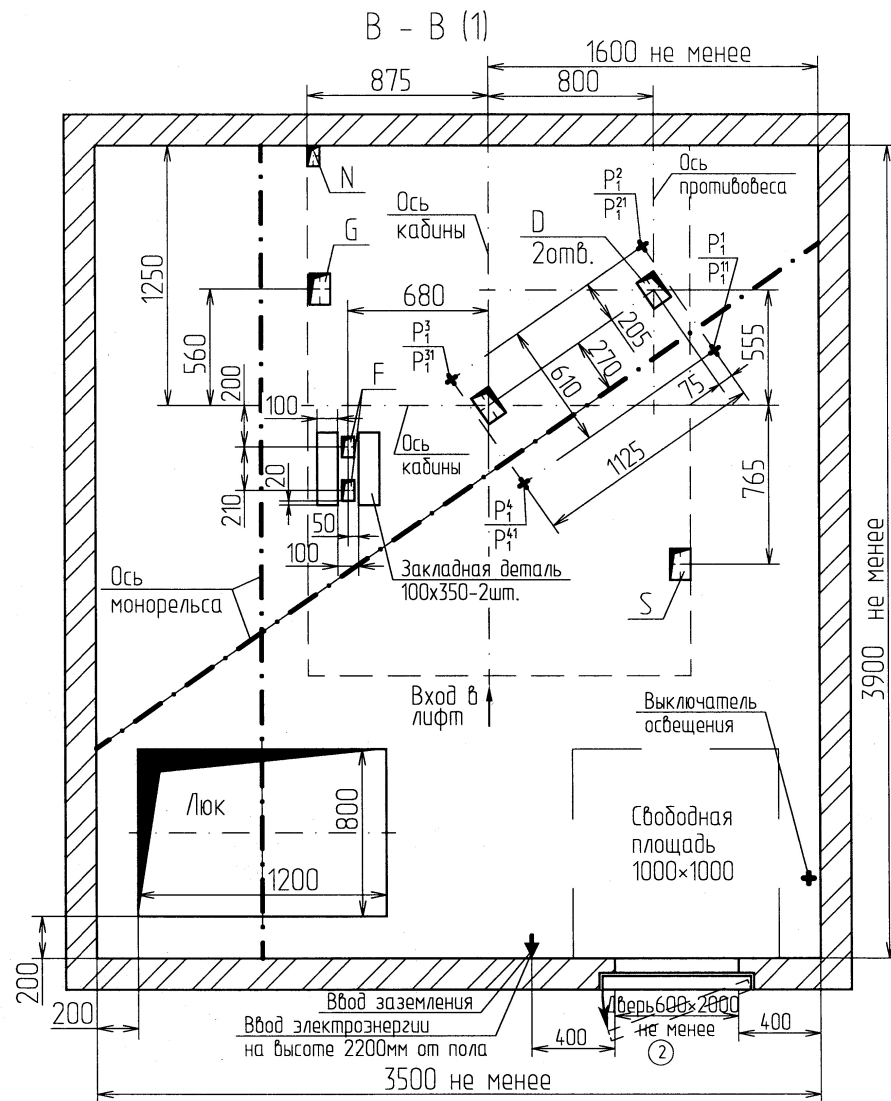

Отв.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
Д	100	150	Тяговые канаты
Ф	60	100	Канаты ограничителя скорости
Г	100	150	Подвесной кабель
С	100	150	Электроразводка по шахте
Н	60	100	Освещение шахты

Развертка типового этажа

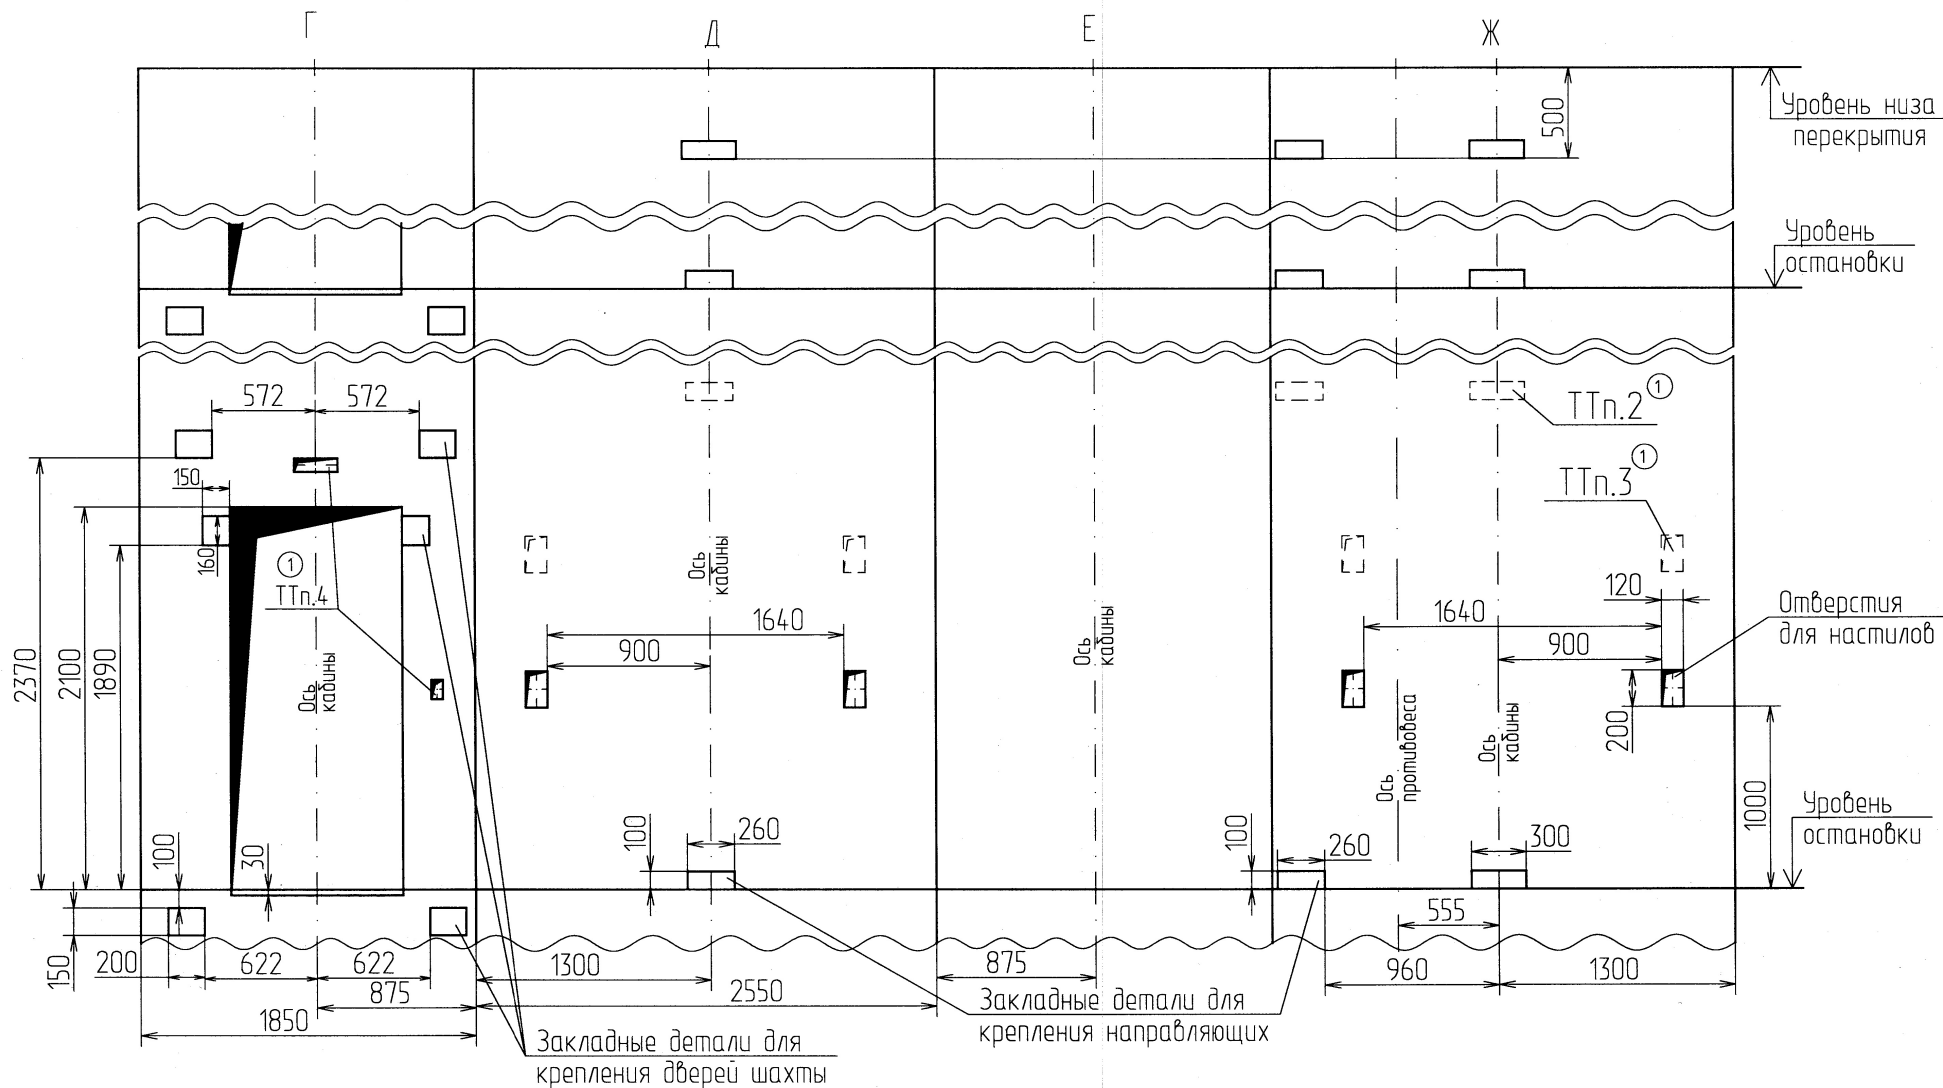

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
М-26756	05.06.2018			

1	Зам.	184.2с-2048	84	04.2018
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата