

Инв.№ подл	М-26765	Подп. и дата	10.03.2020	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Спраб. №	Перв. примен.
------------	---------	--------------	------------	------------	-------------	--------------	----------	---------------

А34-03.21-14

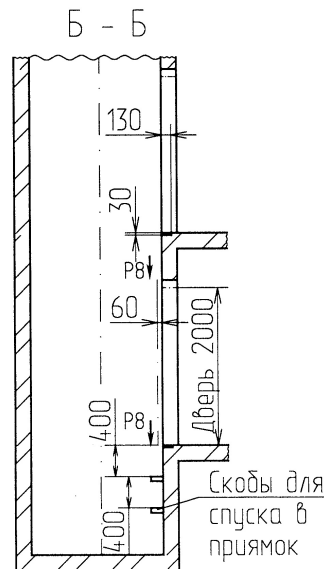
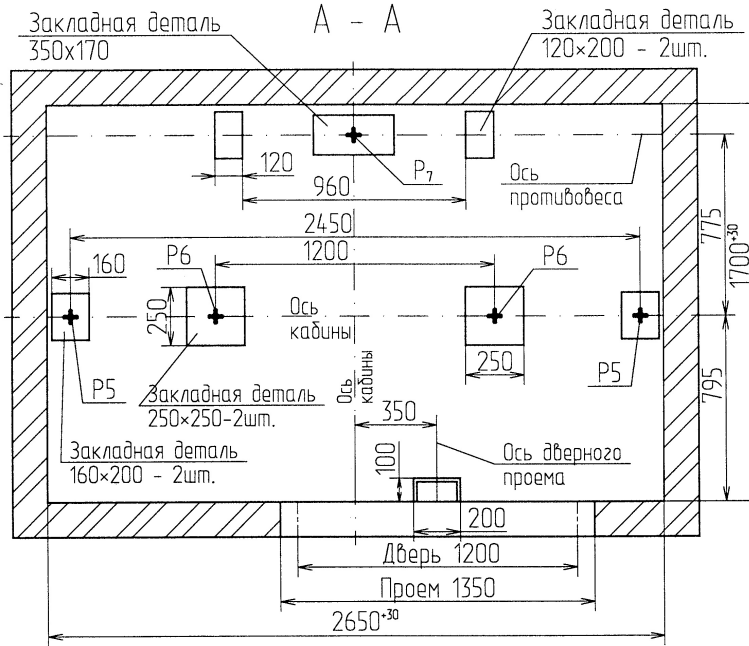
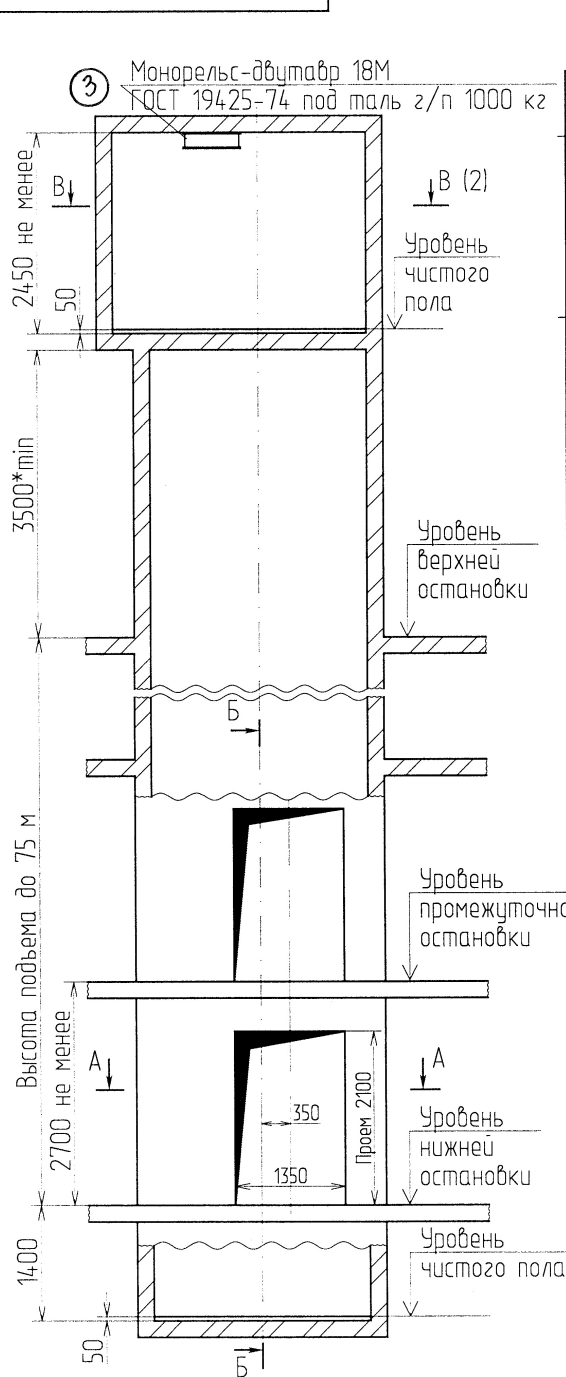





Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки			
Нагрузка	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P ₁	9000	На опоры привода В - В (2)	Постоянные нагрузки
P ₂	17000		
P ₃	20500		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P ₄	10000		
P ₁ ¹	17000		
P ₂ ¹	36000		
P ₃ ¹	22500		
P ₄ ¹	11000		На детали крепления направляющих
P ₂	3200		
P ₃	900		
P ₄	2000		
P ₅	31000	На пять направляющих на площадь 75×170	Нагрузки, действующие разноревременно и аварийно
P ₆	36000	На дугер кабины на площадь 150×150	
P ₇	59000	На дугер противовеса на площадь 140×140	
P ₈	850		Постоянные нагрузки
		На детали крепления дверей шахты в плоскости стены	
P ₁₀	5000Н/м ²	На пол машинного помещения	Расчетные нагрузки

- 1.* При увеличении размеров шахты (в плане) или при установке нескольких лифтов в общую шахту, необходимо обеспечить высоту верхнего этажа 3600 мм min.
2. При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (лист 3) с шагом не более 3000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.
3. При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы (лист 3) с шагом не менее 1800 мм и не более 2500 мм.
4. Размеры и размещение отверстий под вызывные посты, переключатели режимов работы, световые указатели см. чертеж А34-01.03-14.
5. Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома А34-00.00-14.
6. ** Пакет дверей с Е30=230мм; пакет дверей с Е130 и Е160=260мм.


А34-03.21-14			
4	187.4с-2020	18.03.20	28.02.20
3 зам	187.3с-2020	28.02.20	28.02.20
Изм/Лист	№ док.м.	Подп.	Дата
Разраб.	Васильева	Васильева	28.02.20
Проб.	Настаскова	Настаскова	28.02.20
Т.контр.			
Н.контр.	Артамона	Артамона	28.02.20
Утв.	Павлов	Павлов	28.02.20
Лифт пассажирский Q=630кг, V=1.0м/с			
Лист 1 / Листов 3			
АО Щ/13			

Копировал

Формат А3

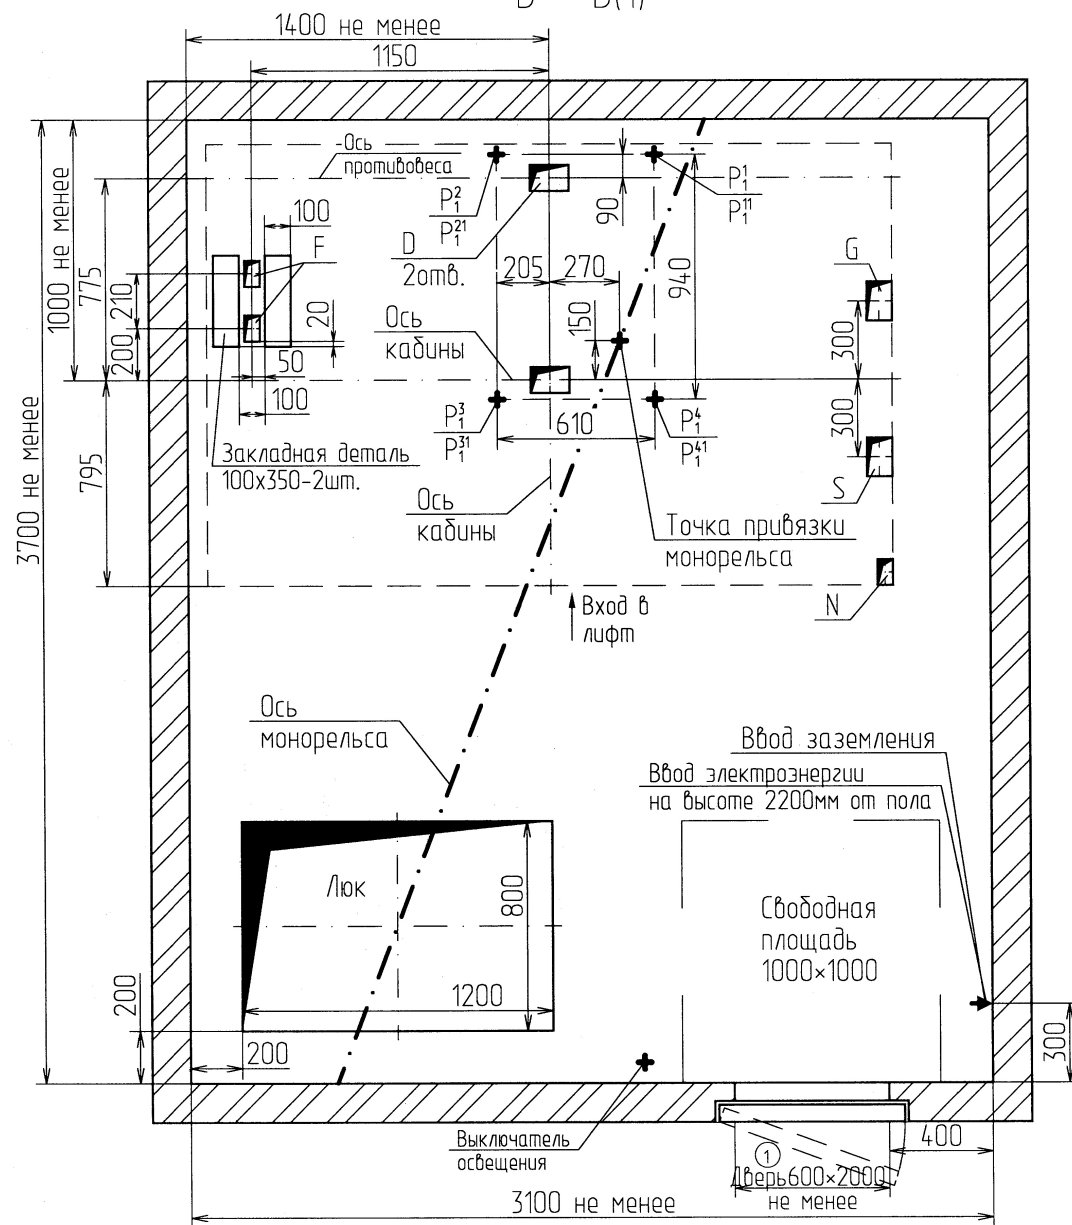
$$B - B(1)$$


План шахты

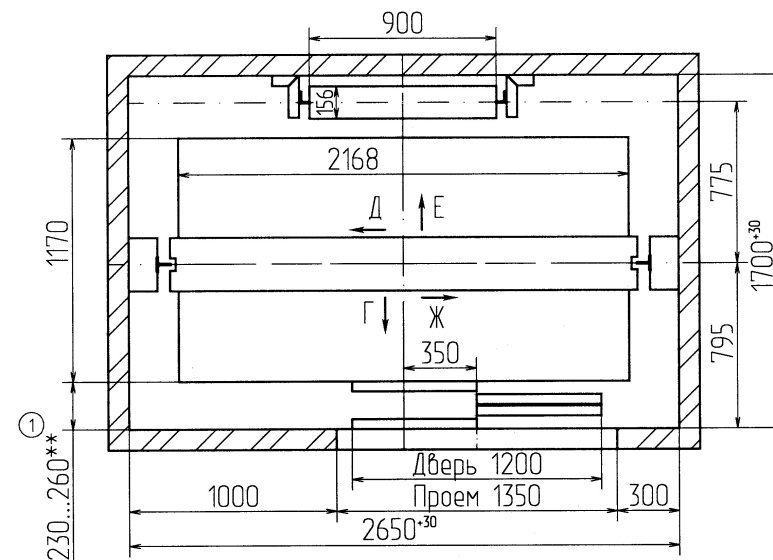

Отв.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
D	150	100	Тяговые канаты
F	60	100	Канаты ограничителя скорости
G	100	150	Подвесной кабель
S	100	150	Электроразводка по шахте
N	60	100	Освещение шахты

Развертка типового этажа

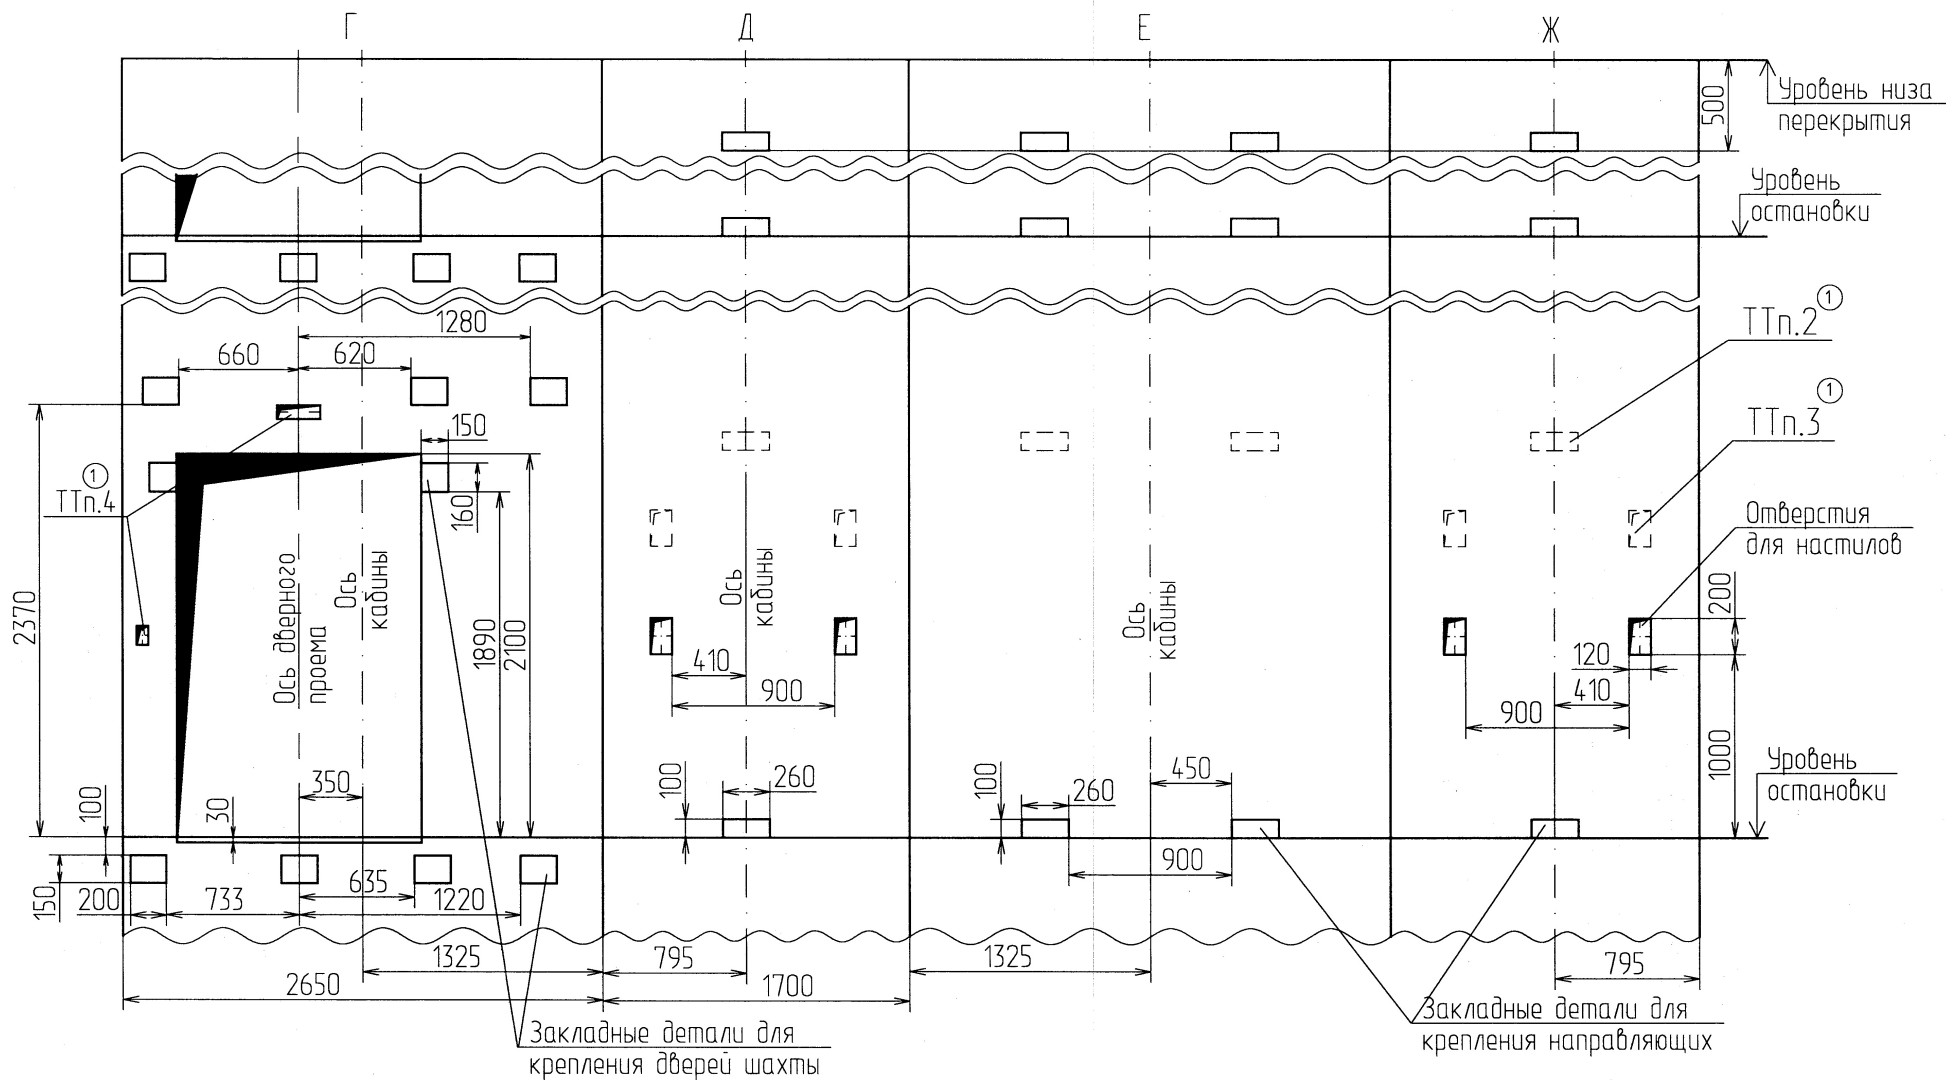

Инв. N подл.	Подп. и дата	Инв. N подл.	Подп. и дата	Инв. N подл.	Подп. и дата	Инв. N подл.	Подп. и дата
М-26765	05.06.2018	Взам. инв. N	Инв. N подл.	Инв. N подл.	Подп. и дата	Инв. N подл.	Подп. и дата

1	Зам.	18.12.2018	05.06.2018
Изм.	Лист	N докум.	Подп.
			Дата

А34-03.21-14

Копировал

Формат А3