

71-ЭЗ-00-7ЭВ

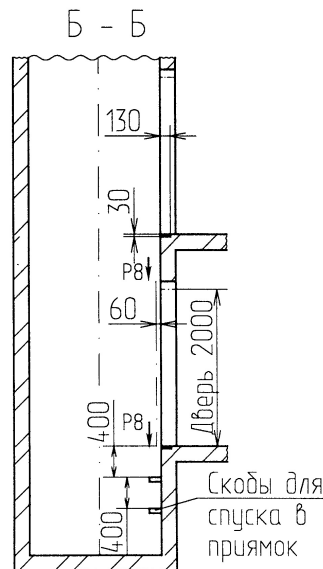
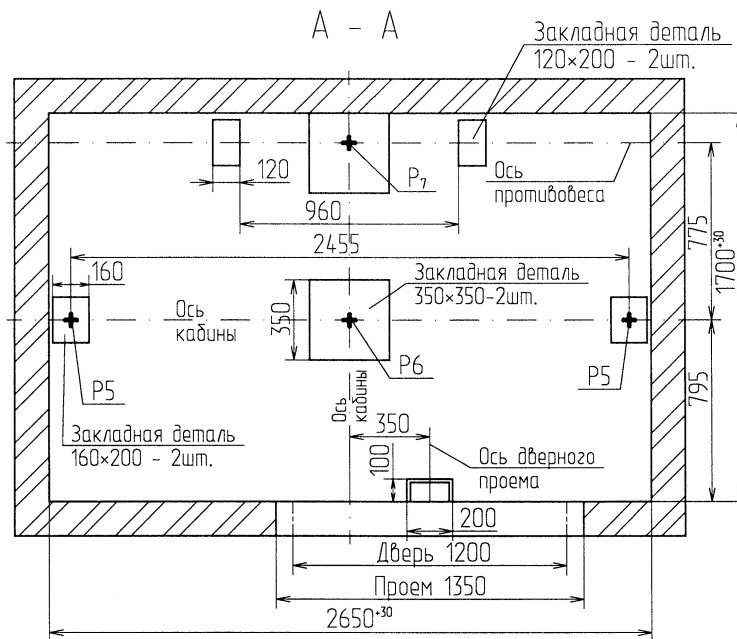
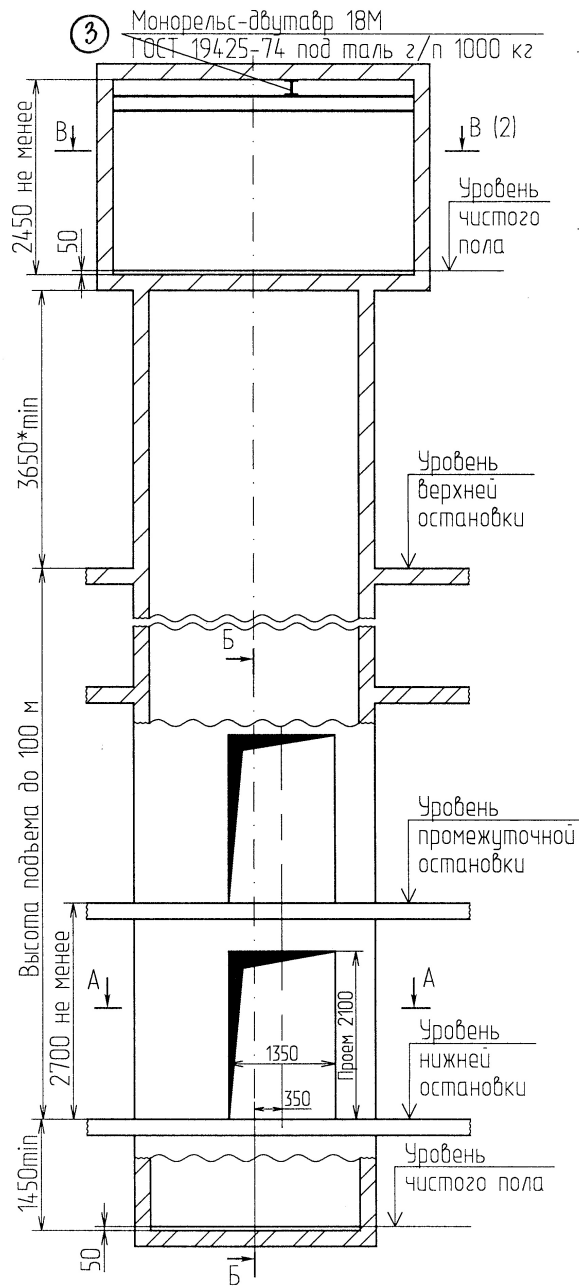


Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки

Нагрузка	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P ₁	5000	На опоры привода В - В (2)	Постоянные нагрузки
P ₂	11000		
P ₃	11500		
P ₄	5500		
P ₅	9000		
P ₆	21500		
P ₇	12500		
P ₈	6000	На детали крепления направляющих	Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лобовики
P ₉	3200		
P ₁₀	900		
P ₁₁	2000		
P ₁₂	33500	На пять направляющих на площадь 75x170	Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
P ₁₃	71000	На бугер кабины на площадь 160x160	
P ₁₄	59000	На бугер противовеса на площадь 160x160	
P ₁₅	850	На детали крепления дверей шахты в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P ₁₆	5000Н/м ²	На пол машинного помещения	Расчетные нагрузки
P ₁₇	14000	Подвеска тяговых канатов	Постоянные нагрузки
P ₁₈	11500		
P ₁₉	25500		
P ₂₀	27000		


- 1.*При увеличении размеров шахты (в плане) или при установке нескольких лифтов в общую шахту, необходимо обеспечить высоту верхнего этажа 3800 мм min.
2. При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (лист 3) с шагом не более 3000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.
3. При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы (лист 3) с шагом не менее 1800 мм и не более 2500 мм.
4. Размеры и размещение отверстий под вызывные посты, переключатели режимов работы, световые указатели см. чертеж А34-01.03-14.
5. Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома А34-00.00-14.
- 6.**Пакет дверей с Е30=230мм; пакет дверей с Е130 и Е160=260мм.

А34-03.23-14			
4	187.4с - 2020	10.03.20	
3	Зам 187.3с - 2020	28.02.20	
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Васильева	Васильева	28.02.20
Пров.	Настаскова	Настаскова	28.02.20
Т.контр.			
Н.контр.	Артамонава	Артамонава	28.02.20
Утв.	Павлов	Павлов	
Лифт пассажирский Q=630кг, V=1.6м/с			
Лист 1 Листов 3			
ПП-0626Е			
АО Щ/З ④			


Копировал

Формат А3

В - В(1)

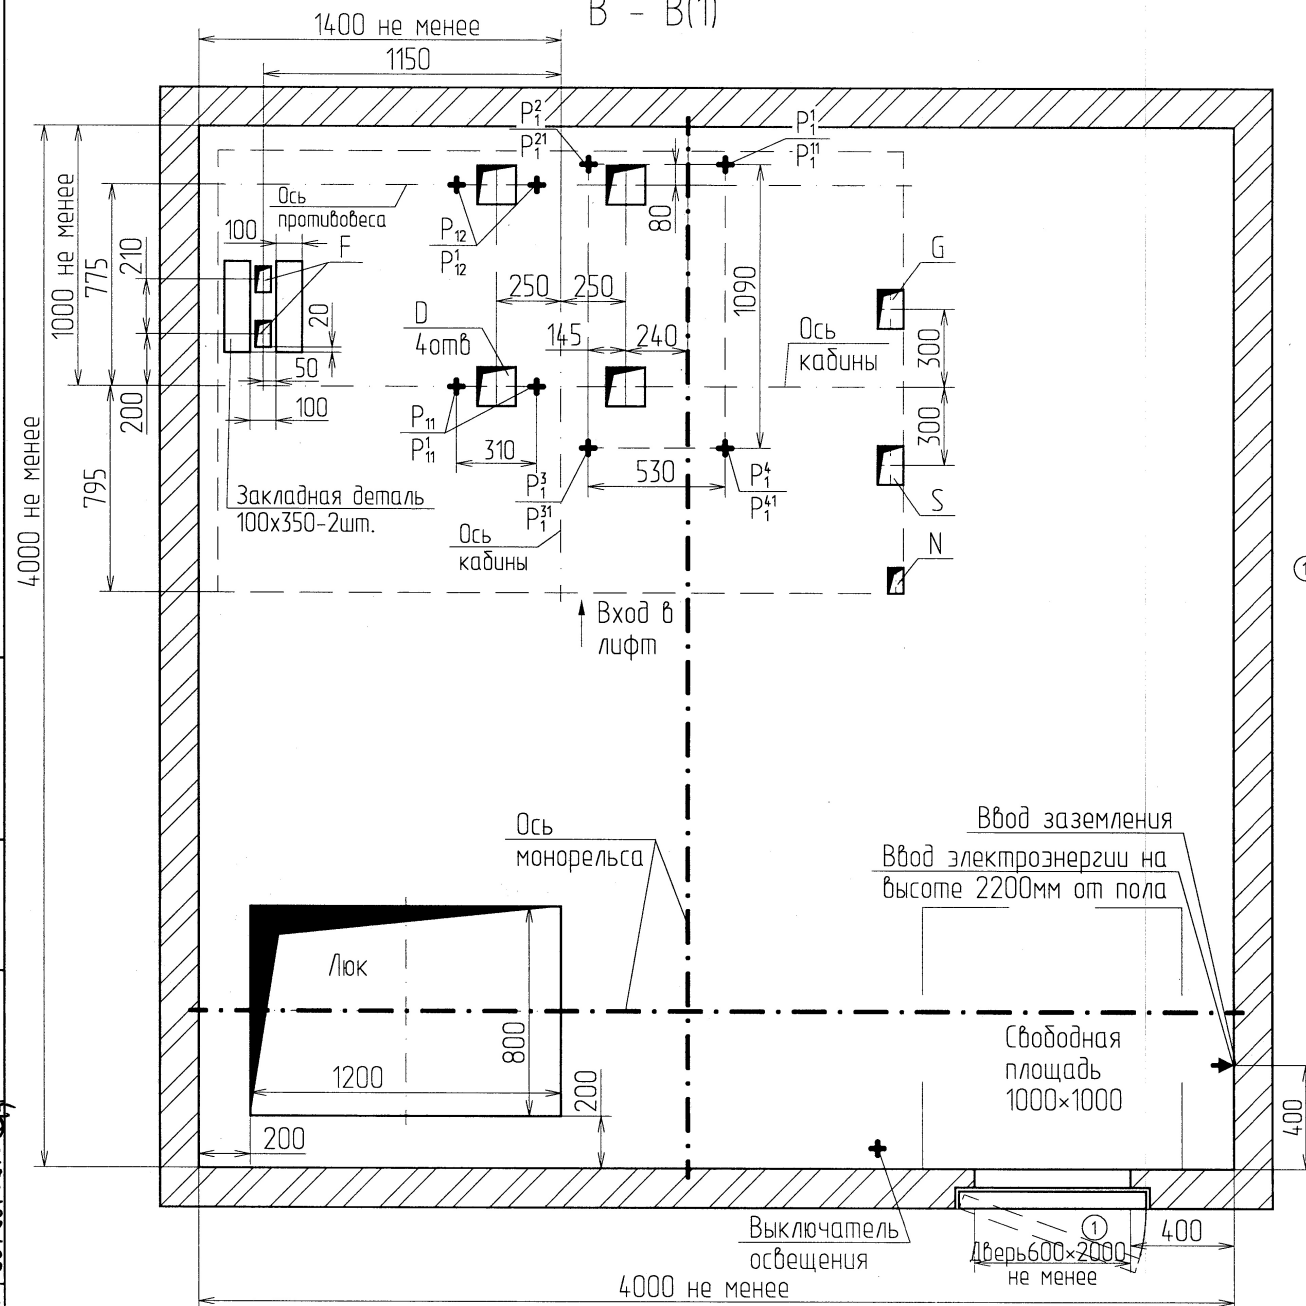

План шахты

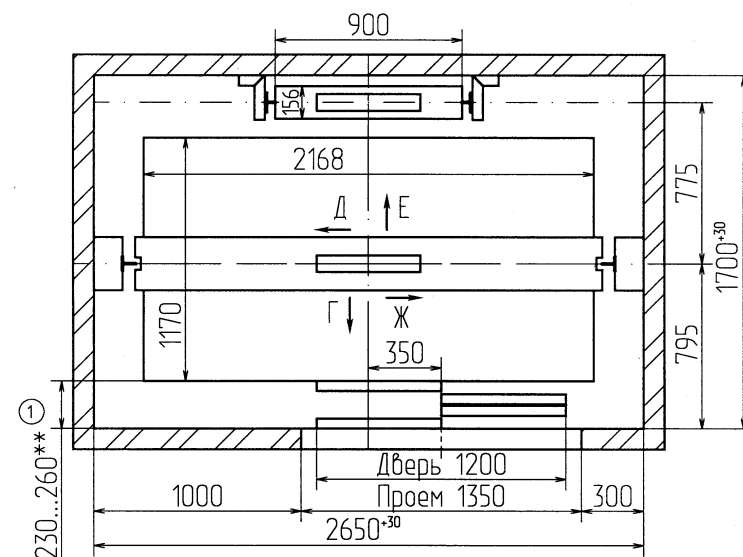

Отв.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
D	150	150	Тяговые канаты
F	60	100	Канаты ограничителя скорости
G	100	150	Подвесной кабель
S	100	150	Электроразводка по шахте
N	60	100	Освещение шахты

Инв. N подл.	Подп. и дата	Инв. N подл.	Подп. и дата
М-26767	05.06.2018	Инв. N подл.	Подп. и дата

1	Зам.	18.12.2018	Подп.	Дата
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата


А34-03.23-14

Лист
2

Копировал

Формат А3

Развертка типового этажа

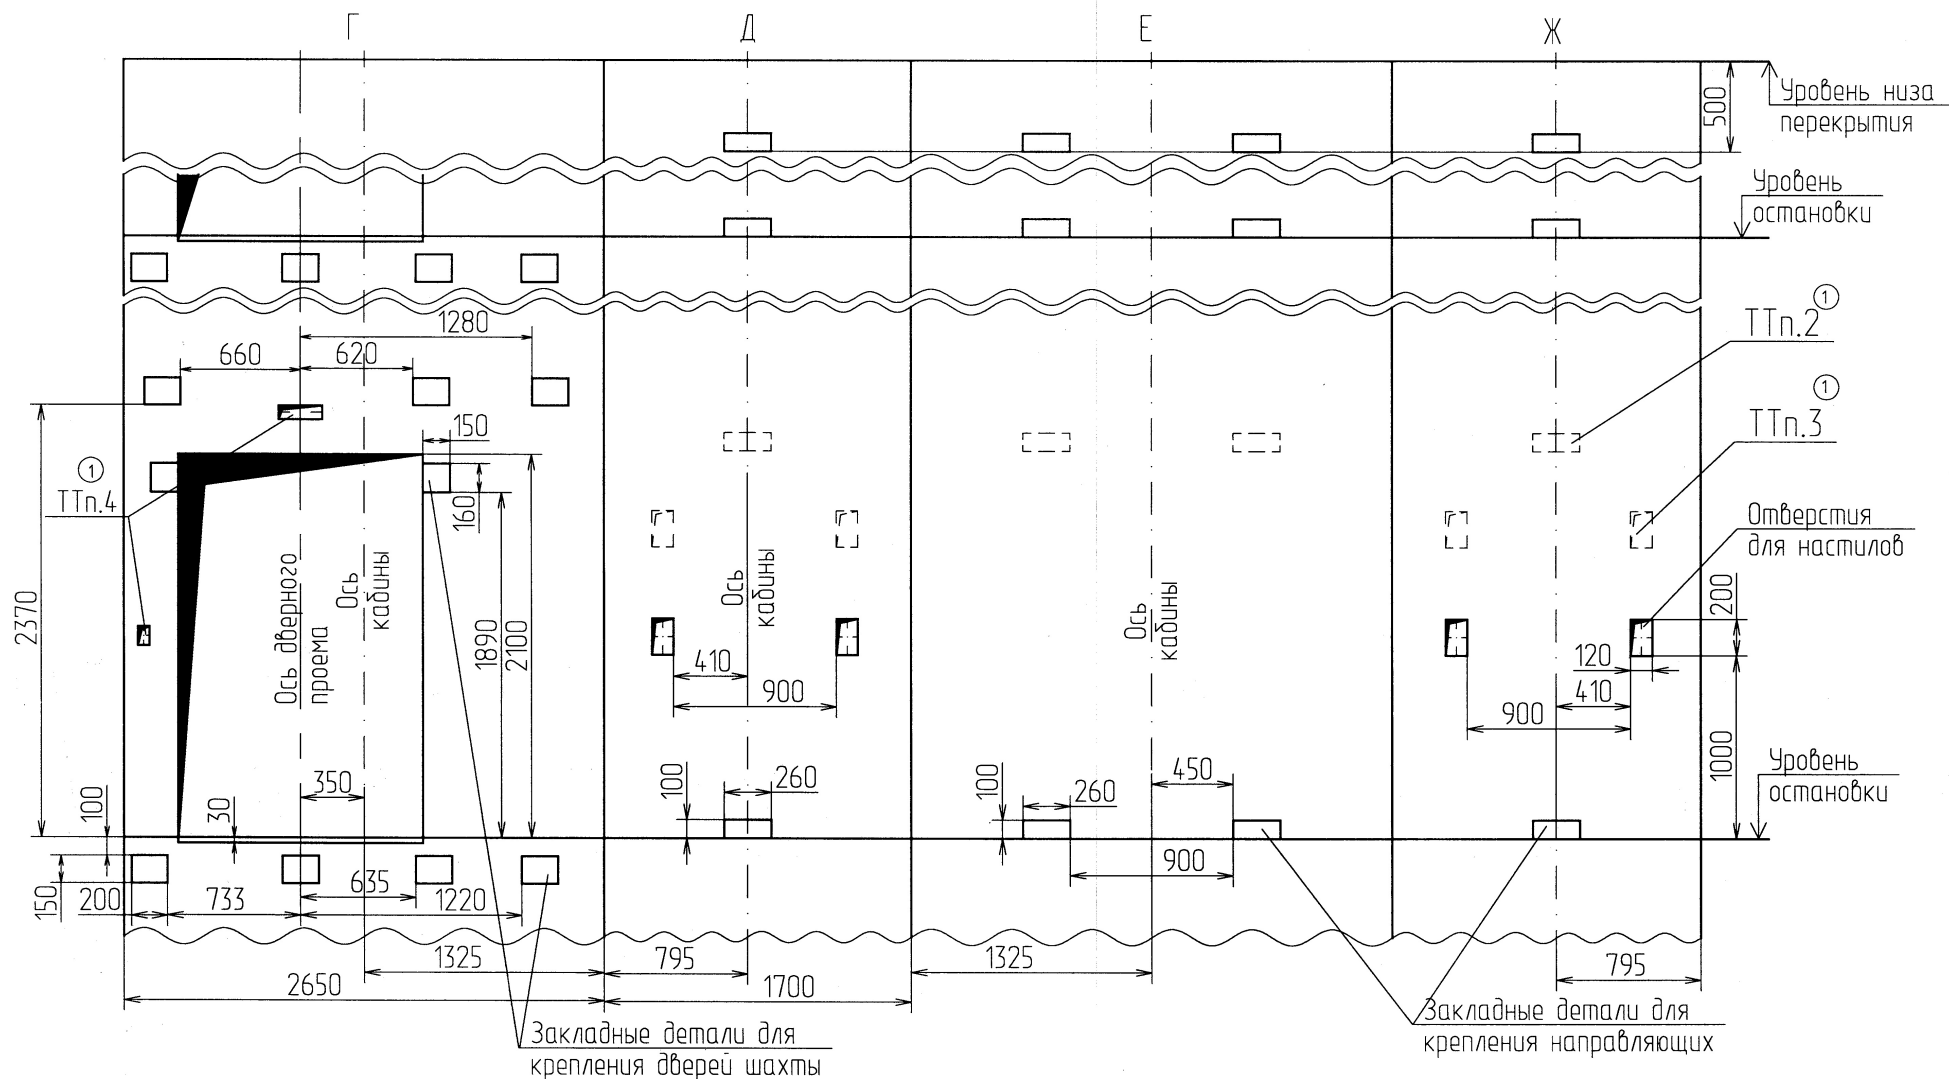

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Инв.№ дил.	Подп. и дата
М-26767	05.06.2018		

1	3 ан.	18.12.2018	05.06.2018
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.

А34-03.23-14

Лист
3

Копировал

Формат А3