

Лист. примен.

Спроб. №

Попр. и дата

Инв.№ дубл.

Инв.№

Взам.инв.№

Попр. и дата

Инв.№ подл.

М-26768 10.03.2020

71-1070-78V

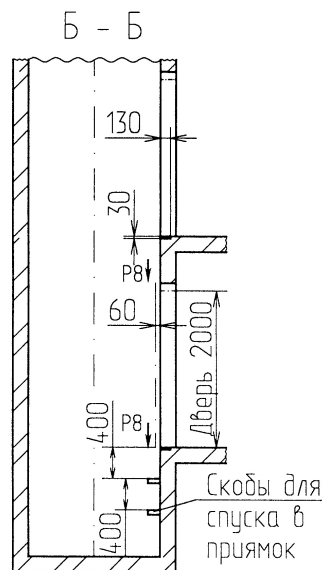
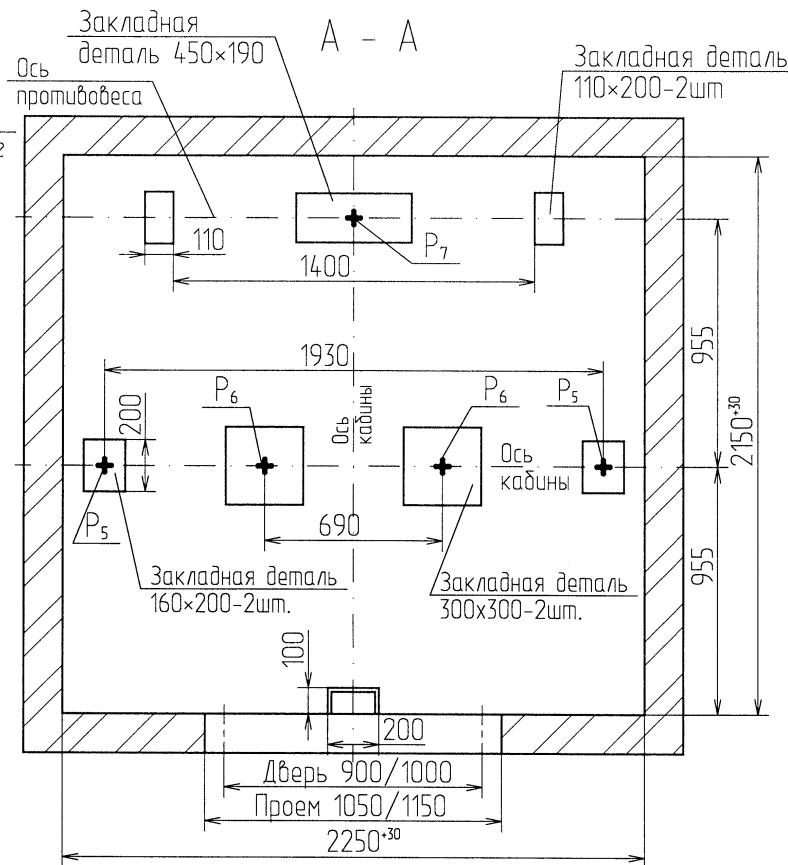
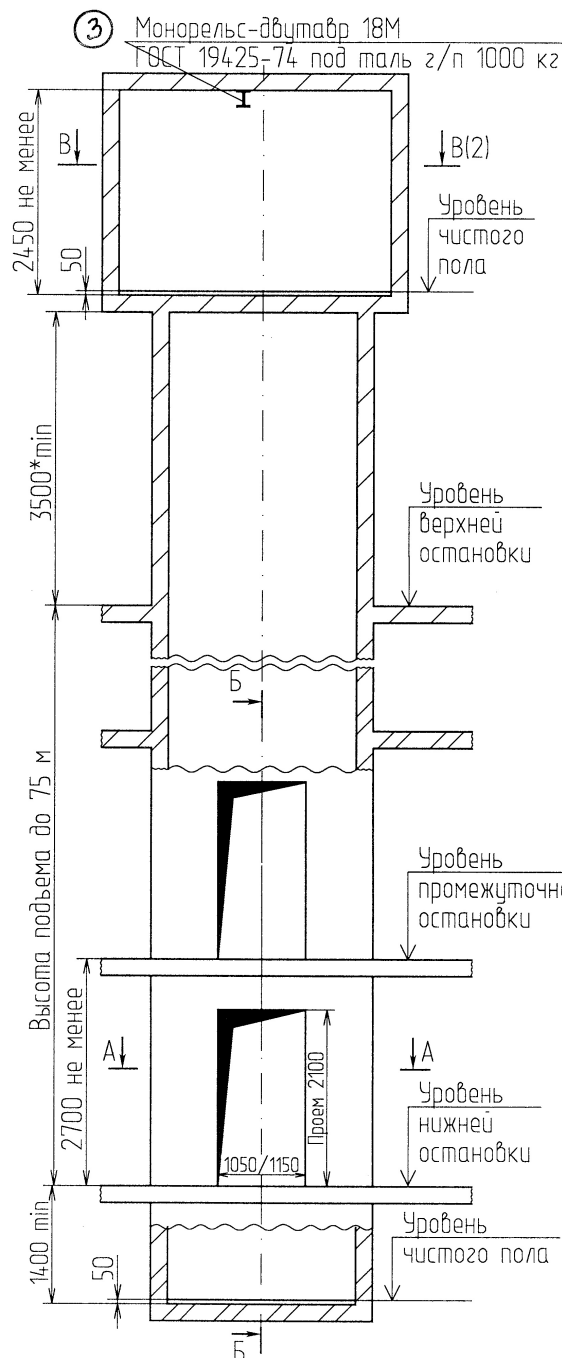


Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки

Нагрузка	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P ₁	6500	На опоры привода В - В (2)	Постоянные нагрузки
P ₂	13500		
P ₃	11000		
P ₄	5500		
P ₅	7000		
P ₆	14500		
P ₇	24500		
P ₈	10500	На детали крепления направляющих	Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лобители
P ₂	4000		
P ₃	1700		
P ₄	2000		
P ₅	36000	На пять направляющих на площадь 75×280	Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
P ₆	44000	На диффер кабины на площадь 160×160	
P ₇	67500	На диффер противобеса на площадь 160×160	
P ₈	1600	На детали крепления дверей шахты в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P ₁₀	5000Н/м ²	На пол машинного помещения	Расчетные нагрузки
P ₁₁	16500	Подвеска тяговых канатов	Постоянные нагрузки
P ₁₂	12500		
P ₁₁	27500		
P ₁₂	31500		


- 1.*При увеличении размеров шахты (в плане) или при установке нескольких лифтов в общую шахту, необходимо обеспечить высоту верхнего этажа 3600мм min.
2. При высоте этажа более 4000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (лист3) с шагом не более 2000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.
3. При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы (лист3) с шагом не менее 1800 мм и не более 2500мм.
4. Размеры и размещение отверстий под вызывные посты, переключатели режима работы, световые указатели см. чертеж А34-01.03-14.
5. Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома А34-00.00-14.

А34-04.01-14			
4	187.4с. 2020	1803.20	
3	Вам 187.3с. 2020	28.02.20	
Изм./Лист	№ док.м.	Подп.	Дата
Разраб.	Васильева	28.02.20	
Проб.	Настаскова	28.02.20	
Т.контр.			
Н.контр.	Артаманова	28.02.20	
Утв.	Павлов		
Лифт пассажирский Q=1000кз, V=1.0м/с			
ПП-1001Е			
АО Щ/13			


Копировал

Формат А3

В - В (1)

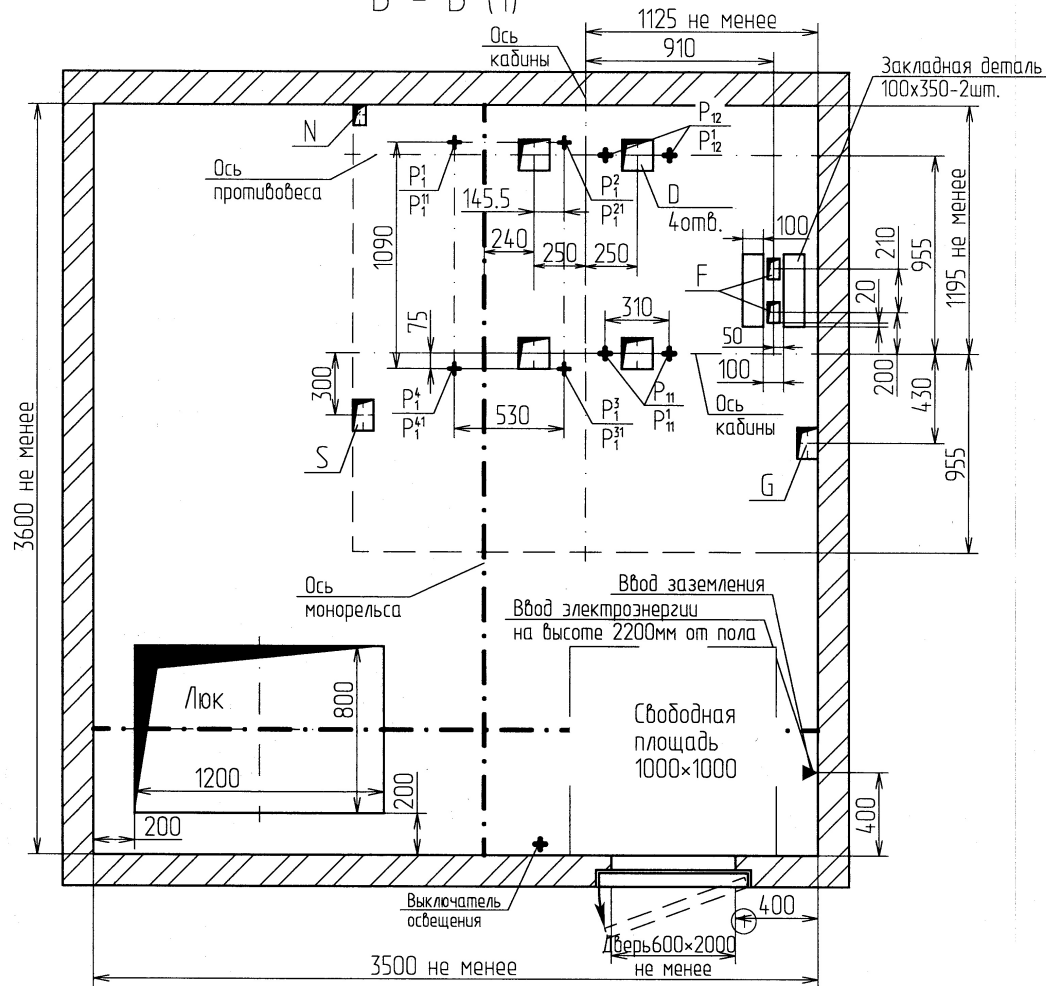

План шахты

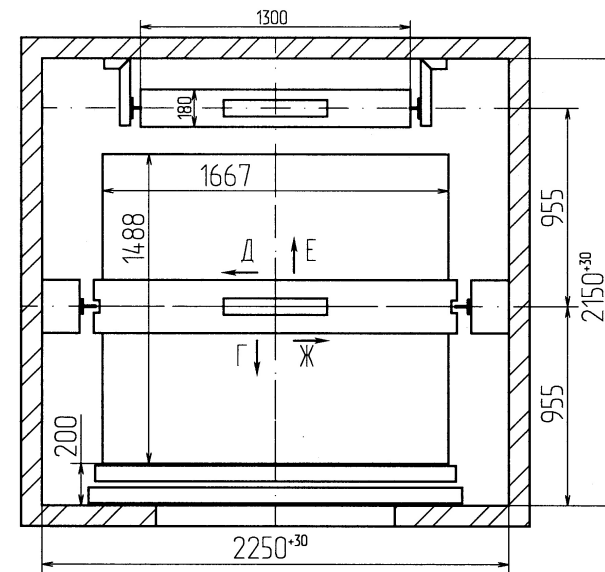

Отв.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
D	150	150	Тяговые канаты
F	60	100	Канаты ограничителя скорости
G	100	150	Подвесной кабель
S	100	150	Электроразводка по шахте
N	60	100	Освещение шахты

Инв. N подл.	Подп. и дата	Инв. N дубл.	Подп. и дата
M-26768	05.06.2018		

1	3 ам.	18.12.2018	05.06.2018
Изм.	Лист	N докум.	Подп. Дата


A34-04.01-14

Лист
2

Копировал

Формат А3

Развертка типового этажа

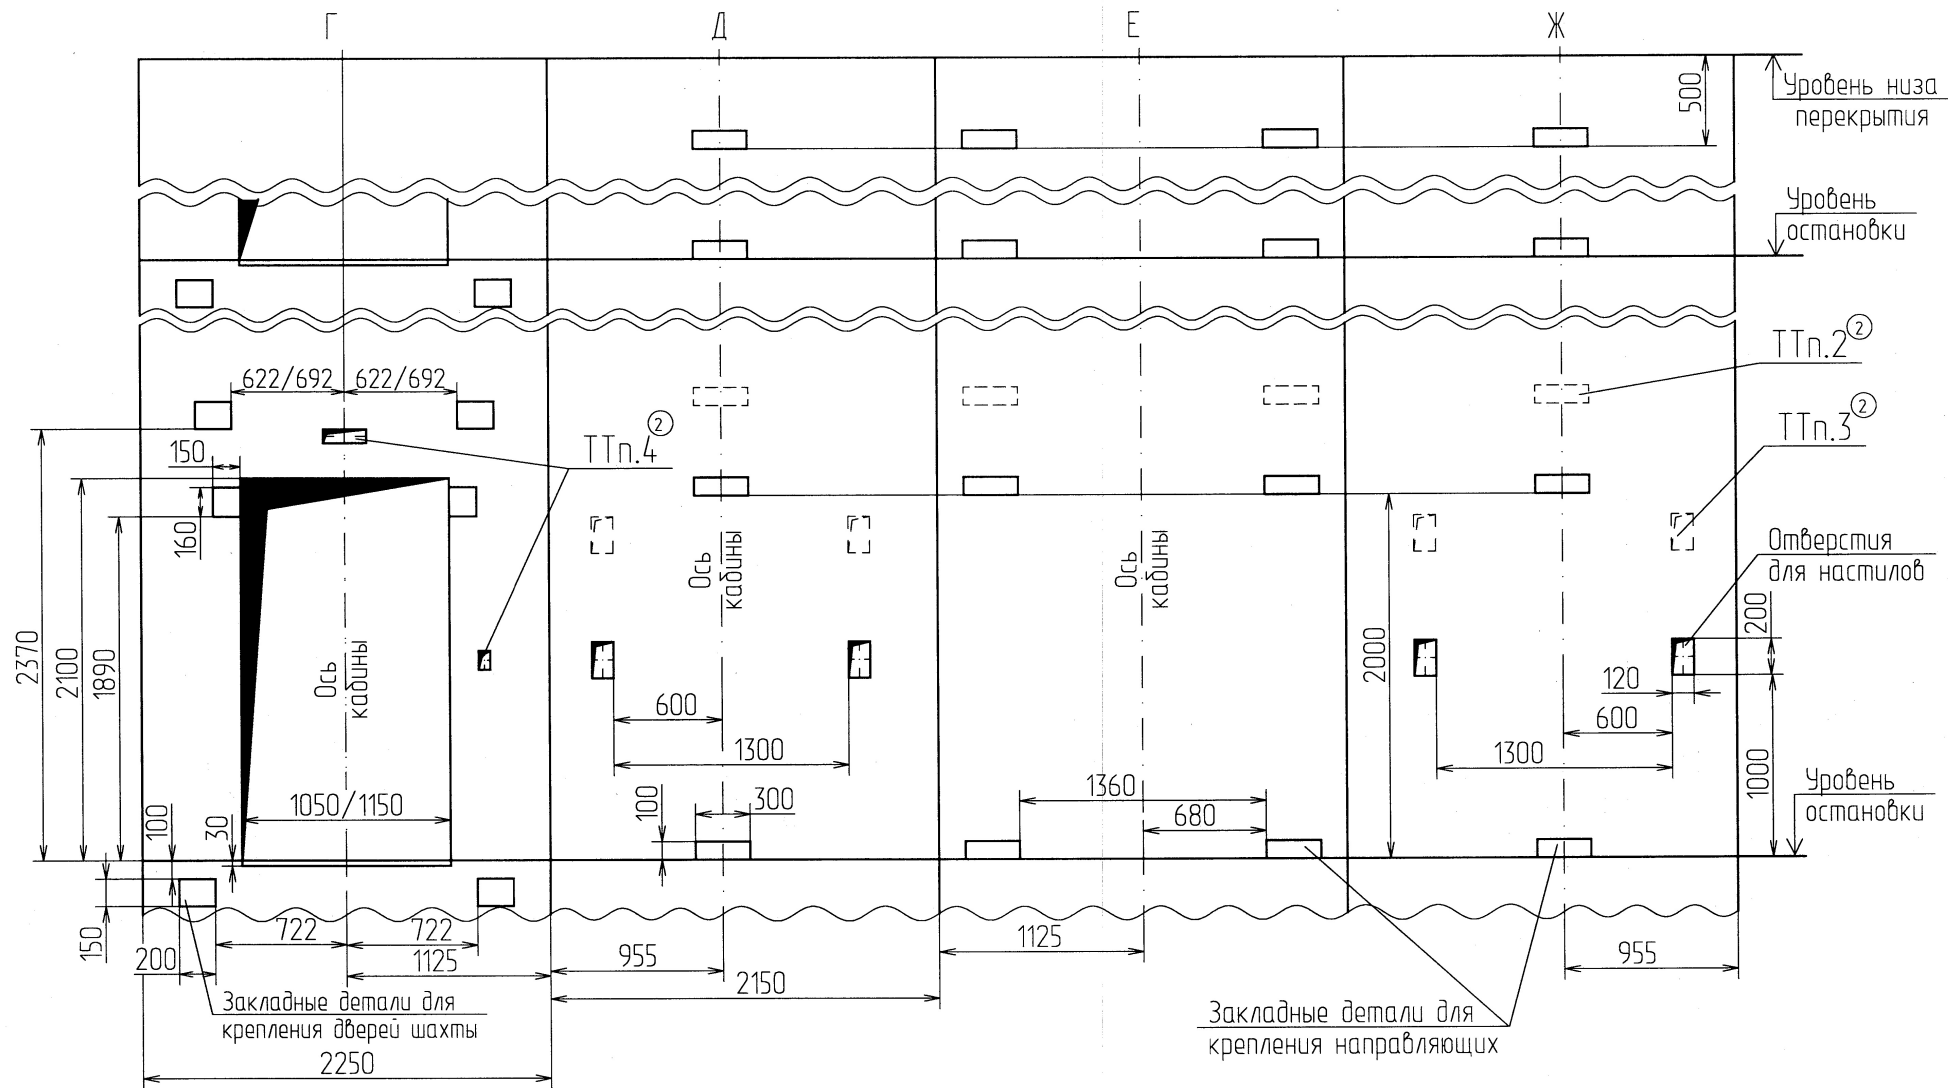

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
М-26168	05.06.2018			

2	Зам.	18.02.2018	05.06.2018
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата

А34-04.01-14

Копировал

Формат А3

Лист
3