

А34-04.03-14

Перв. примен.

Справ. №

Взаим. №

Изд. №

Подп. и дата

Изд. №

М-26770

23.04.2021






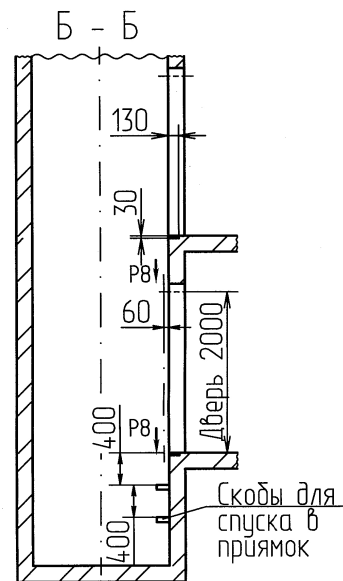


Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки


Нагрузка	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P ₁	7000	На опоры привода В - В (2)	Постоянные нагрузки
P ₂	14000		
P ₃	11000		
P ₄	5500		
P ₄ ^н	7000		
P ₄ ^п	15000		
P ₄ ^т	24500		
P ₄ ^т	10500	 На детали крепления направляющих	Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лобители
P ₂	4000		
P ₃	1700		
P ₄	2000		
P ₅	39000	На пять направляющих на площадь 75×280	Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
P ₆	90000 ⁵	На дифер кабины на площадь 160×160	
P ₇	67500	На дифер противовеса на площадь 160×160	
P ₈	1600	 На детали крепления дверей шахты в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P ₉	5000Н/м ²	На пол машинного помещения	Расчетные нагрузки
P ₁₁	17000	Подвеска тяговых канатов	Постоянные нагрузки
P ₁₂	13000		
P ₁₁ ^н	29000		
P ₁₂ ^н	33000		

- *При увеличении размеров шахты (в плане) или при установке нескольких лифтов в общую шахту, необходимо обеспечить высоту верхнего этажа 3800мм min.
- При высоте этажа более 4000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (лифт) с шагом не более 2000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.
- При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы (лифт) с шагом не менее 1800 мм и не более 2500мм.
- Размеры и размещение отверстий под вызывные посты, переключатели режимов работы, световые указатели см. чертеж А34-01.03-14.
- Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома А34-00.00-14.

А34-04.03-14				Лист	Масса	Масштаб
5	Изм.	181.3с-2021	04.2021			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Васильева			21.04.21		
Пров.	Сазонов			04.11		
Т.контр.						
Н.контр.	Артамонова			20.02.21		
Утв.	Павлов			23.04.21		
Лифт пассажирский Q=1000кг, V=1.6м/с				Лист 1	Листов 3	
ПП-1006Е				АО Щ/13		

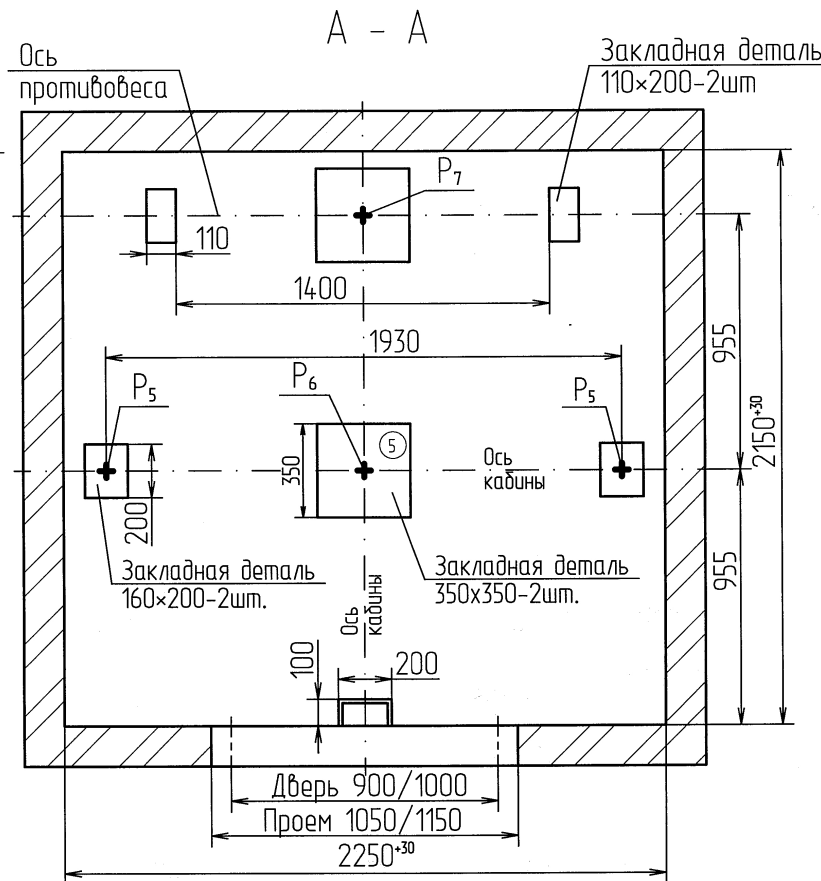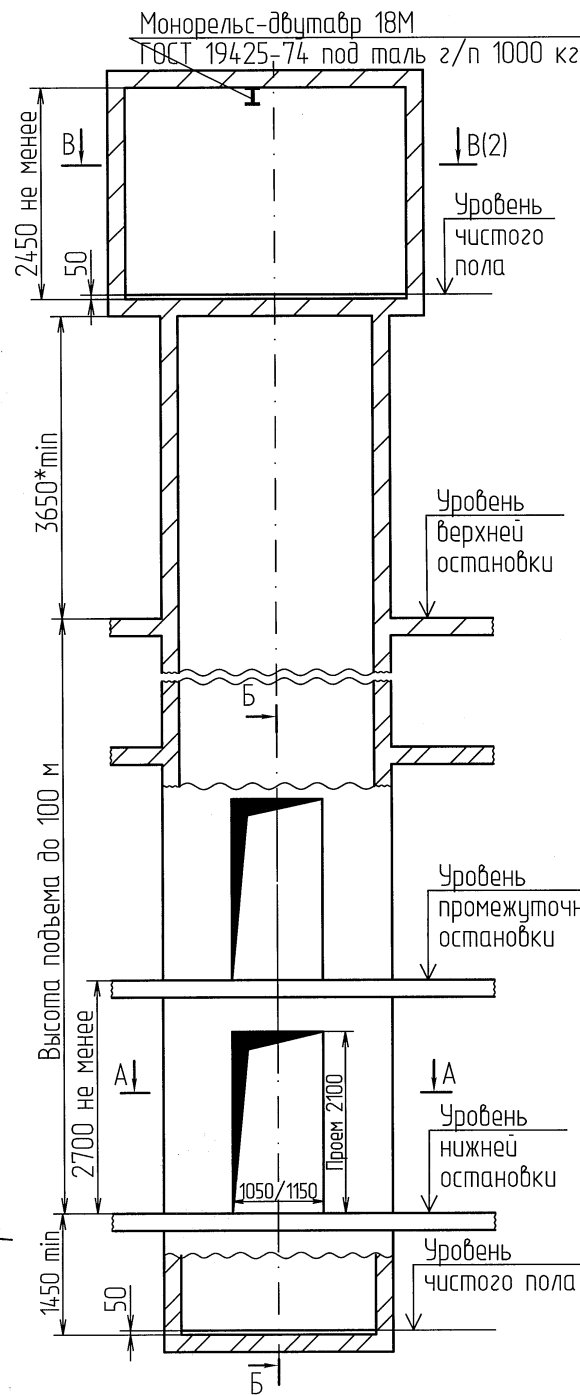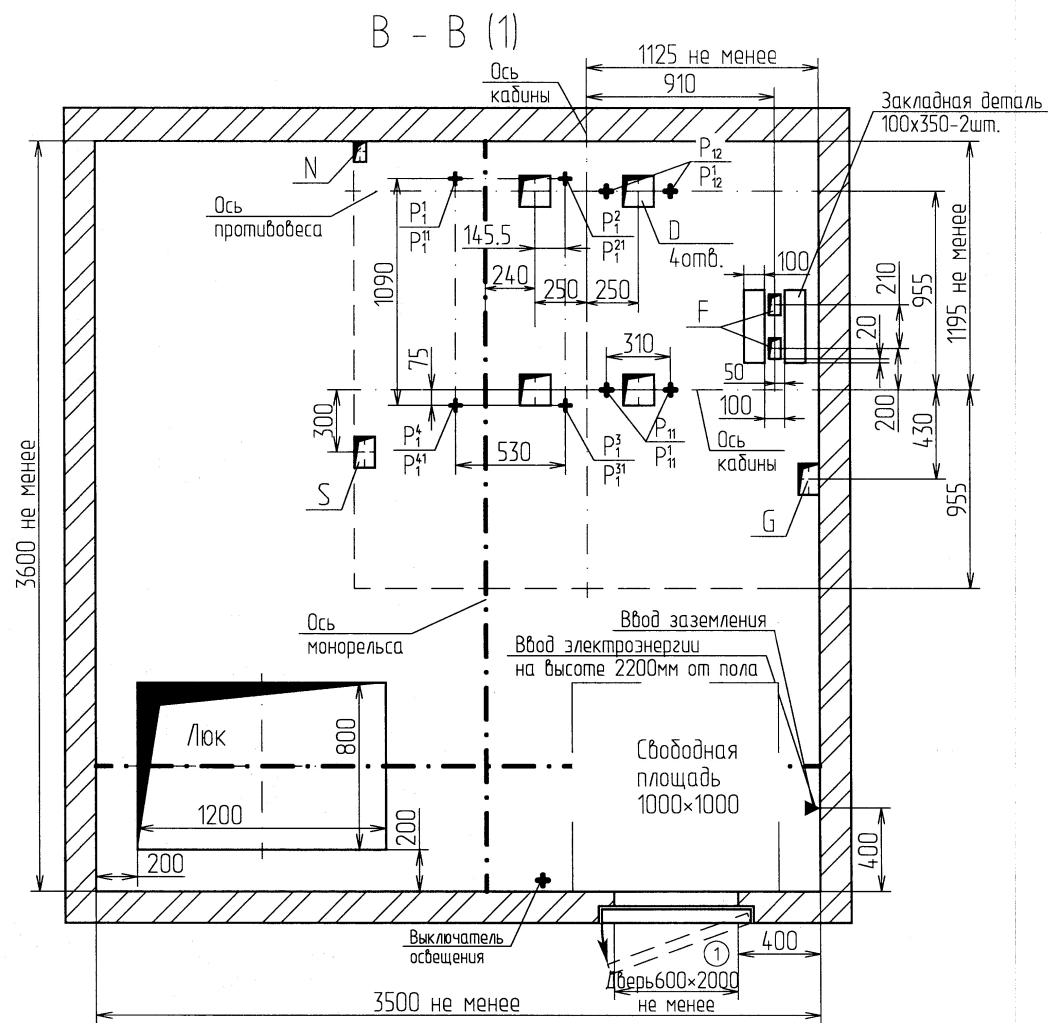


План шахты

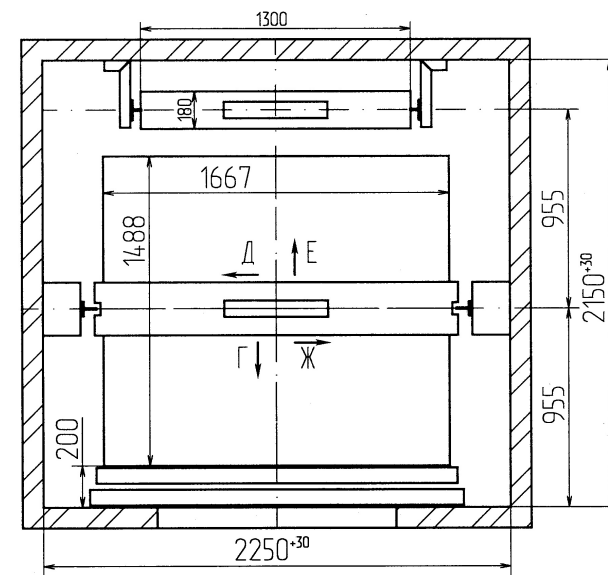

Отб.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
D	150	150	Тяговые канаты
F	60	100	Канаты ограничителя скорости
G	100	150	Подвесной кадель
S	100	150	Электроразводка по шахте
N	60	100	Освещение шахты

Развертка типового этажа

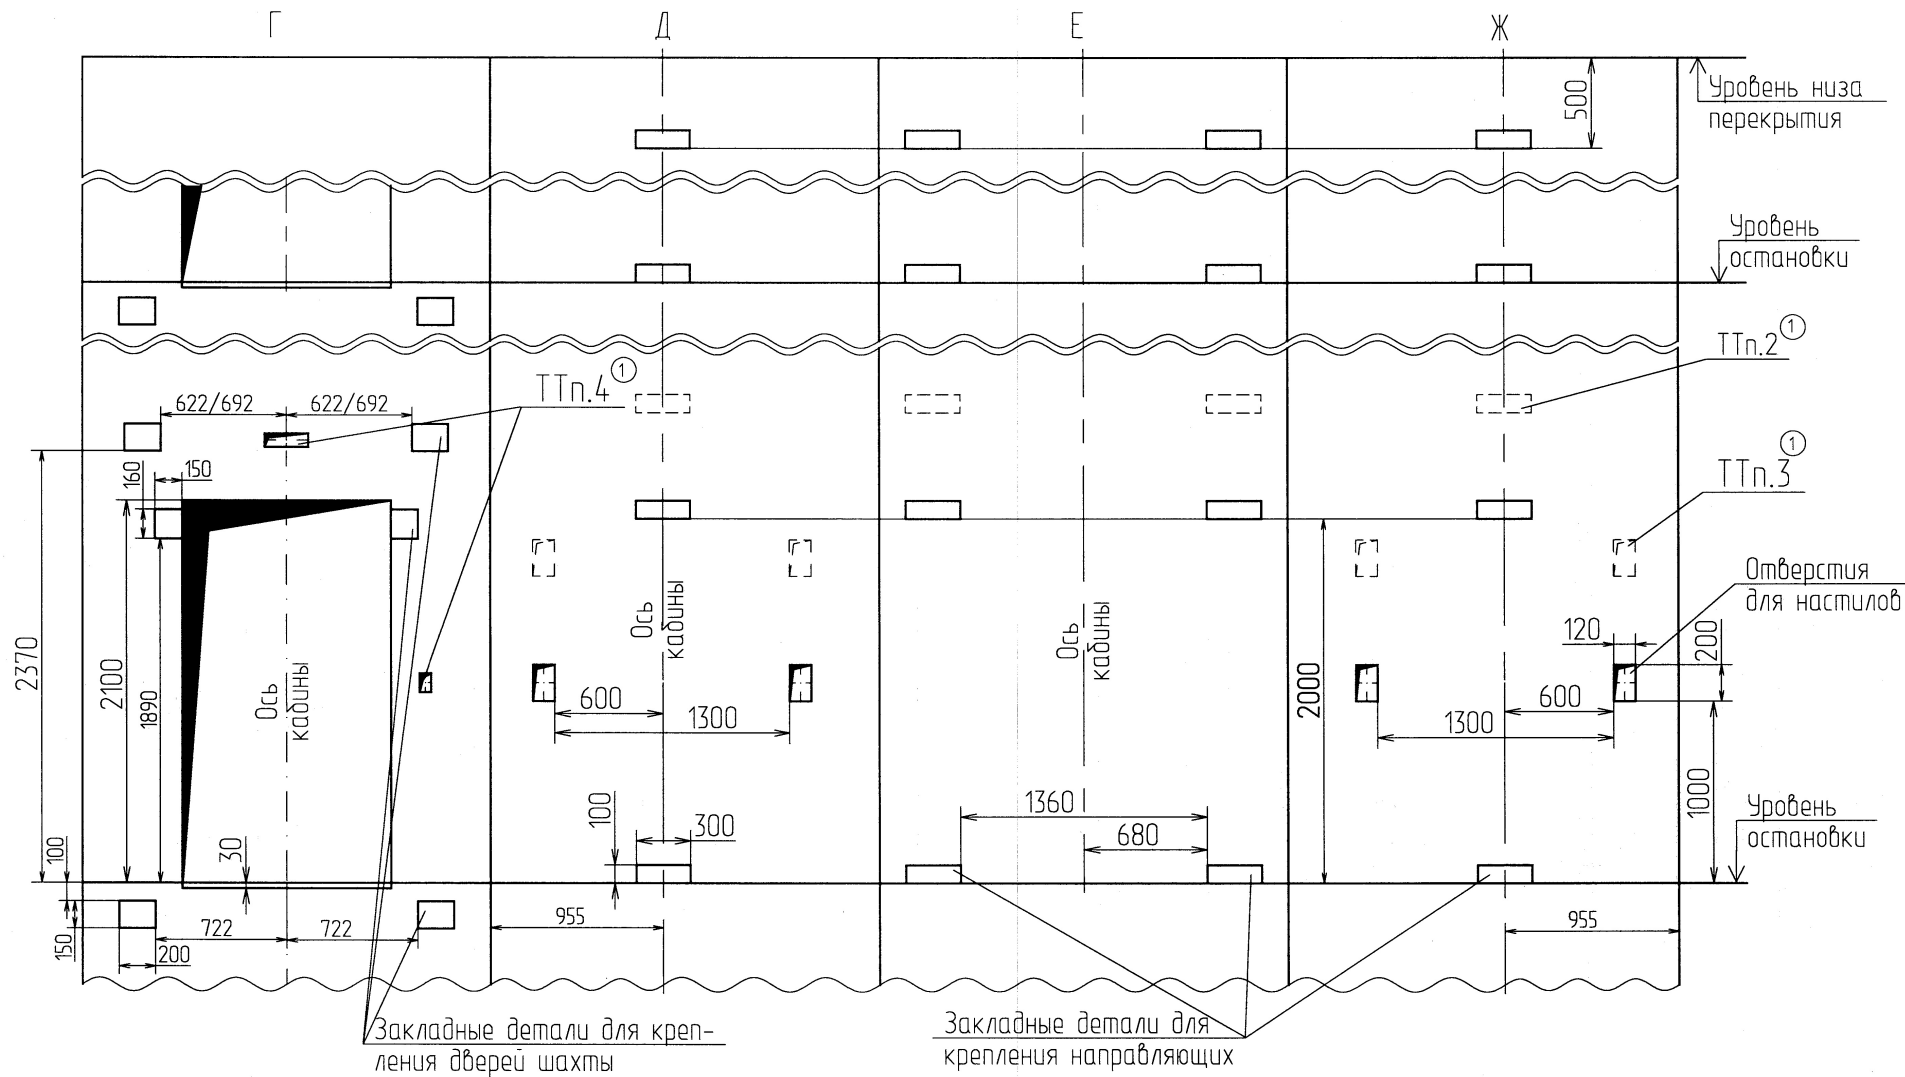

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
М-26730	05.06.2018		

1	Зам. 18.12.2018	05.06.2018
Изм./Лист	N докум.	Подп. Дата

А34-04.03-14

Лист
3

Копировал

Формат А3