

Перв. примен.

Спроб. №

Подп. и дата

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

7L-01.70-78V

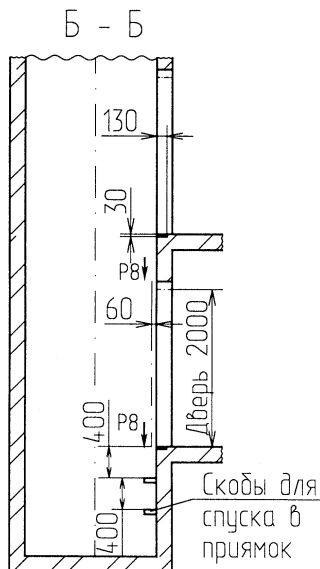
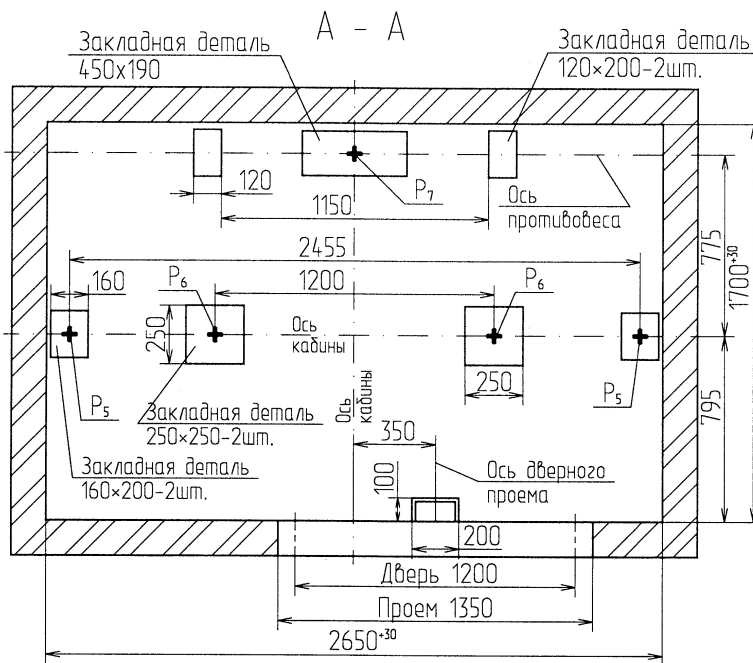
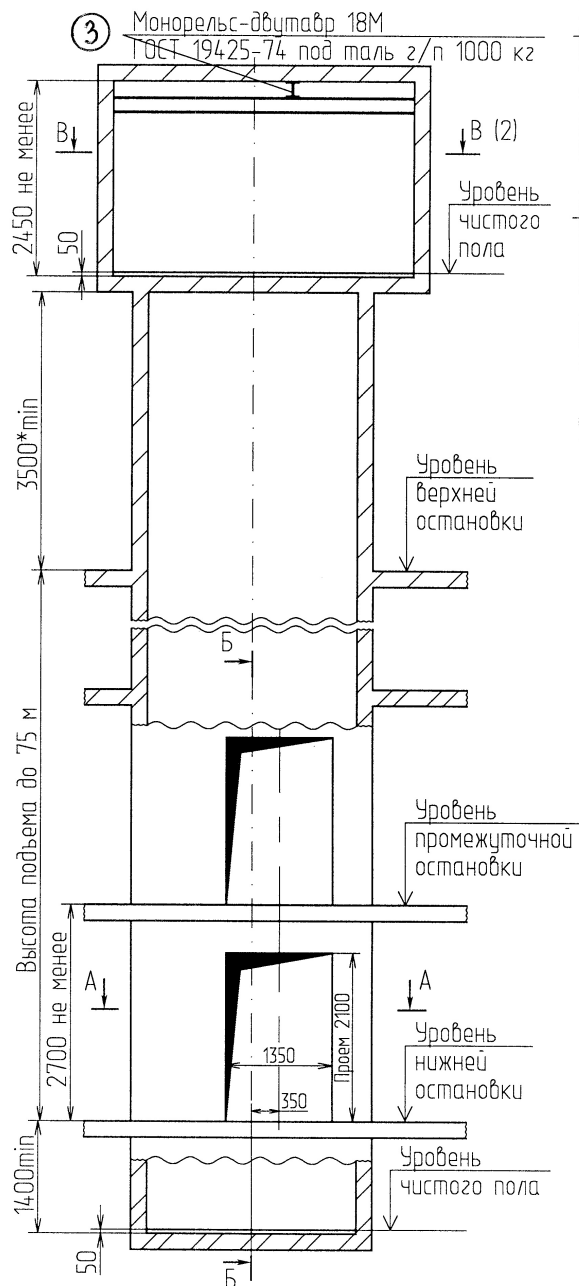




Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки

Нагрузка	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P ₁	6000	На опоры привода В - В (2)	Постоянные нагрузки
P ₂	12500		
P ₃	11500		
P ₄	5500		
P ₁ ^п	10500		
P ₂ ^п	25500		
P ₃ ^п	12500		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лобители
P ₄ ^п	6000		
P ₂	5400		
P ₃	1500		
P ₄	2000	На детали крепления направляющих	Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
P ₅	35000		
P ₆	45000		
P ₇	71000		
P ₈	1200		Постоянные нагрузки
P ₁₀	5000Н/м ²	На пол машинного помещения	Расчетные нагрузки
P ₁₁	16500	Подвеска тяговых канатов	Постоянные нагрузки
P ₁₂	12500		
P ₁ ^п	28500		
P ₁₂ ^п	32000		


- *При увеличении размеров шахты (в плане) или при установке нескольких лифтов в общую шахту, необходимо обеспечить высоту верхнего этажа 3600мм min.
- При высоте этажа более 4000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (лист3) с шагом не более 2000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.
- При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы (лист3) с шагом не менее 1800 мм и не более 2500мм.
- Размеры и размещение отверстий под вызывные посты, переключатели режимов работы, световые указатели см. чертеж А34-01.03-14.
- Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома А34-00.00-14.
- **Пакет дверей с Е30=230мм; пакет дверей с Е130 и Е160=260мм.

А34-04.10-14			
4	187.4с - 2020	18.03.20	
3	Зам 187.3с - 2020	28.02.23	
Изм./Лист	№ док.м.	Подп.	Дата
Разраб.	Васильева	28.02.23	
Проб.	Настаскова	28.02.23	
Т.контр.			
Н.контр.	Артамонова	28.02.23	
Утв.	Павлов		
Лифт пассажирский Q=1000кз, V=1.0м/с			Лит. Масса Масштаб
			Лист 1 Листов 3
ПП-1021Е			АО Щ/З ④


Копировал

Формат А3

В - В(1)

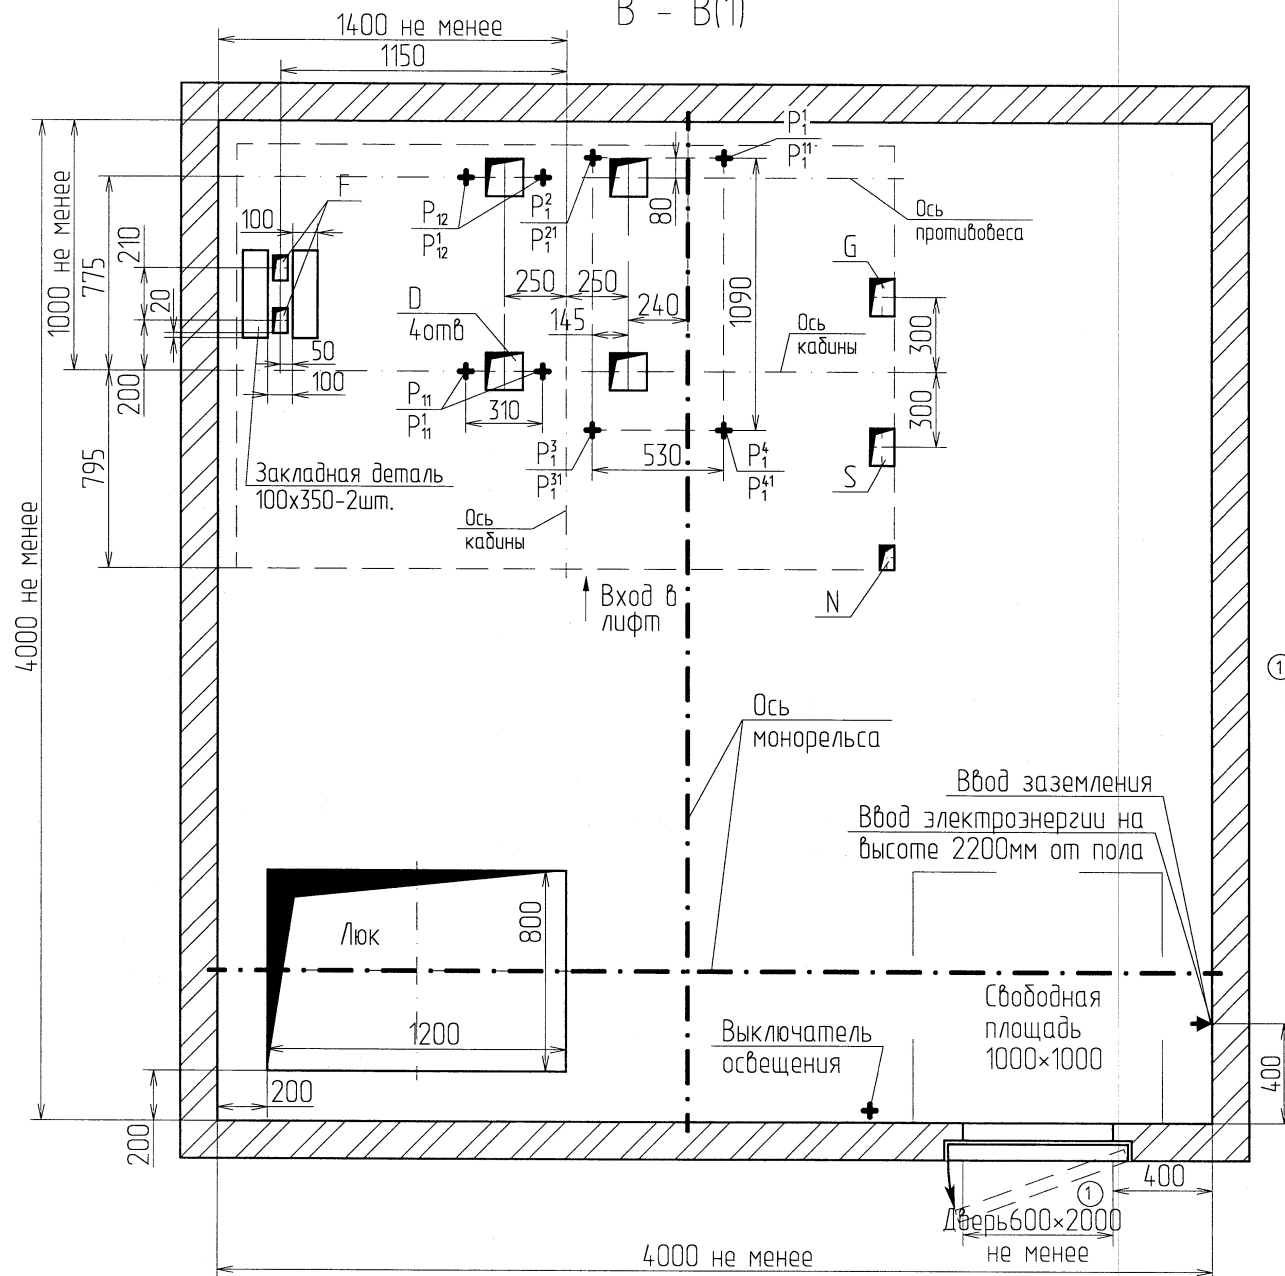

План шахты

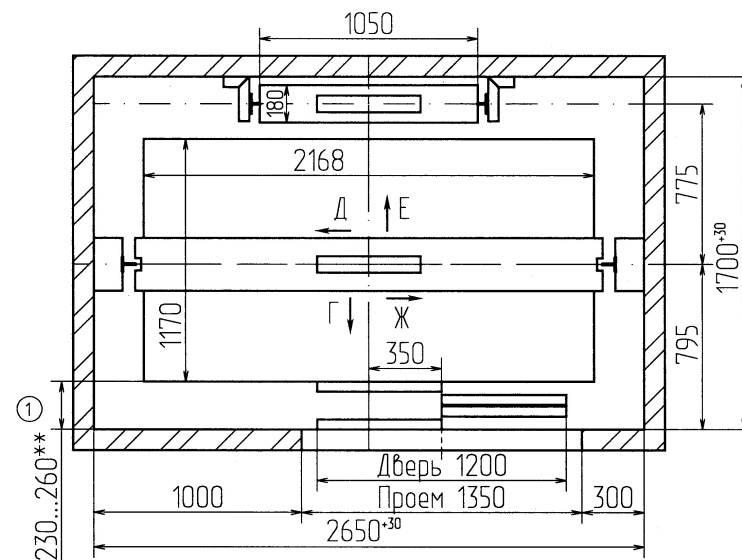


Отб.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
D	150	150	Тяговые канаты
F	60	100	Канаты ограничителя скорости
G	100	150	Подвесной кабель
S	100	150	Электроразводка по шахте
N	60	100	Освещение шахты

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
М-26777	05.06.2018			

1	Зам.	10.12.2018	05.06.2018
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Развертка типового этажа

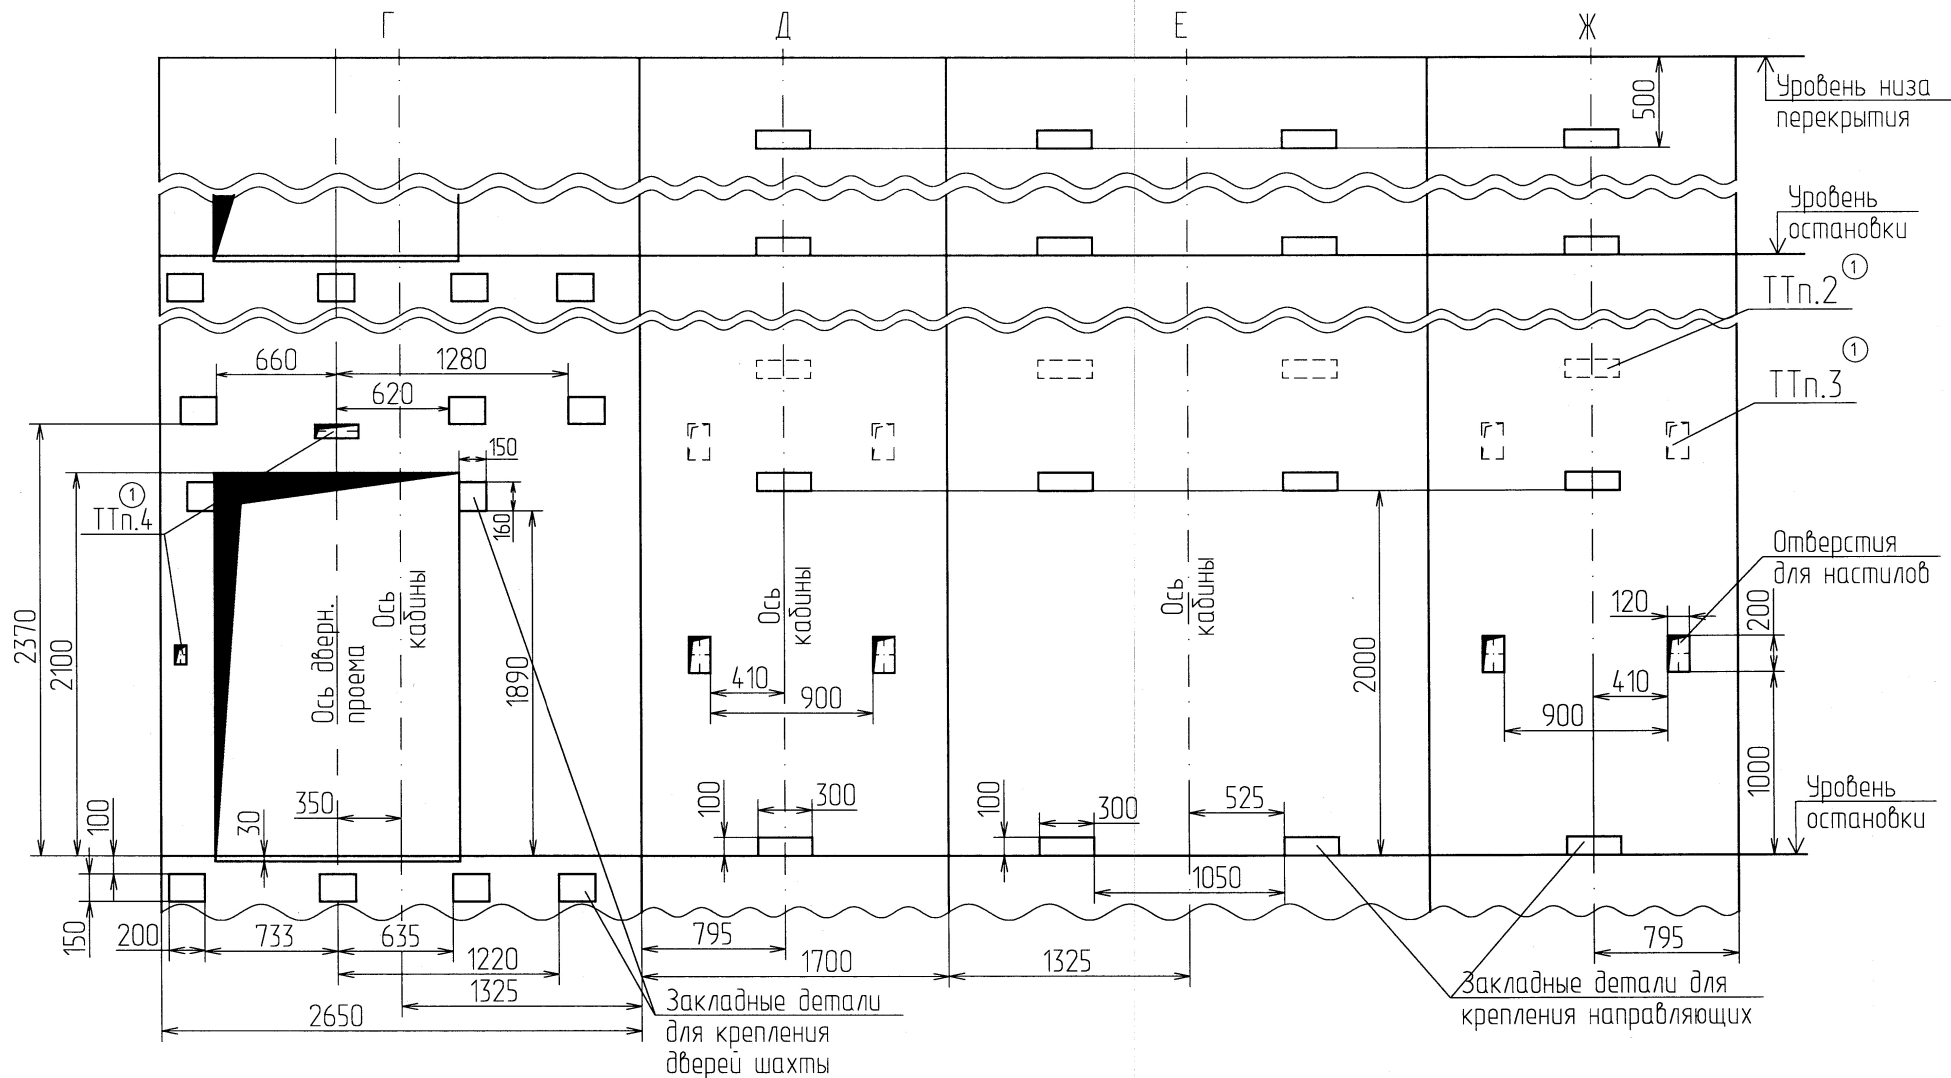

Исполн. подл.	Подп. и дата	Взам. инв. Н	Инв. Н дубл.	Подп. и дата
М - 26777	05.06.2018			

1	Зам.	18.12.2018	05.06.2018
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.

А34-04.10-14.

Лист
3

Копировал

Формат А3