

А34-04.12-14

Перв. примен.

Справ. №

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл. М-26778
Подп. и дата 23.04.2021

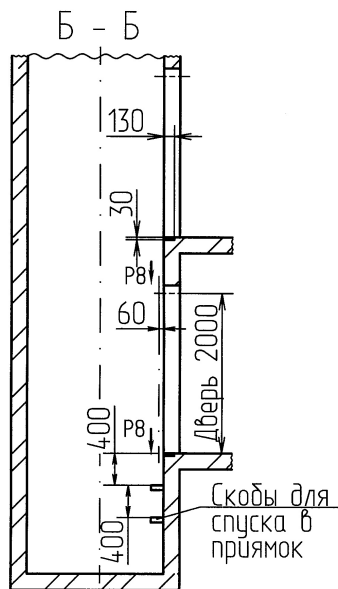
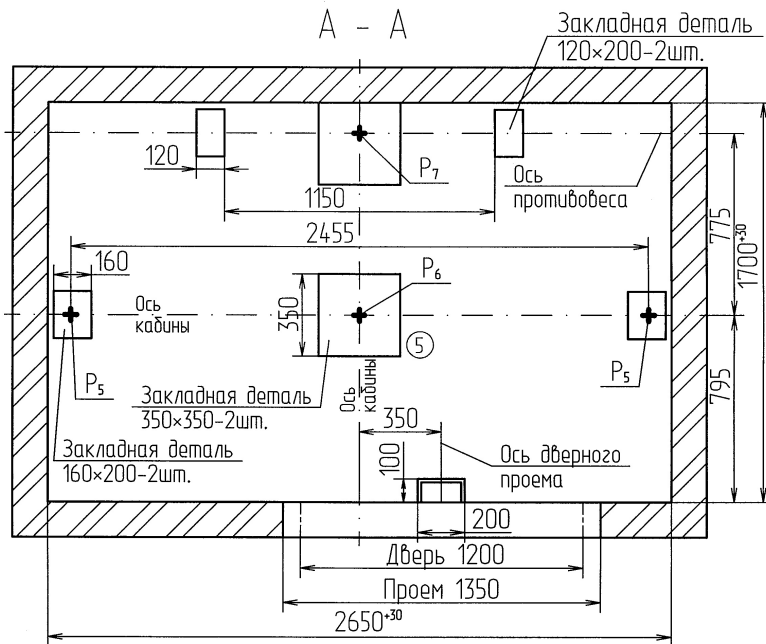
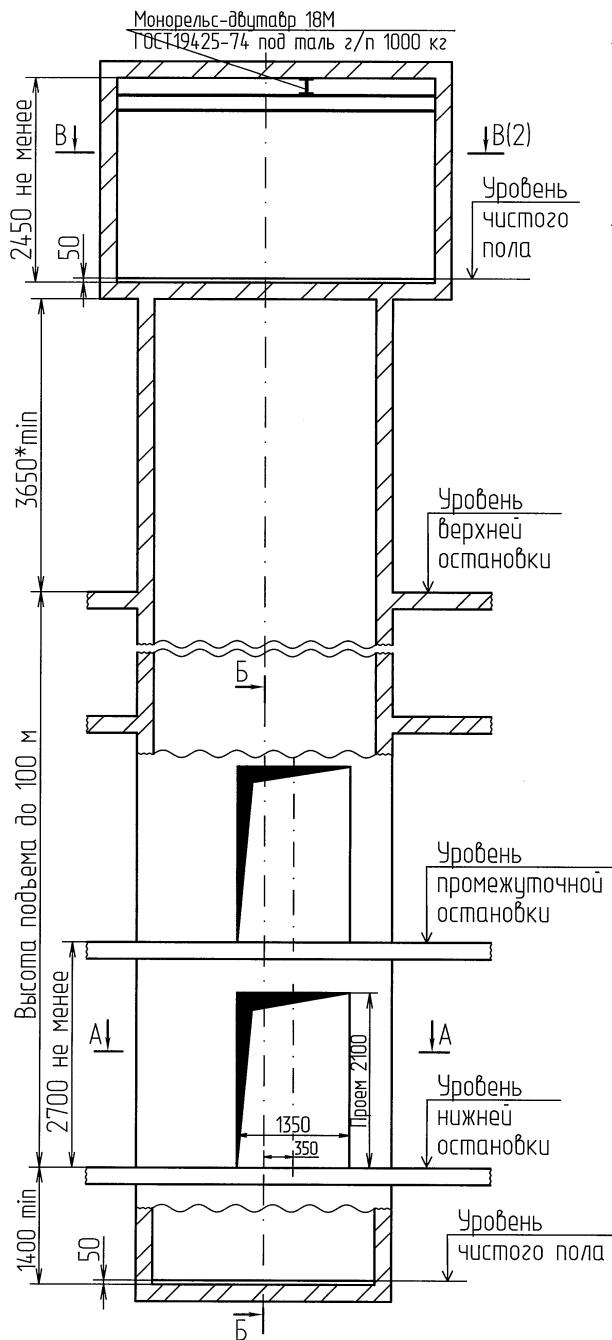


Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки

Нагрузка	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P ₁	6000	На опоры привода В - В (2)	Постоянные нагрузки
P ₂	12500		
P ₃	14500		
P ₄	6500		
P ₅	11000		
P ₆	26500		
P ₇	16000		
P ₈	7000	 На детали крепления направляющих	Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лобовител
P ₉	5000		
P ₁₀	1400		
P ₁₁	2000		
P ₁₂	41000	На пята направляющих на площадь 75x280	Нагрузки, действующие разноравномерно и аварийно
P ₁₃	95000	На дугер кабины на площадь 160x160	
P ₁₄	74000	На дугер противовеса на площадь 16x160	
P ₁₅	1200	 На детали крепления дверей шахты в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P ₁₆	5000Н/м²	На пол машинного помещения	Расчетные нагрузки
P ₁₇	18000	Подвеска тяговых канатов	Постоянные нагрузки
P ₁₈	14000		
P ₁₉	31500		
P ₂₀	35000		



- *При увеличении размеров шахты (в плане) или при установке нескольких лифтов в общую шахту, необходимо обеспечить высоту верхнего этажа 3800мм min.
- При высоте этажа более 4000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (лифт) с шагом не более 2000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.
- При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы (лифт) с шагом не менее 1800 мм и не более 2500мм.
- Размеры и размещение отверстий под вызывные посты, переключатели режимов работы, световые указатели см. чертеж А34-01.03-14.
- Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома А34-00.00-14.
- **Пакет дверей с Е30=230мм; пакет дверей с Е130 и Е160=260мм.

А34-04.12-14				Лит.	Масса	Масштаб
5	Зам.	18.3с-2021	04.2021			
Изм/Лист	№ докум	Подп.	Дата	Лифт пассажирский Q=1000кг, V=16м/с		
Разраб.	Васильева	2104.21				
Пров.	Сазонов	04.21				
Т.контр.						
Н.контр.	Артаманова	2301.21		ПП-1026Е		
Утв.	Павлов	2301.21				
				Лист 1 / Листов 3		
				АО Щ/ЛЗ		

А34-04.12-14

В - В(1)

План шахты

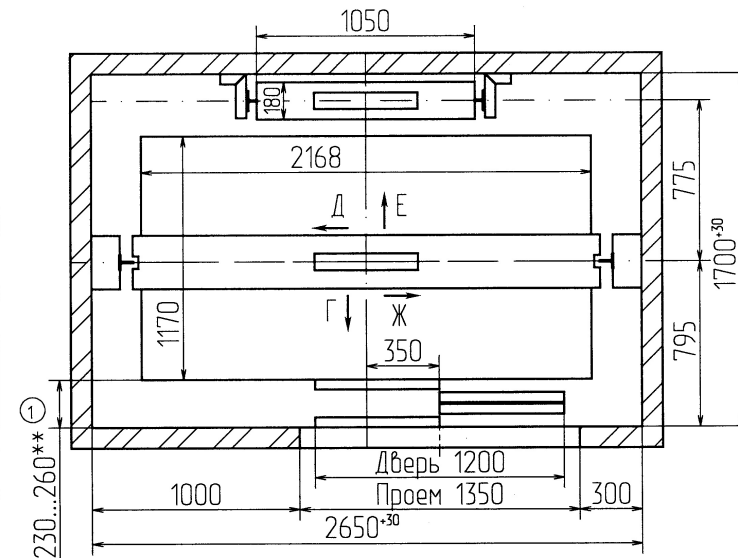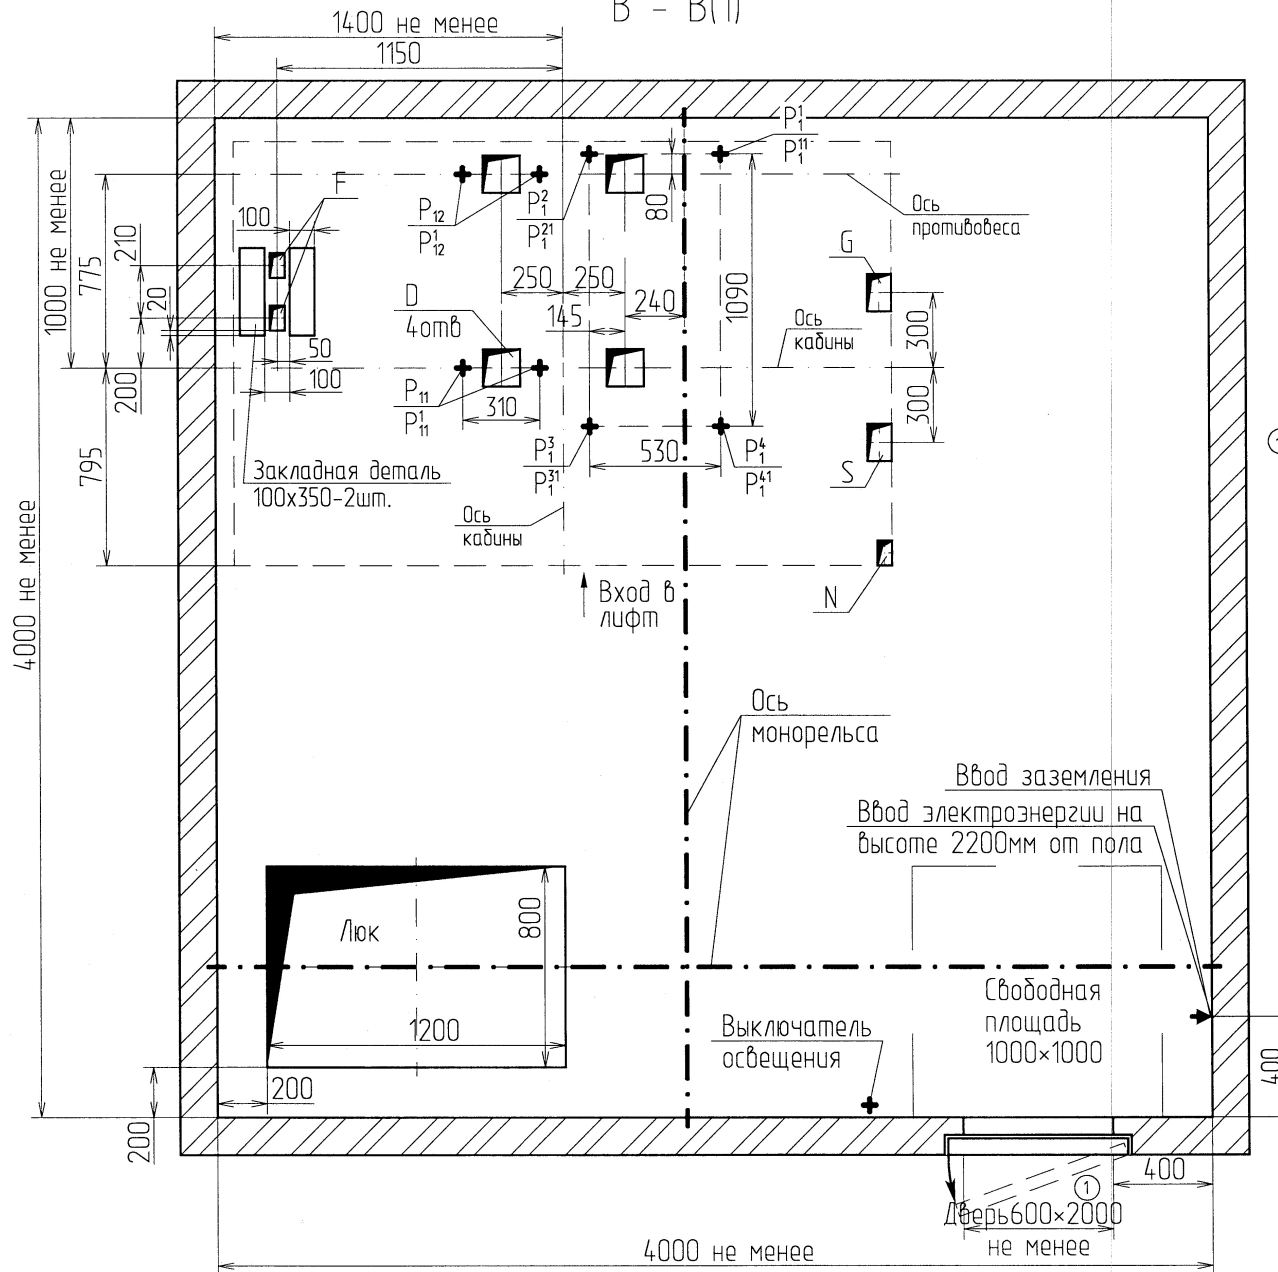

Отв.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
Д	150	150	Тяговые канаты
Ф	60	100	Канаты ограничителя скорости
Г	100	150	Подвесной кабель
С	100	150	Электроразводка по шахте
Н	60	100	Освещение шахты

Изм.	подл.	Подп.	и дата	Изм.	подл.	Подп.	и дата
1	М-26779	05.06.2018		2			

1	Зам.	05.06.2018	05.06.2018
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.


А34-04.12-14

Копировал

Формат А3

Лист
2

Развертка типового этажа

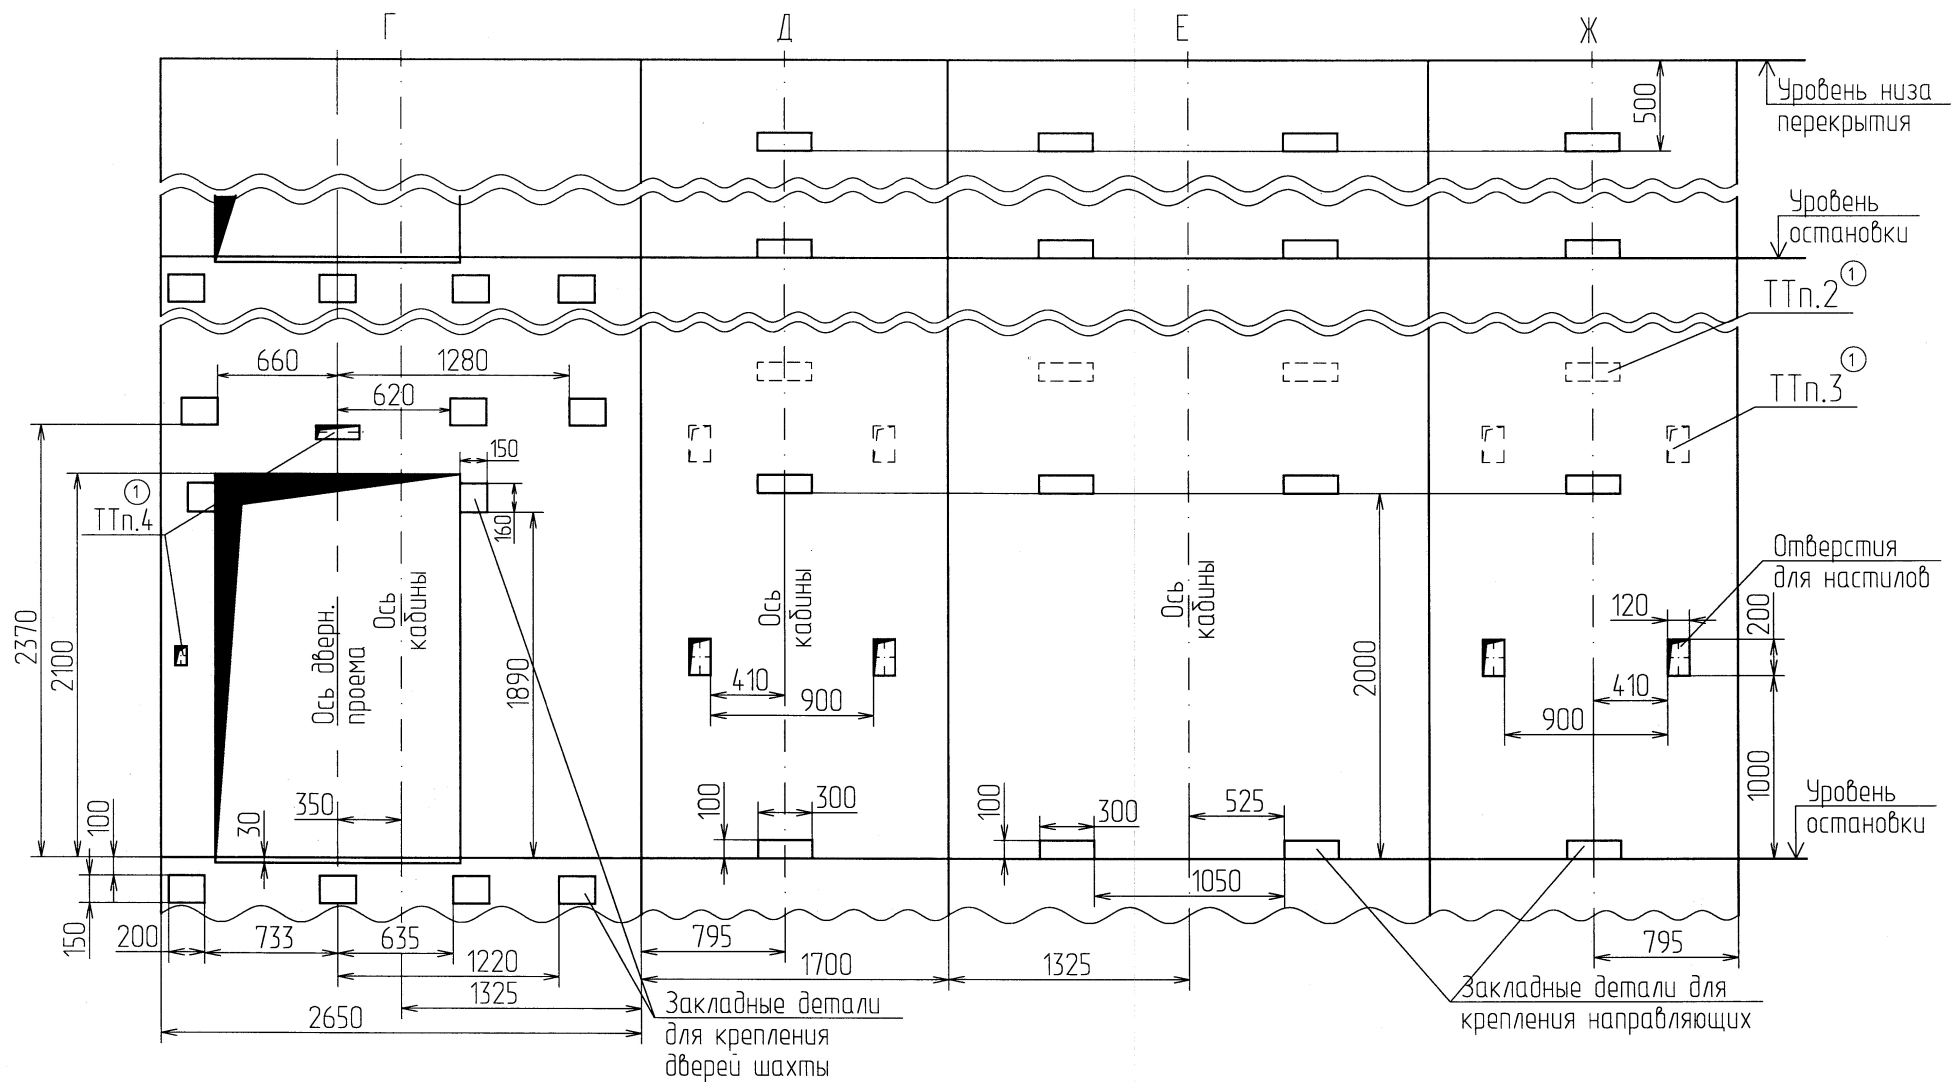

Инд. N подл.	Подп. и дата	Инд. N докл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N докл.	Подп. и дата
М-26779	04.05.06.2018					

1	3 ан.	18.12.2018	05.06.2018
Изм.	Лист	N докум.	Подп. Дата

А34-04.12-14

Лист
3

Копировал

Формат А3