

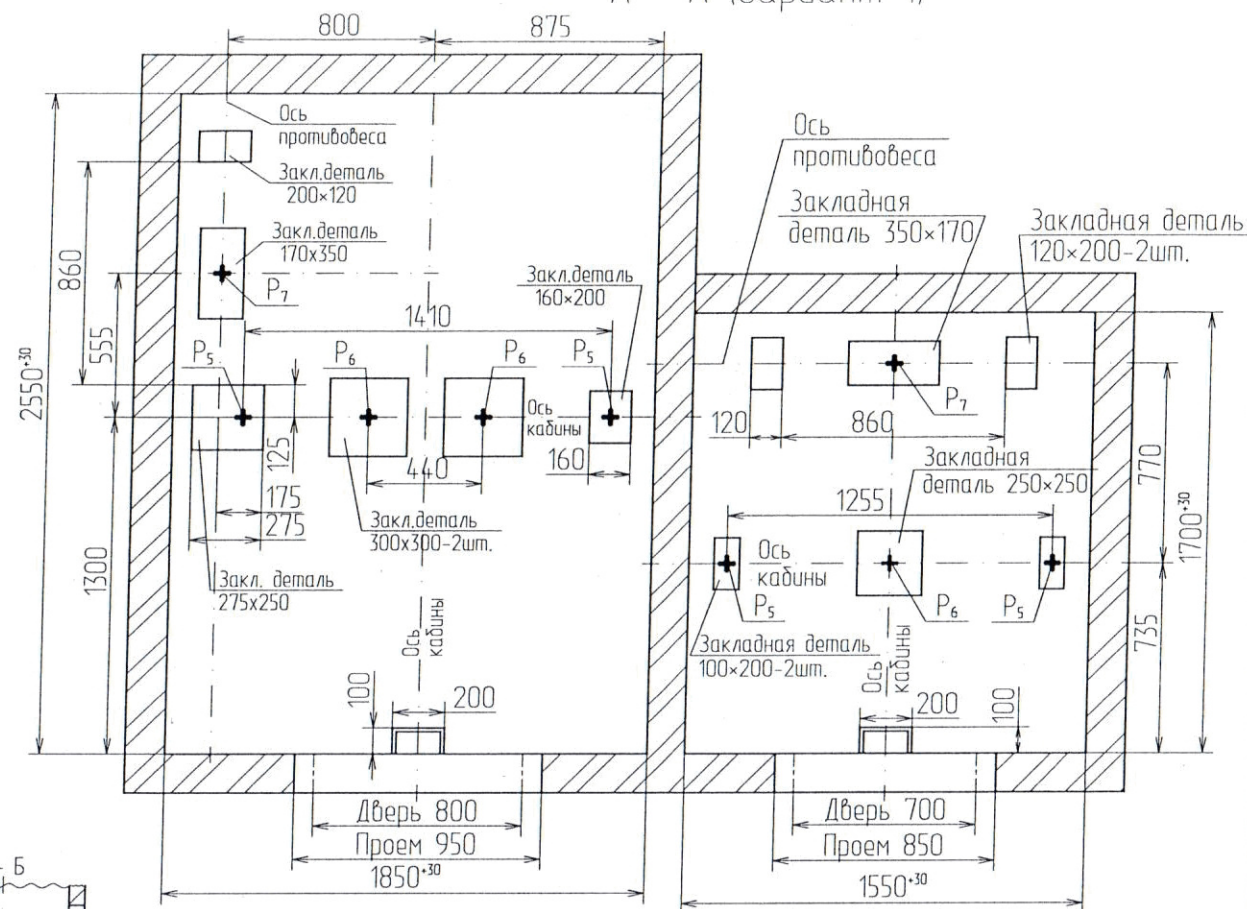
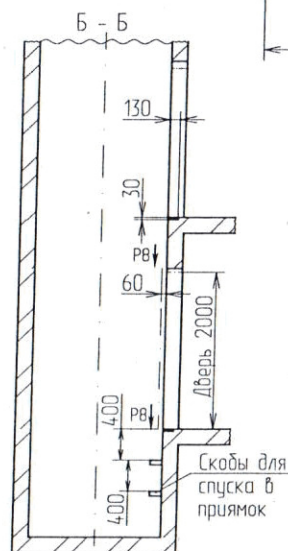


ТТ и таблицы нагрузок на строительную часть от лифтовых установок – см. лист 4.

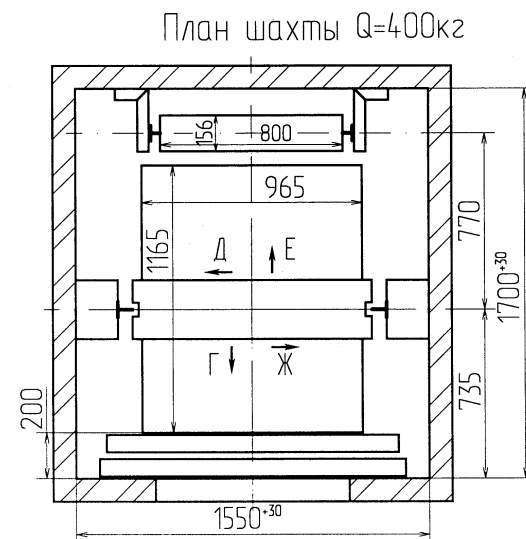


						Установка двух лифтов ПП-0611Е и ПП-0411Е		
2	Зам	20.10.2018 01-05/09/2018	03.2023			Лист	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Лифты пассажирские Q=630кг, Q=400кг V=1,0м/с			
Разраб	Васильева	А.И.	03.2023					
Пров	Настаскова	А.И.	03.2023					
Т.контр.						Лист	1	Листов 6
Н.контр	Антонисовой	А.И.	03.2023		ПП-0611Е и ПП-0411Е	② АО Ш/З		
Утв.	Подоб							


В - В(1) Вариант 1

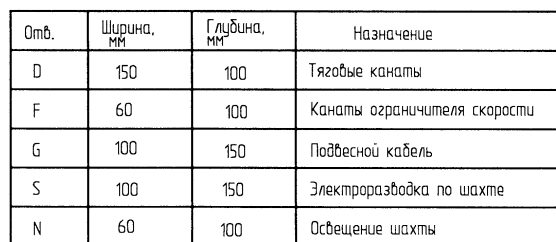

В - В(1) Вариант 2

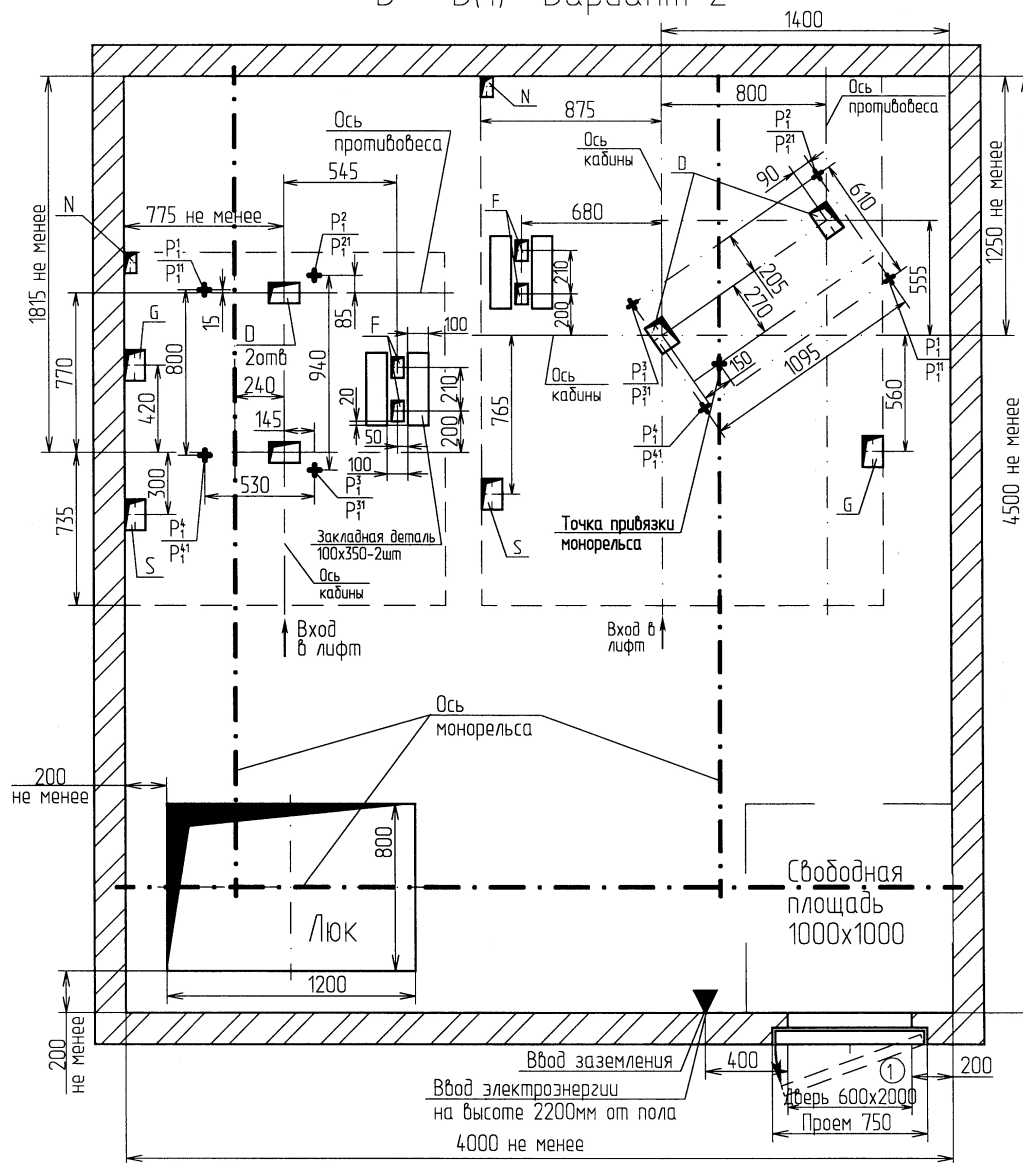

А - А (вариант 2)

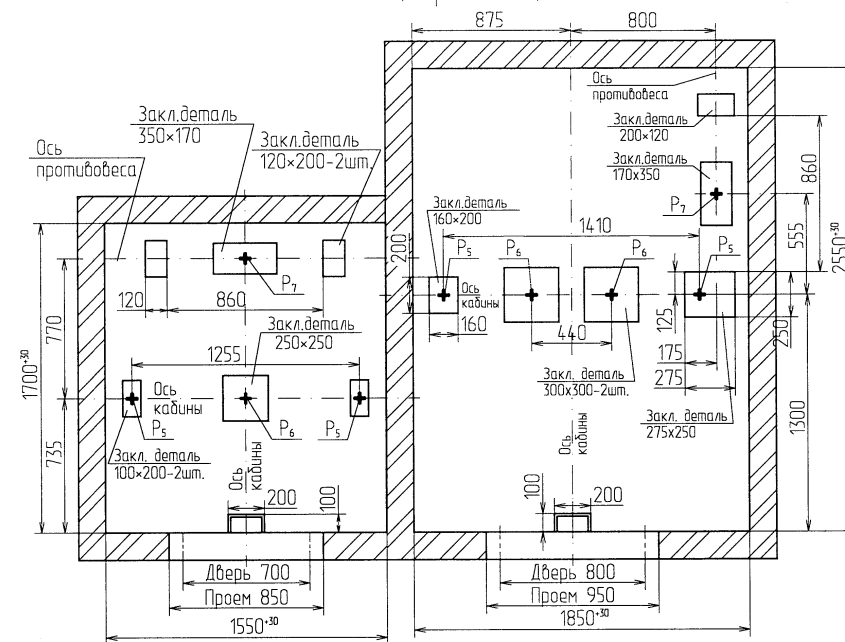



Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам.инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

1	Инв.№ подл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.
Подп.	Дата	

Установка двух лифтов ПП-0611Е и ПП-0411Е



Копировал

Формат А3

Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки Q=630кг			
Нагрузка	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P ₁	10000	На опоры привода В - В (2)	Постоянные нагрузки
P ₂	17000		
P ₃	20500		
P ₄	11500		
P ₁ ¹	19000		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лобители
P ₂ ¹	35500		
P ₃ ¹	22000		
P ₄ ¹	12000		
P ₂	1600	 На детали крепления направляющих	
P ₃	1500		
P ₄	2000		
P ₅	31500	На пять направляющих на площадь 75×170	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
P ₆	37000	На дугер кабины на площадь 140×140	
P ₇	61500	На дугер противовеса на площадь 140×140	
P ₈	1200	 На детали крепления дверей шахты в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P ₁₀	5000Н/м ²	На пол машинного помещения	Расчетные нагрузки

①


- *При увеличении размеров шахты (в плане) или при установке нескольких лифтов в общую шахту, необходимо обеспечить высоту верхнего этажа 3600 мм min.
- При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (лист3) с шагом не более 3000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.
- При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы (лист3) с шагом не менее 1800 мм и не более 2500мм.
- Размеры и размещение отверстий под вызывные посты, переключатели режимов работы, световые указатели см. чертеж А34-01.03-14.
- Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома А34-00.00-14.

Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки Q=400кг			
Нагрузка	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P ₁	5500	На опоры привода В - В (2)	Постоянные нагрузки
P ₂	12000		
P ₃	14000		
P ₄	6500		
P ₁ ¹	10500		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лобители
P ₂ ¹	25000		
P ₃ ¹	15000		
P ₄ ¹	7000		
P ₂	1000	 На детали крепления направляющих	
P ₃	600		
P ₄	2000		
P ₅	22500	На пять направляющих на площадь 75×170	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
P ₆	46000	На дугер кабины на площадь 140×140	
P ₇	38000	На дугер противовеса на площадь 140×140	
P ₈	800	 На детали крепления дверей шахты в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P ₁₀	5000Н/м ²	На пол машинного помещения	Расчетные нагрузки

①

- * При увеличении размеров шахты (в плане) или при установке нескольких лифтов в общую шахту, необходимо обеспечить высоту верхнего этажа 3600 мм min.
- При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (лист3) с шагом не более 3000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.
- При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы (лист3) с шагом не менее 1800 мм и не более 2500мм.
- Размеры и размещение отверстий под вызывные посты, переключатели режимов работы, световые указатели см. чертеж А34-01.03-14.
- Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома А34-00.00-14.

Развертка типового этажа для лифта Q=630кг

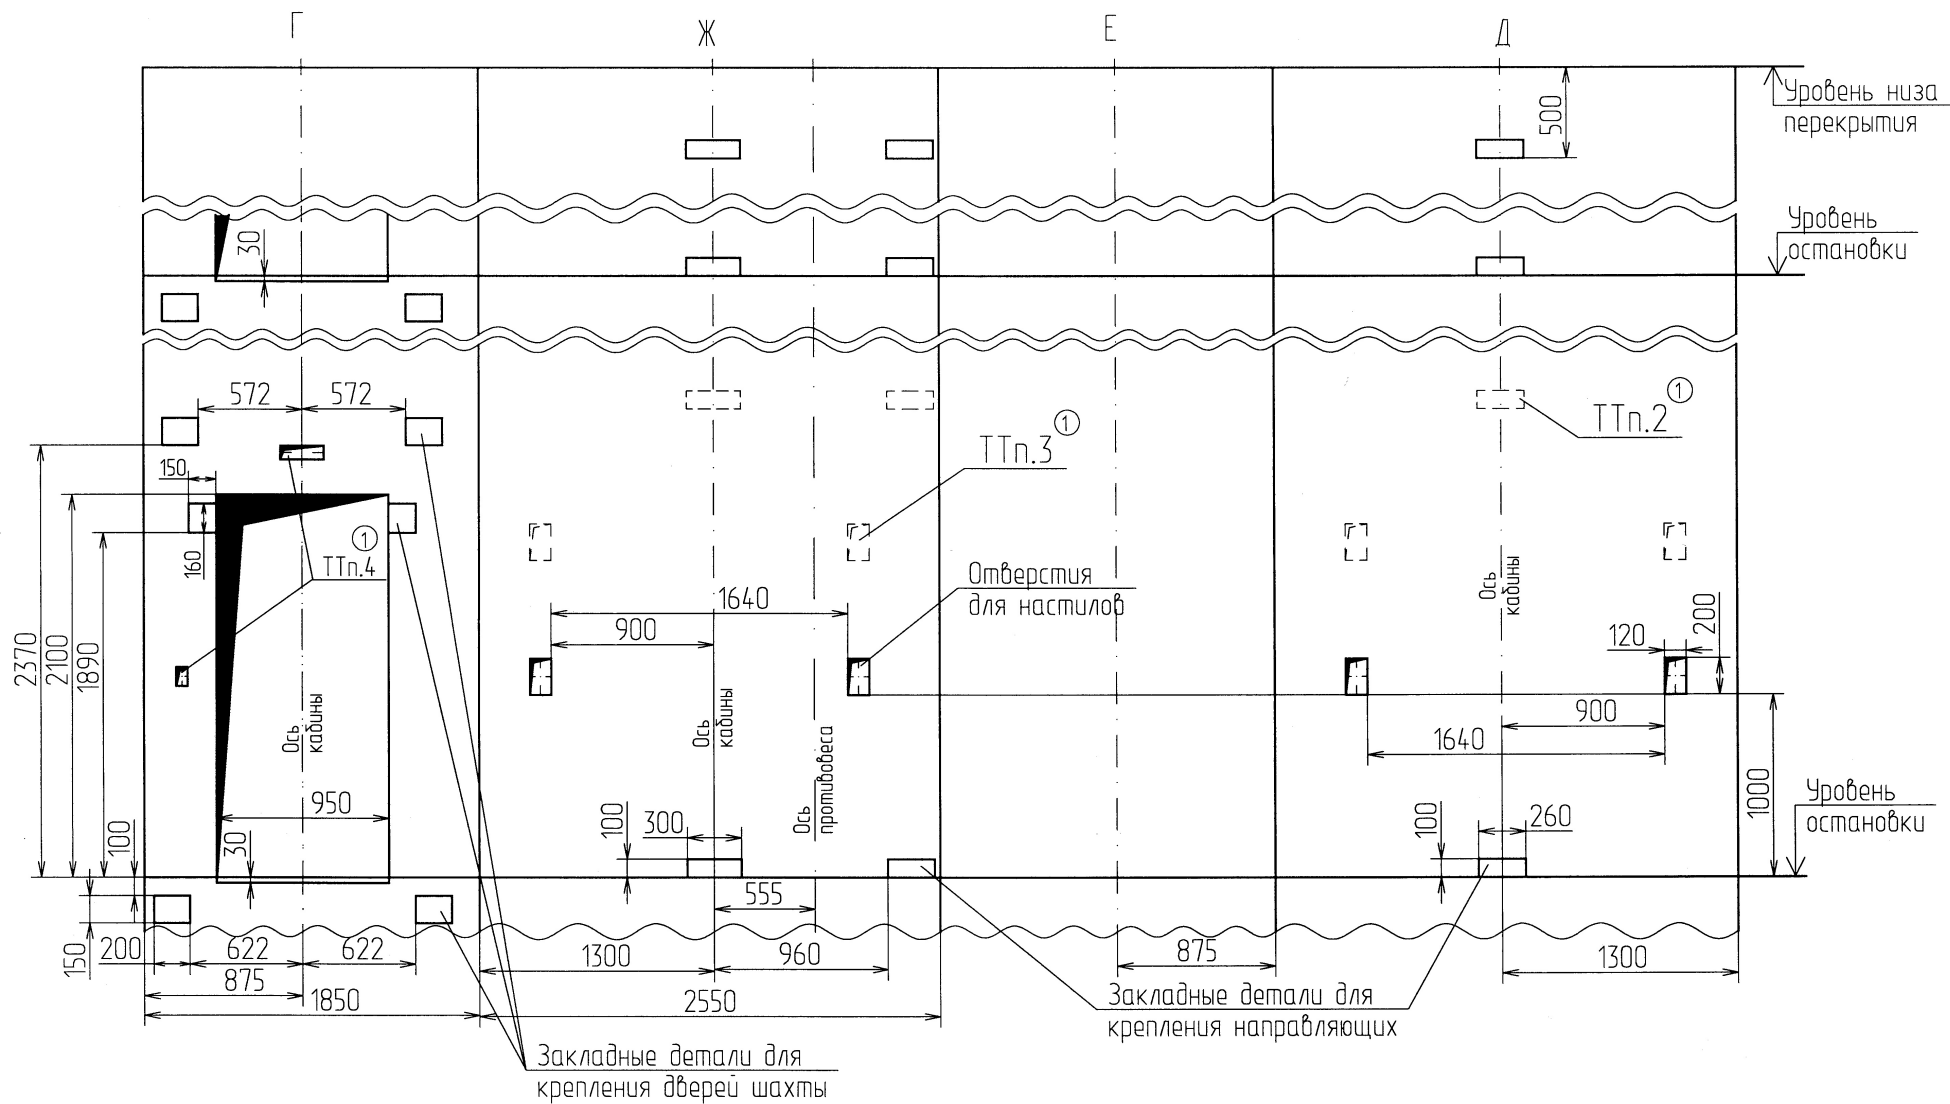

ИНВ. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	ИНВ. N дубл.	Подп. и дата

1	За.м. начальника/под. Начальника	04.2018
Изм.	Лист	№ докум.
	Подп.	Дата


Установка двох ліфтів ПП-0611Е і ПП-0411Е

Лист
5

Копировал

Формат А3

Развертка типового этажа для лифта Q= 400кг

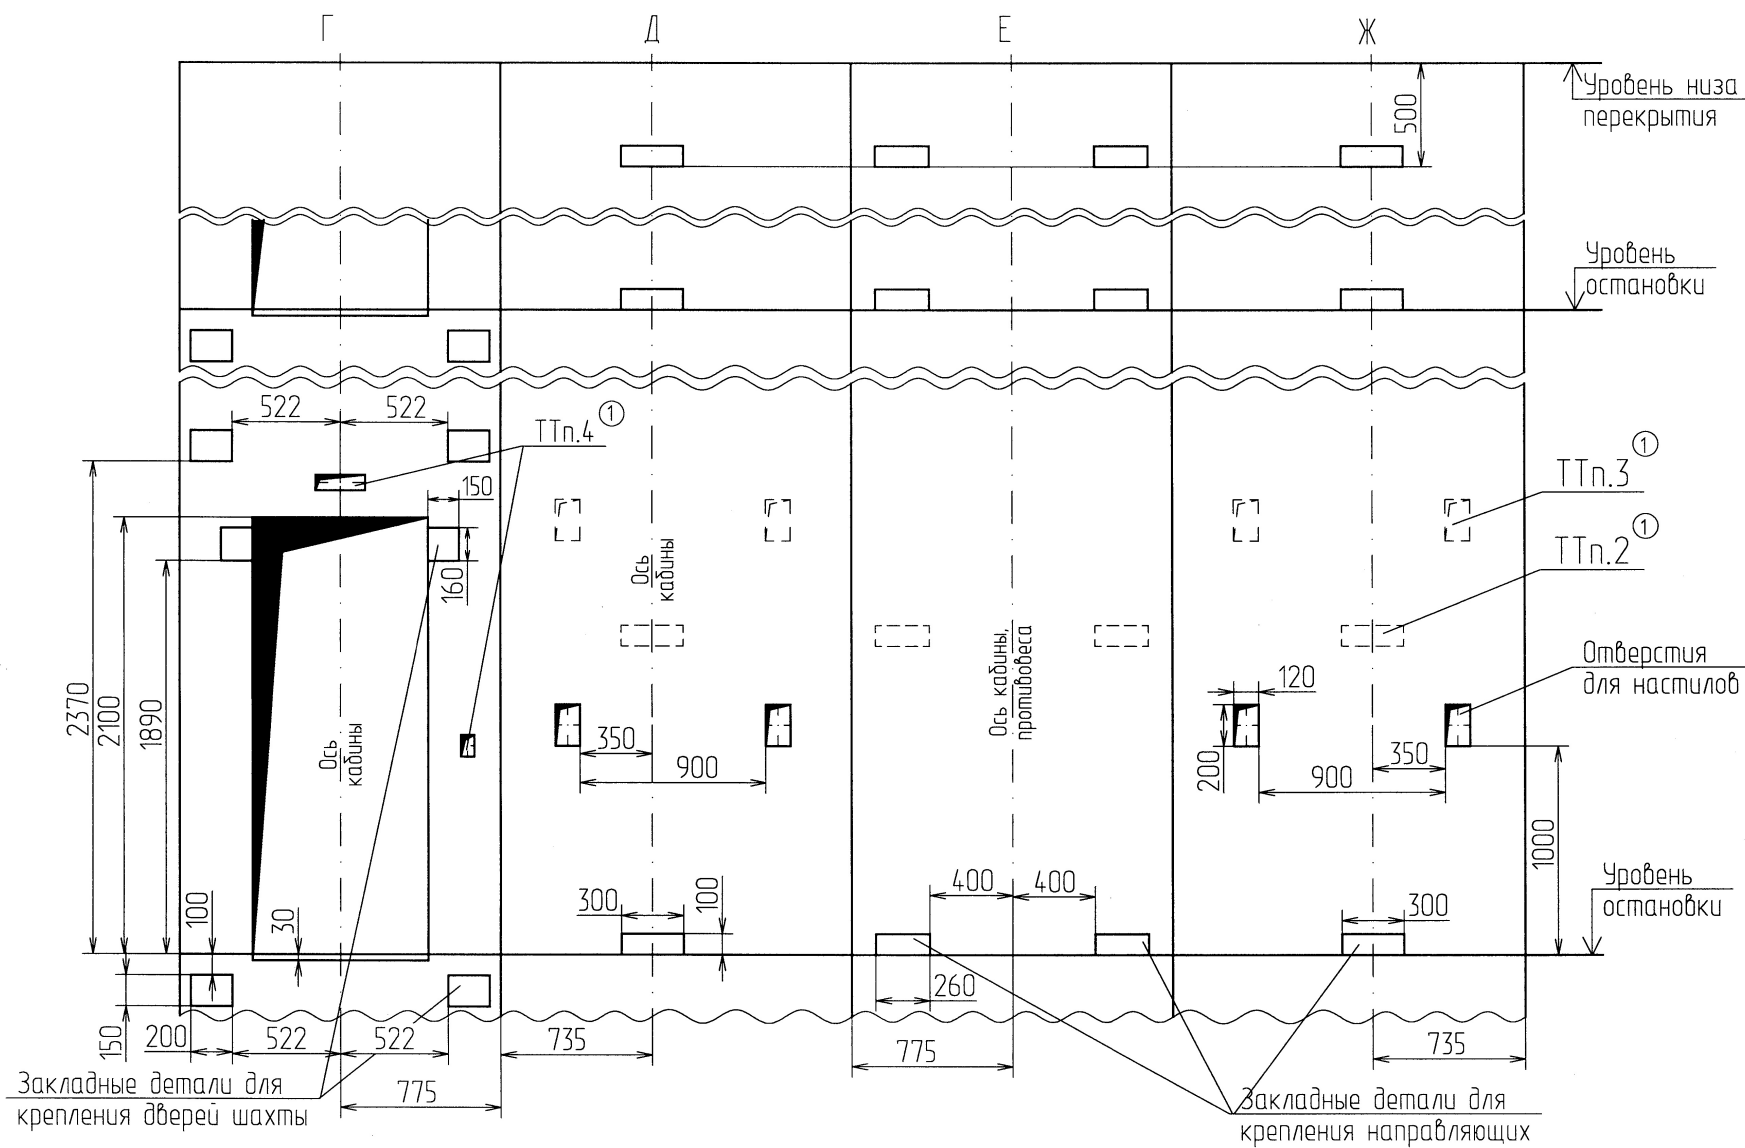

ИНВ N подл.	Подп. и дата	Взам.инв N	ИНВ N дцбл.	Подп. и дата

1	Зач. 300004-02/2008-Всес. от 2011			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Установка двох ліфтів ПП-0611Е і ПП-0411Е

Лист
6

Копировал

Формат А3