

Перв. примен.

Спраб. №




Падп. и дата

Взам. инв. №

Падп. и дата

Инв. № подл.

А32-02.05В-03

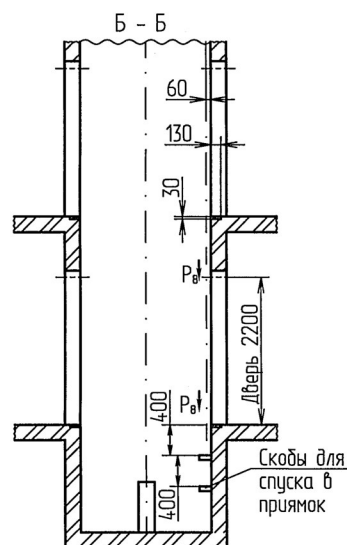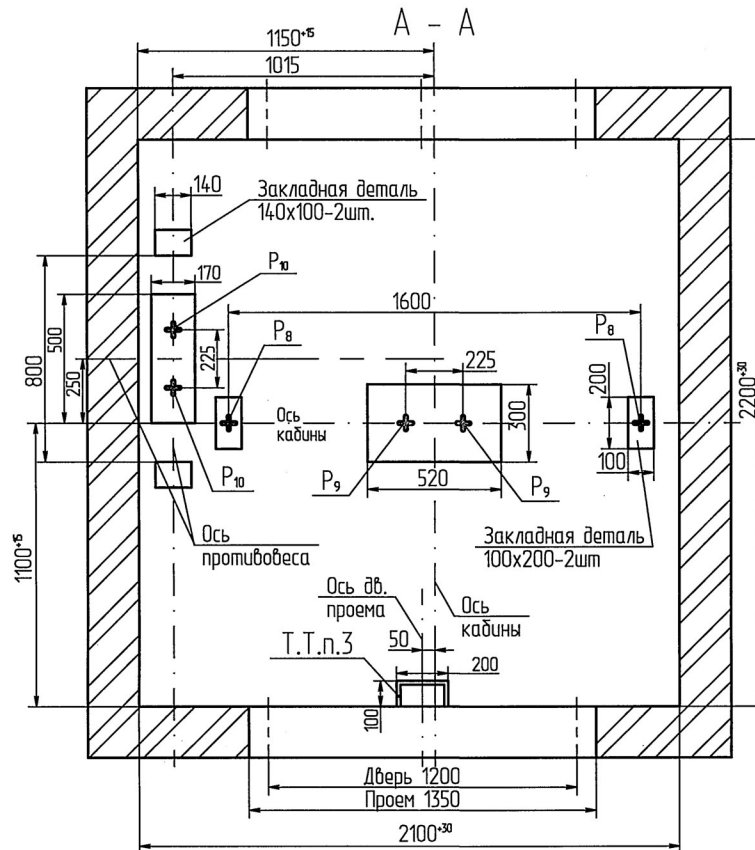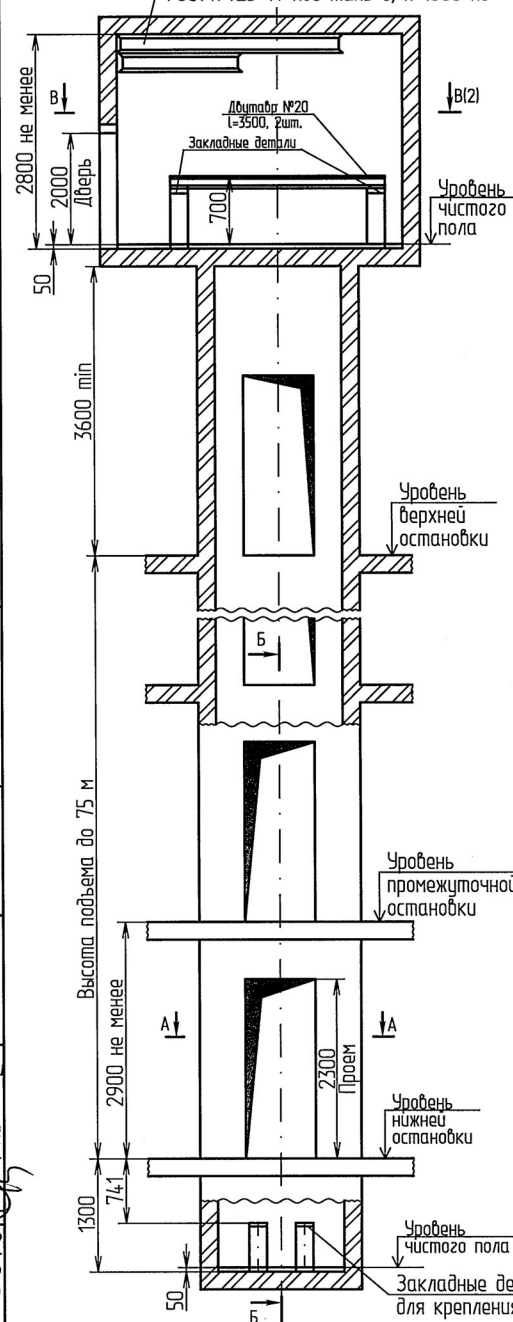
Монорельс-двутавр 18М
ГОСТ19425-14 под таль з/п 1000 кгТаблица нагрузок на строительную часть
от лифтовой установки

Нагрузка	Величина нагрузки	Схема действия сил	Примечание
P ₁	18600 Н	На опоры привода В - В (2)	Постоянные нагрузки
P ₂	27500 Н		
P ₃	11000 Н		
P ₄	18600 Н		
P ₅	1900 Н	 На детали крепления направляющих	Краткобрременные нагрузки при посадке кабины на лобители
P ₆	1200 Н		
P ₇	3500 Н		
P ₈	50500 Н		
P ₉	27000 Н	На пять направляющих на площадь 100×100	Нагрузки, действующие одновременно и абаривно
P ₁₀	44000 Н		
P ₁₁	2000 Н	 На детали крепления дверей шахты в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P ₁₂	8000 Н/м ²		

- Все нагрузки указаны с учетом коэффициента динамики.
1. При высоте этажа более 4000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (лист 3) с шагом не более 2000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.
 2. При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы (лист 3) с шагом не менее 1800 мм и не более 2500 мм.
 3. Скобы для спуска в приямок при непроходной кабине установить со стороны входа в лифт.
 4. Размеры и размещение отверстий под вызывные посты, переключатели режимов работы, световые указатели см. чертеж А32-01.03-03.
 5. Подлебежные балки заказывать по спецификации строительного чертежа и устанавливать при монтаже оборудования.
 6. При проходной кабине разность отметок посадочных площадок с противоположных сторон шахты должна быть не менее 1200 мм.
 7. Заливку чистого пола на 50 мм в машинном помещении и приямке производить при монтаже, после установки оборудования и прокладки труб электропроводки.
 8. Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома А32-00-00-03 (редакция 2006г.).


А32-02.05В-03				Лит.	Масса	Масштаб
Нов. вв.	с/з	50	03.03.22	Лифт грузовой Q=500кг, V=0,5м/с с проводником		
Изм.	Лист	№ док.	Пов.			
Разраб.	Васильева	31.01.22	22.22			
Проб.	Сазонов					
Т. контр.				Индекс ПГ-0505 двери автоматические		
Н. контр.	Артаманова			АО Щ/З		
Утв.	Павлов			Формат А3		

Копировал

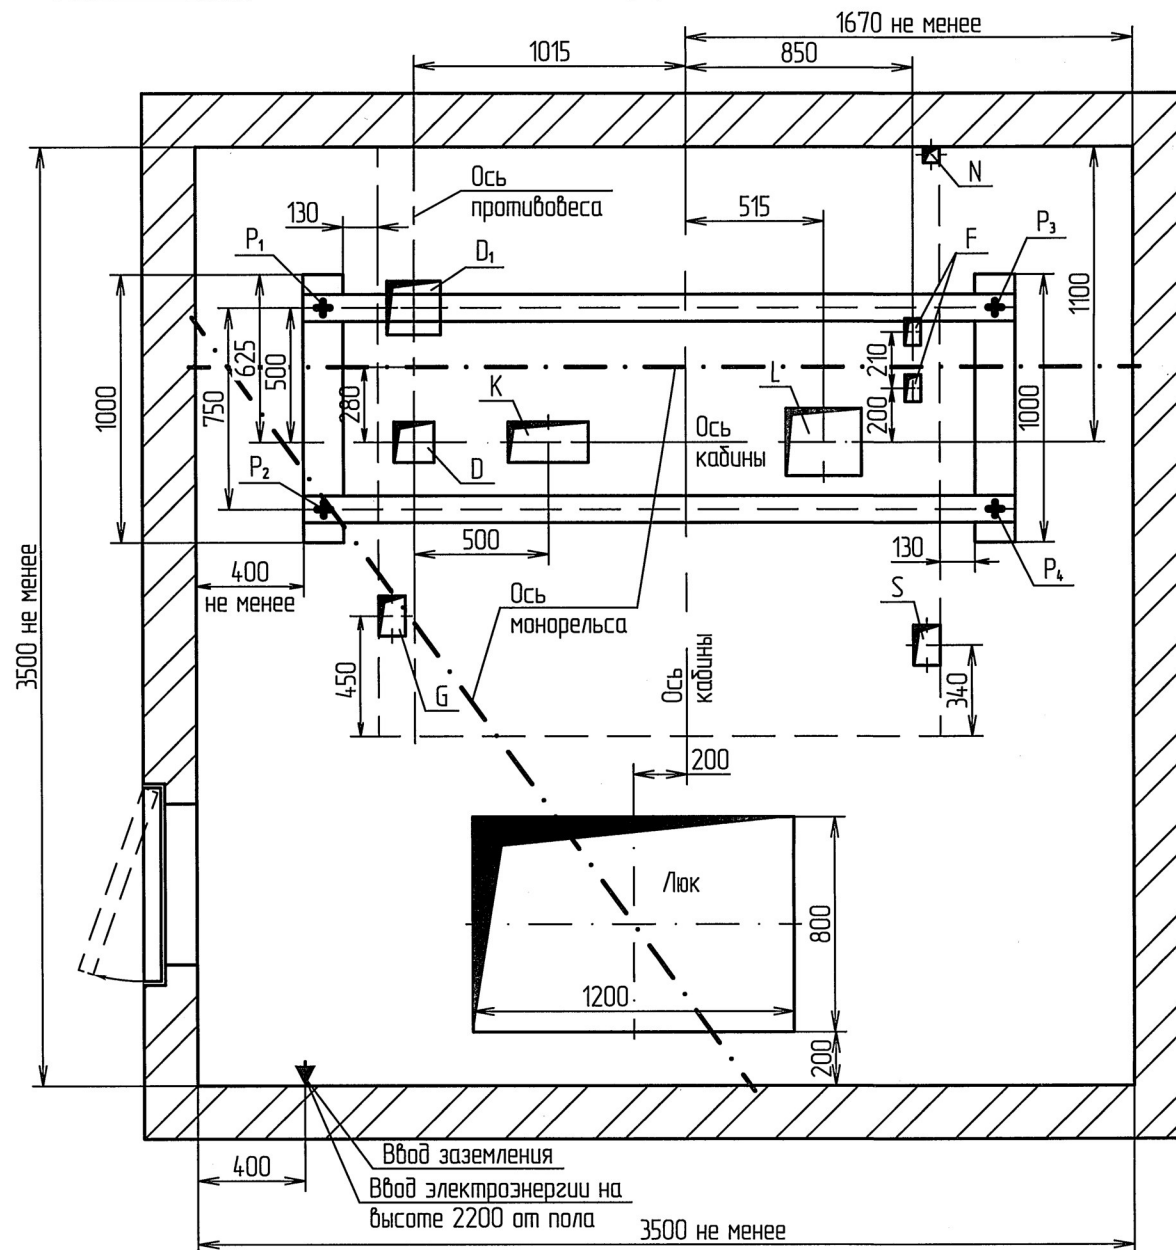


Отд.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
D	150	150	Тяговый канат
D ₁	200	200	Тяговый канат
F	60	100	Канаты ограничителя скорости
G	100	150	Кабель подвижной
K	300	150	Тяговый канат
L	280	250	Тяговый канат
S	100	150	Электропроводка по шахте
N	60	60	Освещение шахты

Развертка типового этажа

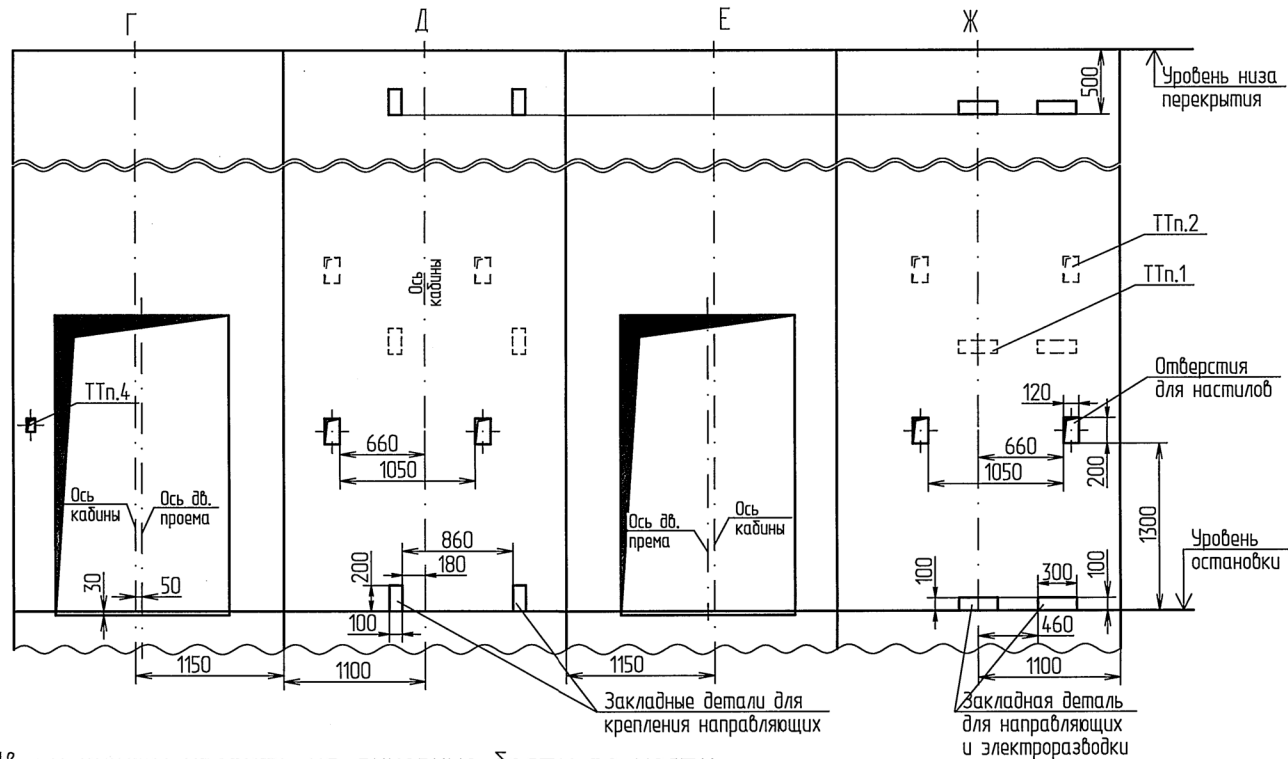

Двери шахты крепить на анкерные болты по месту.

План шахты

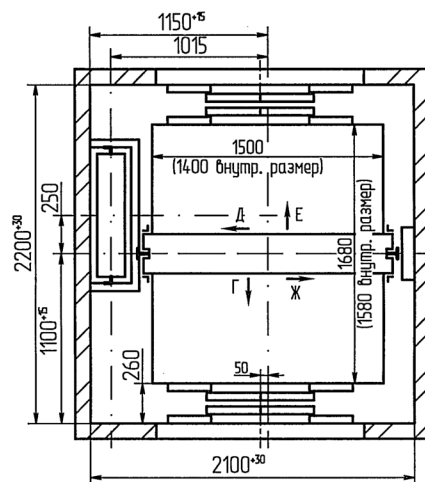

Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N дробл.	Подп. и дата
И - 66-79	03.03.2022			

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

A32-02.05B-03

Лист
3

Копировал

Формат А3