


A34-01.02-23

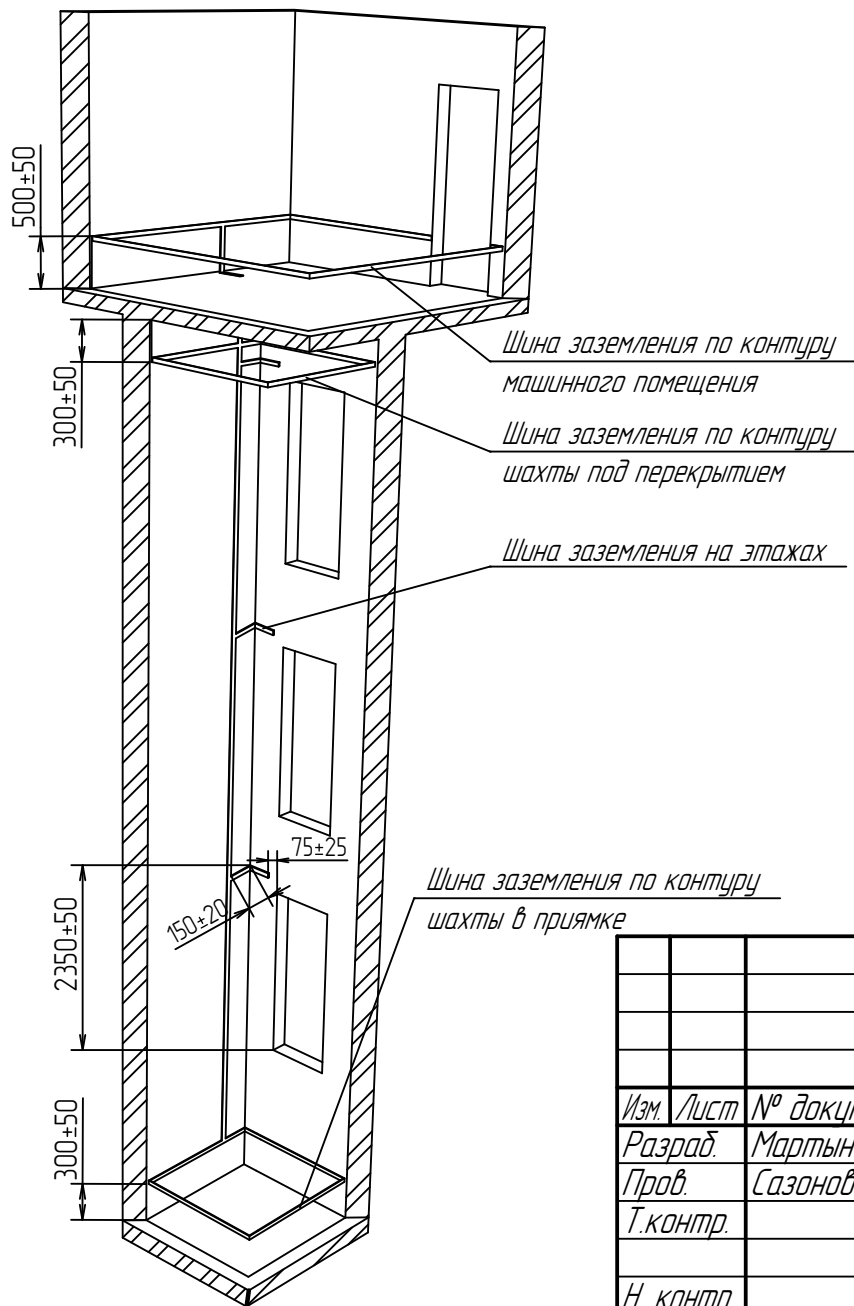

1. Выполнить контур защитного заземления в прямке лифта, в зоне верхнего этажа и в машинном помещении. Соединить их вертикальной непрерывной шиной. Выполнить отвод от вертикальной шины заземления на всех этажах, включая проходные, закончив на расстоянии 75 мм от начала строительного проема дверей шахты. Расположение вертикальной шины выполнить со стороны расположения вызывных аппаратов.
2. Сечение шин - 100 мм тип; Материал шины - сталь.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дцкл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Мартынова		<i>Мартынова</i>	01.08.23
Пров.	Сазонов		<i>Сазонов</i>	01.08.23
Т.контр.				
Н. контр.				
Утв.	Соломасов		<i>Соломасов</i>	01.08.23

A34-01.02-23

Схема заземления лифта

Лит.	Масса	Масштаб
		-
Лист	Листов	1

АО "Щ/ЛЗ"