



Б - Б (1:25) (1)

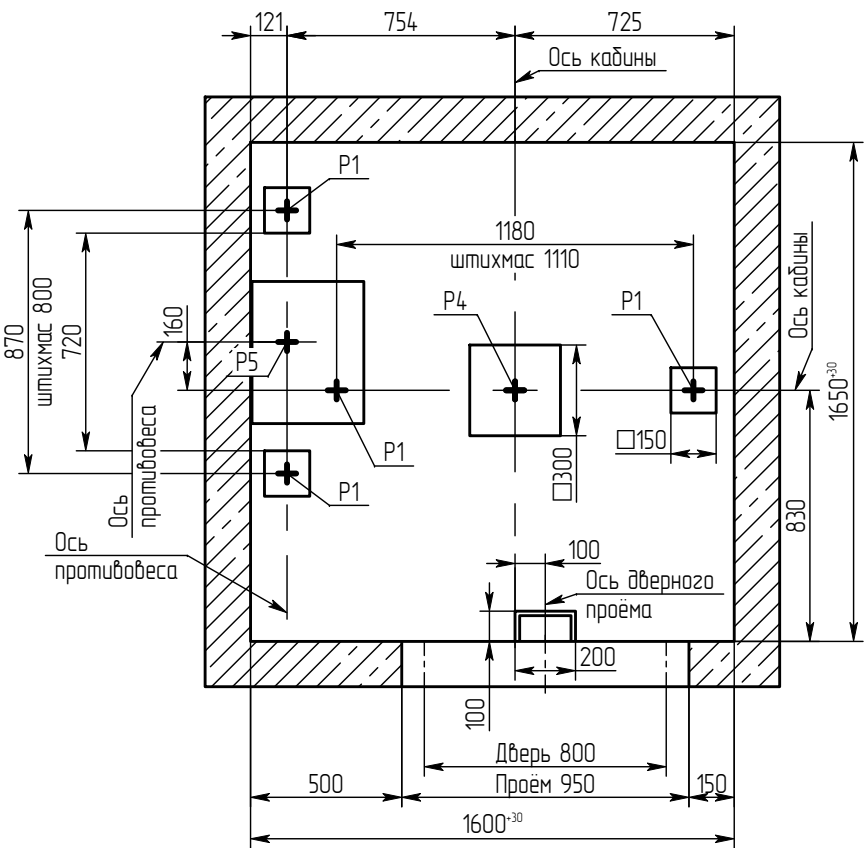

Г - Г (1)

Схема расположения монтажных крюков над лифтовой шахтой

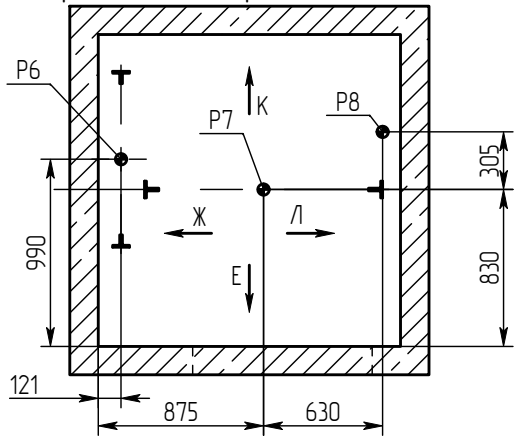

Краткая техническая характеристика лифта

Наименование параметров	Величина, характеристика
Индекс лифта	ПП-0452ЕН (МП)
Тип лифта	пассажирский
Грузоподъёмность, кг	450
Скорость кабины лифта, м/с	2
Кабина, внутренние размеры, мм	1000x1250x2100
Род тока, напряжение и частота питающей сети	Переменный 380 В, 50 Гц
Условия эксплуатации	Температура воздуха в шахте от +5° С до +40° С. Относительная влажность воздуха не более 80% при t=+25° С.

Нагрузка	Величина нагрузки, кН	Схема действия сил	Примечание
P1	2		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лодители
P2	2		
P3	2		
P4	50	На бугер кабины	Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
P5	40	На бугер противовеса	
P6	16	На перекрытие и устройство для подвески грузоподъёмных средств	При монтаже и техническом обслуживании
P7	11		
P8	5		
P9	1	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P10в	3		Постоянные нагрузки
P10в *	6		Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
P10г1	1		Постоянные нагрузки
P10г2	2		
P10г3	4		Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
P10г4	6		
P10г1 *	1		
P10г2 *	3		
P10г3 *	8		
P10г4 *	10		
		Анкерные крепления рамы лебедки	

Пример монтажной петли

