
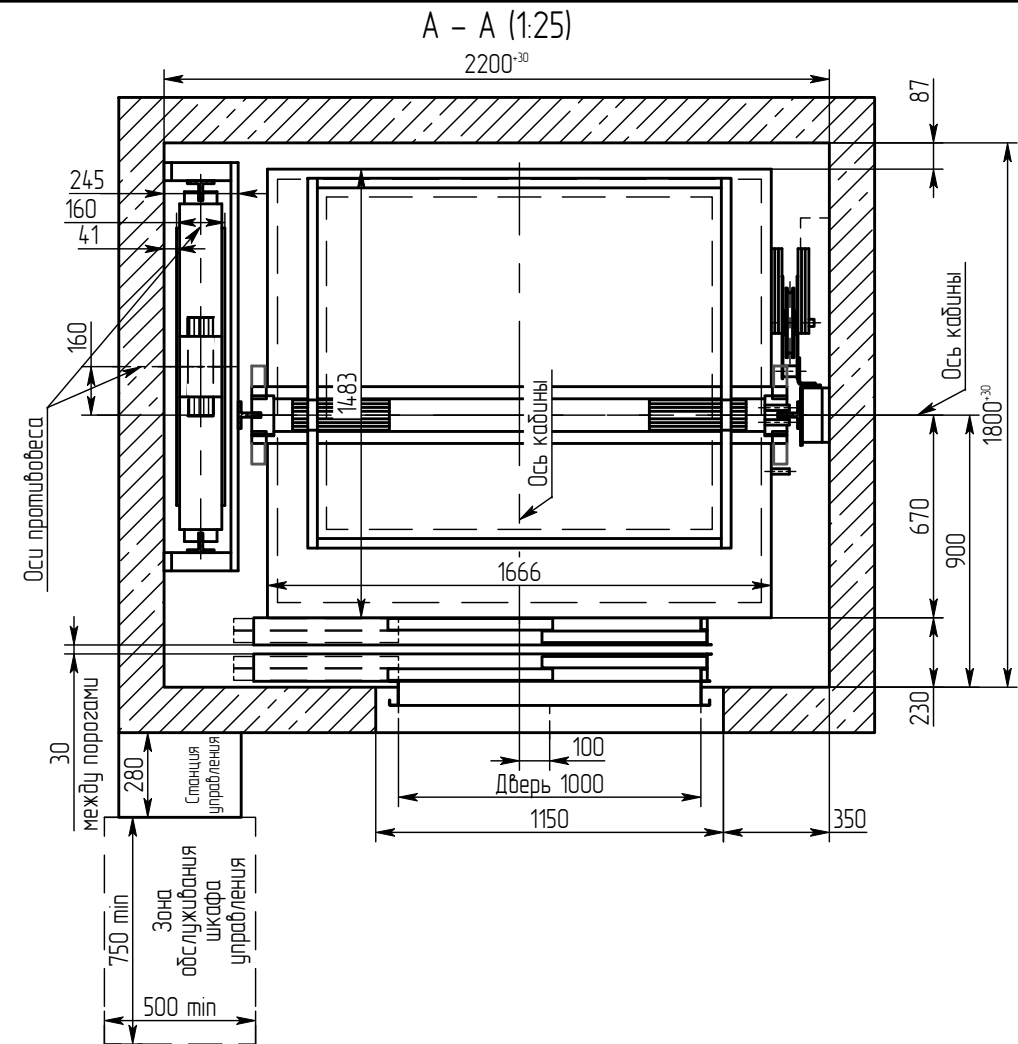
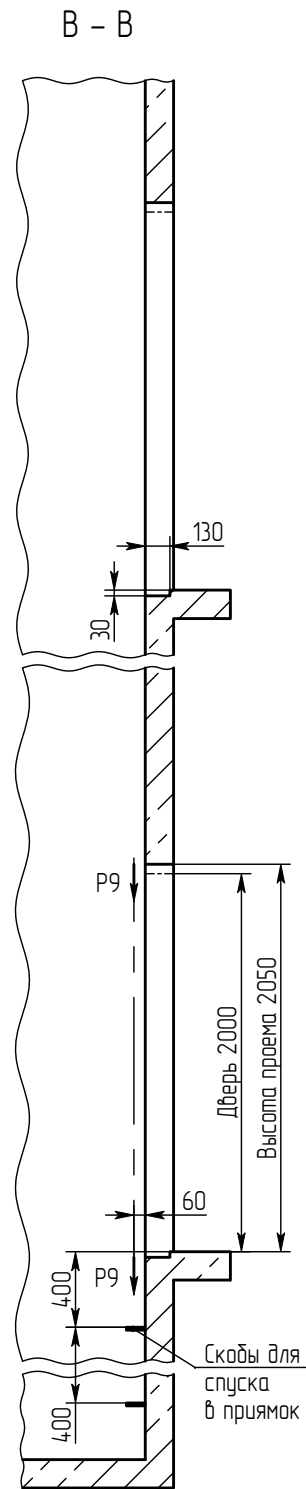


Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дцкл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

77-1002EH (M7) 2200x1800 1000TO E160

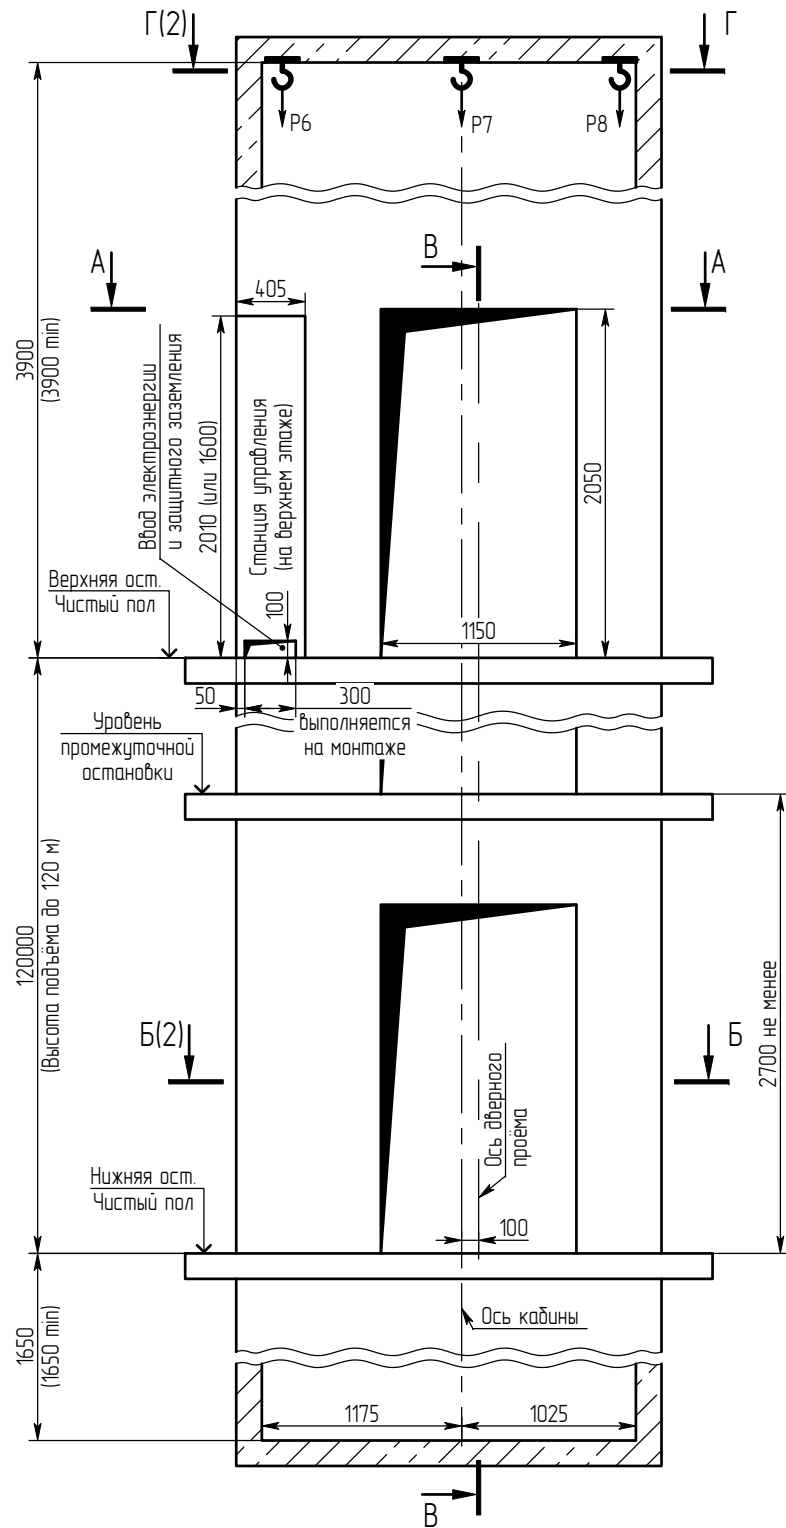

9. Указанные размеры глубины пряжка и высоты верхнего этажа – минимальные. Рекомендуется данные размеры увеличить на 100–300 мм.
10. Возможно зеркальное расположение, относительно оси кабины.
11. Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома АЗ4-00.00-14.
12. Настилы крепить на анкера, (опоры бруса) на уровне 1м от чистого пола. При высоте этажа 3600 мм и более, предусмотреть дополнительные настилы с шагом крепления 1800–2500 мм.
13. Пластины, указанные на разрезе Б-Б /12, входят в комплект поставки лифта. Пластины устанавливать на анкерное крепление или сварку.
14. Отклонение от симметричности оси проема дверей шахты относительно общей вертикальной оси их установки должно быть не более 10 мм.

Выдал		АО "Щ/13"				Фамилия И				Подпись				Дата	
Получил															

					ПП-1002ЕН (МП) 2200x1800 1000ТО Е160													
					Лифт электрический пассажирский $Q=1000 \text{ кг}; V=2 \text{ м/с}$							Лит.		Масса		Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.								Дата					1:40	
Заполнил	Гришин																	
Пров.	Хомутинников																	
Т.контр.													Лист 1		Листов 2			
Н. контр.						Адрес установки: Номер контракта:							АО "Щ/13"					
Утв.		Соломасов																



[illegible]

Наименование параметров	Величина, характеристика
Индекс лифта	ПП-1002ЕН (МП)
Тип лифта	пассажирский
Грузоподъемность, кг	1000
Скорость кабины лифта, м/с	2
Кабина, внутренние размеры, мм	1600х1400х2100
Род тока, напряжение и частота питающей сети	Переменный 380 В, 50 Гц
Условия эксплуатации	Температура воздуха в шахте от +5° С до +40° С. Относительная влажность воздуха не более 80% при t=+25° С.

Technical drawing of a rectangular frame structure. The frame is shown in cross-section with hatching. Key dimensions and labels include:

- Overall height: 1060
- Overall width: 1175
- Inner width: 930
- Inner height: 900
- Left side offset: 121
- Right side offset: 305
- Labels: P6, P7, P8, K, L, E, Ж.

Technical drawing of a U-shaped part. The part has a U-shaped cross-section with a width of 60 and a height of 60. The top surface is hatched, indicating it is a solid part.

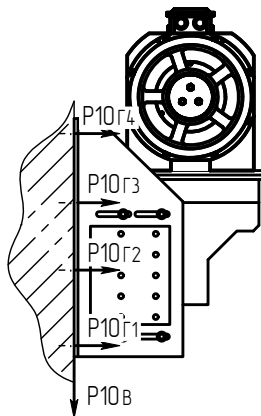Нагрузка	Величина нагрузки, кН	Схема действия сил	Примечание	
P_1	4		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лобители	
P_2	3			
P_3	4			
P_4	88	На бугер кабины	Нагрузки, действующие разновременно и аварийно	
P_5	74	На бугер противовеса		
P_6	25	На перекрытие и устройство для подвески грузоподъемных средств	При монтаже и техническом обслуживании	
P_7	20			
P_8	7			
P_9	2	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки	
$P_{10в}$	5		Постоянные нагрузки	
$P_{10в}^*$	9		Нагрузки, действующие разновременно и аварийно	
$P_{10г1}$	1		Постоянные нагрузки	
$P_{10г2}$	3			
$P_{10г3}$	7			
$P_{10г4}$	9		Нагрузки, действующие разновременно и аварийно	
$P_{10г1}^*$	2			
$P_{10г2}^*$	5			
$P_{10г3}^*$	12	Анкерные крепления рамы ледедки		
$P_{10г4}^*$	17			