



Б - Б (1:25) (1)

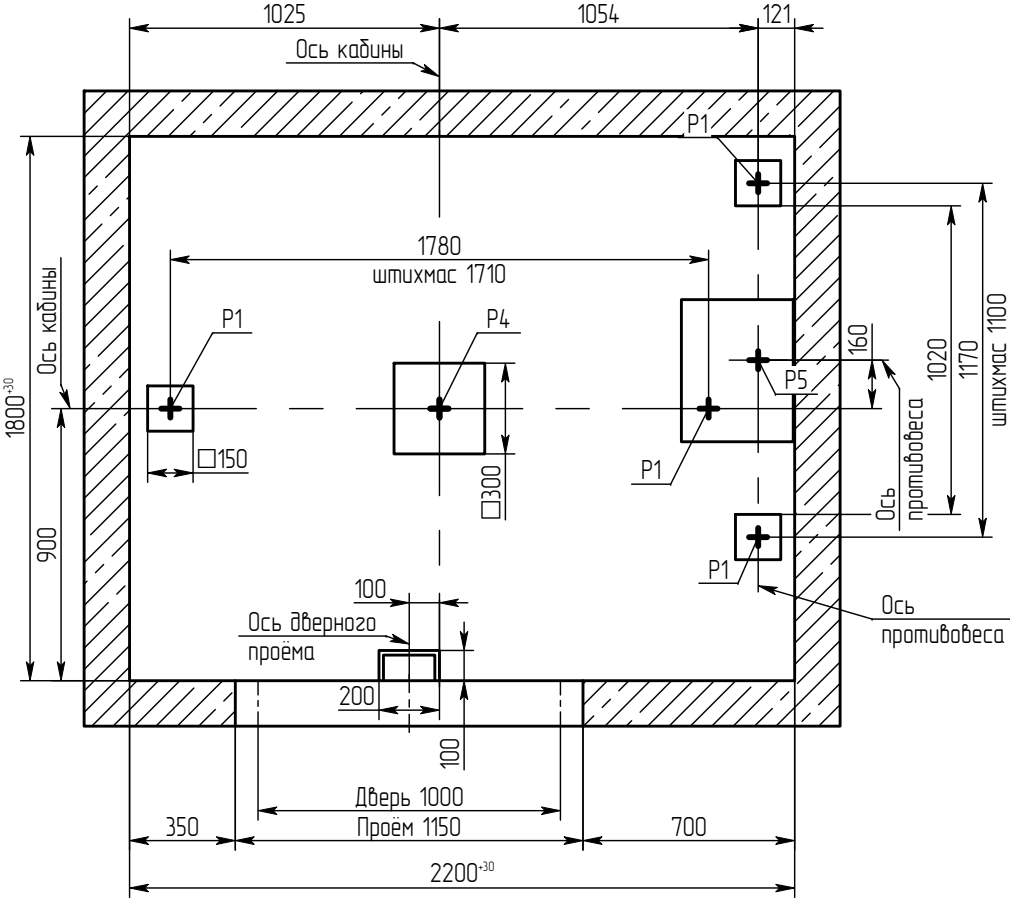

Г - Г (1)

Схема расположения монтажных крюков над лифтовой шахтой

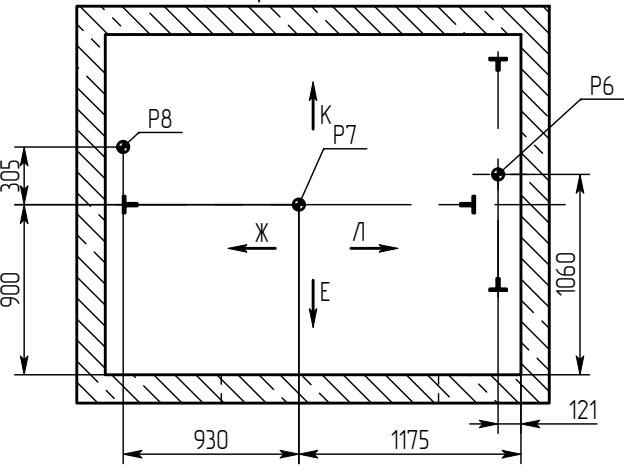

Краткая техническая характеристика лифта

Наименование параметров	Величина, характеристика
Индекс лифта	ПП-1002ЕН (МП)
Тип лифта	пассажирский
Грузоподъемность, кг	1000
Скорость кабины лифта, м/с	2
Кабина, внутренние размеры, мм	1600х1400х2100
Род тока, напряжение и частота питающей сети	Переменный 380 В, 50 Гц
Условия эксплуатации	Температура воздуха в шахте от +5° С до +40° С. Относительная влажность воздуха не более 80% при t=+25° С.

Нагрузка	Величина нагрузки, кН	Схема действия сил	Примечание
P1	4		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лодители
P2	3		
P3	4		
P4	88	На бугер кабины	Нагрузки, действующие разновременнo и аварийно
P5	74	На бугер противовеса	
P6	25	На перекрытие и устройство для подвески грузоподъемных средств	При монтаже и техническом обслуживании
P7	20		
P8	7		
P9	2	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P10в	5		Постоянные нагрузки
P10в *	9		Нагрузки, действующие разновременнo и аварийно
P10Г1	1		Постоянные нагрузки
P10Г2	3		
P10Г3	7		
P10Г4	9		
P10Г1 *	2		Нагрузки, действующие разновременнo и аварийно
P10Г2 *	5		
P10Г3 *	12		
P10Г4 *	17		

Пример монтажной петли

